


RS
Pi=29,0kW
Kz= 0.60
Po=17,4kW
Io=27,04A

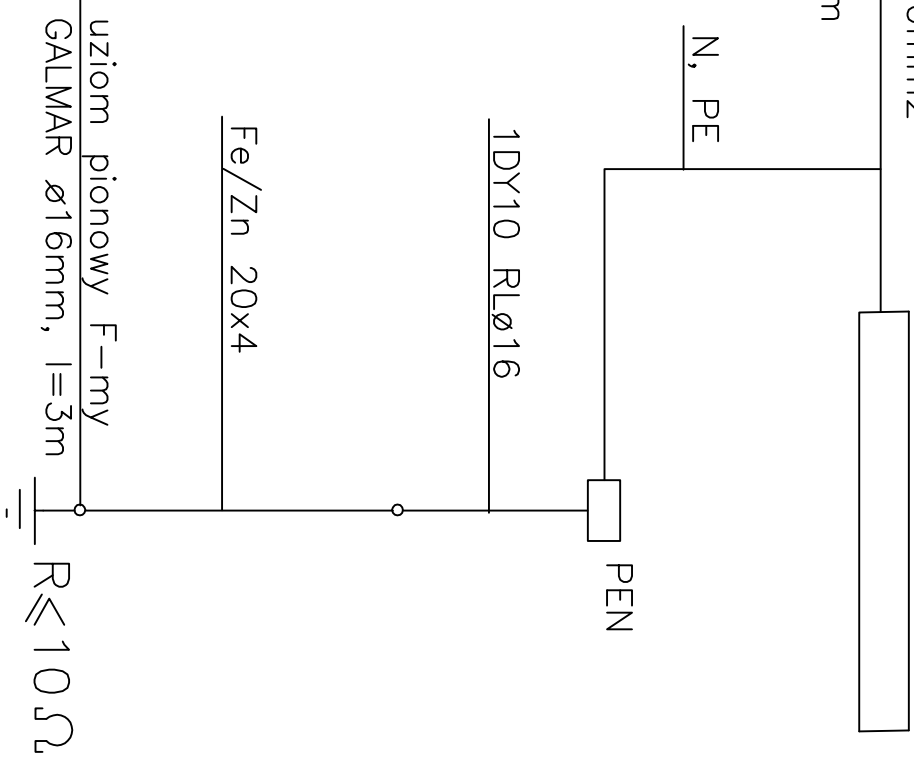

Ochrona od porażeń przy dotyku pośrednim -
szybkie odłączenie napięcia wyłącznikami
ochronnymi różnicowoprądowymi o działaniu
bezpośrednim i prądzie znamionowym zadziałania
I=0,03A instalowanymi w poszczególnych obwodach

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c. Dmosin II nr 89 B PRACOWNIA PROJEKTOWA 90-734 Łódź, ul. Więckowskiego 33 pok. 120			SKALA
PROJEKTANT JANUSZ BOJANOWSKI Upr. Bud. Nr 195/68, 248/89 WŁ	NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, NUMERY EVIDENCYJNE DZIAŁEK		
PODPIS	DATA wrzesień 2006	NAZWA I ADRES INWESTORA Targowisko Miejskie w Strykowie dz. nr ewid. 115, 116	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. STANISŁAW SIEKIERA Upr. Bud. Nr 5/68	Urząd Miasta - Gminy Stryków Stryków, ul. Kościuszki 27		NR RYSUNKU 01
PODPIS	DATA wrzesień 2006	PRZEDMIOT RYSUNKU Schemat strukturalny układu zasilania i pomiaru energii	NR STRONY 11