

Pracownia projektowa
Ul. 11 Listopada 36,
95-070 Aleksandrów Łódzki

PROJEKT BUDOWLANY
PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO

*Oświadczam, że niniejsze opracowanie jest kompletne
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć*

INWESTOR	Gmina Stryków ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków
ADRES INWESTYCJI	Sierżnia 16, gm. Stryków, dz. nr 35/1
PROJEKTANT	Wiesław Matkowski Nr 117/85/WŁ Nr ew. ŁOD/BO/7742/07

Czerwiec 2008

Spis Treści

1. Wstęp
2. Projektowane rozwiązanie
3. Charakterystyka ścieków surowych
4. Wymagane parametry ścieków oczyszczonych
5. Projektowany schemat technologiczny indywidualnej oczyszczalni ścieków
6. Zasada działania oczyszczalni ścieków
7. Wnioski i zalecenia

Spis rysunków

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. Mapa do celów projektowych | 1 : 500 |
| 2. Profil przepływu ścieków | 1 : 200 |
| 3. Rysunki zbiornika | |

1. Wstęp

a) Cel opracowania

Zadaniem projektu jest dobranie typu i wielkości indywidualnej biologicznej oczyszczalni ścieków dla potrzeb domu jednorodzinnego znajdującego się w miejscowości Sierznia 16 gm. Stryków, dz. nr 35/1 oraz wskazanie sposobu i miejsca odprowadzenia podczyszczonych ścieków do gruntu w celu dalszej redukcji zanieczyszczeń.

b) Podstawa opracowania

Podstawą niniejszego opracowania stanowią:

- zlecenie inwestora,
- plan zagospodarowania działki w skali 1:500,
- katalog zawierający dane techniczne przydomowych oczyszczalni ścieków określony przez producenta firmę WOBET-HYDRET,
- rozpoznanie terenu

Podstawę prawną stanowią:

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) wraz z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. Nr 137, poz. 984),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118; Nr 17, poz. 1217) wraz z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

c) Dane ogólne

Zasilanie w wodę pitną realizowane jest z istniejącej sieci wodociągowej. Wobec braku możliwości podłączenia działki do systemu kanalizacji projektuje się indywidualną, biologiczną oczyszczalnię ścieków.

Rozpoznanie terenu wykazało, że w odległości 70m od drenażu rozsączającego nie znajduje się żadna studnia, która jest wykorzystywana do celów pitnych.

Z informacji uzyskanych od właściciela działki oraz na podstawie wykonanej odkrywki w miejscu planowanej inwestycji wynika, że grunt, jaki tam zalega należy do klasy gruntów dobrze przepuszczalnych (piaski).

Oczyszczalnia będzie zbudowana z dwóch etapów oczyszczania:

- Pierwszy etap to separacja i sedymentacja zawiesiny mineralnej i organicznej w komorach osadnika gnilnego
- Drugi stopień oczyszczania ścieków realizowany będzie w drenażu rozsączającym.

2. Projektowane rozwiązanie

Grunt, jaki zalega w miejscu proponowanej lokalizacji oczyszczalni należy zaliczyć do gruntów chłonnych (piaski).

a) Średnio-dobowa ilość ścieków – Q_d [m^3/d]

Zakładając całodobowe korzystanie z kanalizacji przez 4 osoby oraz przyjmując normę jednostkową ilości ścieków $0,15 m^3/(M \cdot d)$ otrzymamy.

$$Q_d = 4 \cdot 0,15 = 0,60 m^3/d$$

b) Dopuszczalne, dobowe obciążenie powierzchni wsiąkania – Q_p [m^3/d]

Dla gruntów chłonnych (piaski) jednostkowe dopuszczalne obciążenie powierzchni, na której będzie następowało rozsączanie $q = 20 \div 50 dm^3/(m^2 \cdot d)$. Przyjęto $35 dm^3/(m^2 \cdot d)$. Zakładając, że wsiąkanie następować będzie jedynie na szerokości równej 0,5 m pod ciągiem drenarskim, a łączna długość drenów wyniesie 45 m, to powierzchnia wsiąkania P wyniesie:

$$P = 45 \cdot 0,5 = 22,5 m^2$$

, stąd:

$$Q_p = 22,5 \cdot 35 \cdot 10^{-3} = 0,79 m^3/d \geq Q_d$$

c) Oczyszczone ścieki będą rozsączane pod ciągami drenarskimi o łącznej powierzchni $22,5 m^2$.

Aby zapewnić gwarantowany skład oczyszczonych ścieków dobrano drenażową oczyszczalnię ścieków z osadnikiem gnilnym dwukomorowym o pojemności $V_{os} = 3,0 m^3$ i przepustowości $0,90 m^3/d$ firmy WOBET-HYDRET (aprobata techniczna nr AT/2003-08-0214).

d) Czas przebywania ścieków w osadniku gnilnym – t_p [d]

$$t_p = V_{os} / Q_d$$

$$t_p = 3,0 / 0,79 = 3,8 d$$

Minimalny czas przebywania ścieków w osadniku gnilnym, w oczyszczalni z systemem drenażowym nie powinien być mniejszy niż $t_{pMIN}=3d$.

$$t_p \geq t_{pMIN}$$

3. Charakterystyka ścieków surowych

Ścieki odprowadzane z budynku to typowe ścieki komunalne, dla których przewidywane stężenia zanieczyszczeń zamieszczone są w poniższej tabeli.

Parametry ścieków	Wartości	Wartości średnie
BZT ₅ [gO ₂ /m ³]	350 – 450	400
ChZT _{Cr} [gO ₂ /m ³]	480 – 720	600
Zawiesiny ogólne [g/m ³]	300 – 400	350
Azot ogólny [g _N /m ³]	67 – 80	73,5
Fosfor ogólny [g _P /m ³]	13 – 20	16,5

4. Wymagane parametry ścieków oczyszczonych

Zgodnie z paragrafem 11, ust. 4 Rozporządzenia M. Ś. z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 984) ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego mogą być wprowadzone do gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli spełnione są następujące warunki:

Parametry ścieków	Wartości
Q _d	≤ 5 m ³ /d
BZT ₅	20 % redukcji
Zawiesiny ogólne	50 % redukcji
Azot ogólny*	–
Fosfor ogólny*	–

* nie zamieszczone w rozporządzeniu

Parametry oczyszczonych ścieków:

- po osadniku gnilnym stężenie BZT₅ – średnio 260 g O₂/m³,
- po osadniku gnilnym stężenie zawiesiny ogólne – średnio 150 g/m³.

5. Projektowany schemat technologiczny indywidualnej oczyszczalni ścieków

Jako pierwszy stopień biologicznego oczyszczania ścieków przewiduje się zastosowanie osadnika gnilnego dwukomorowego, w którym będą zachodziły procesy sedymentacji, pozwalające na oddzielenie od cieczy zawiesin oraz fermentacji powodującej zmniejszenie ilości osadów za sprawą bakterii anaerobowych.

Drugi stopień oczyszczania zachodzi w drenażu rozsączającym, umiejscowionym w rowach drenarskich. Jego zadaniem jest równomierne rozprowadzenie w gruncie niewielkich ilości ścieków, w celu ich dalszego biologicznego oczyszczania w środowisku glebowym.

Dodatkowo przewidziano instalację wentylacyjną oraz używanie bioaktywatorów (pożywki dla bakterii).


6. Zasada działania oczyszczalni ścieków

- a) Ścieki doprowadzane są do osadnika gnilnego dwukomorowego, gdzie w pierwszej komorze następuje ich rozdział na części stałe i płynne. Zanieczyszczenia stałe opadają na dno tworząc osad, który ulega powolnemu rozkładowi wskutek działania bakterii beztlenowych. Produktami tego rozkładu są związki organiczne oraz gazy: siarkowodór, metan, dwutlenek węgla. Tłuszcze oraz gazy wynoszone na powierzchnię tworzą kożuch. Wstępnie oczyszczony ściek „szara woda” przedostaje się przelewem do drugiej komory osadnika w celu dalszego podczyszczenia. Sklarowane ścieki opuszczają osadnik i kierowane są na poletko żwirowe, gdzie zachodzą dalsze procesy biologicznego oczyszczania w warunkach tlenowych. Przelew został zaprojektowany w sposób eliminujący przedostanie się kożucha z powierzchni ścieków.
- b) Posadowienie drenażu
Wstępnie podczyszczone ścieki będą grawitacyjnie przepływały do studzienki rozdzielczej, a następnie równomiernie zostaną rozsączkowane w rowach drenarskich. W miejscu ułożenia rur drenarskich należy wykonać trzy wykopy o dł. ok. 15,0m, szer. 0,5m (łącznej pow. wykopów 22,5m²) i głębokości około 0,6-1,0m (zależnie od spadku terenu)każdy. W tak przygotowaną odkrywkę należy ułożyć podsypkę – żwir płukany (16-32mm), którego warstwa winna mieć grubość 20,0cm i w ten sposób, aby po wsypaniu w/w materiału nachylenie podłoża przeznaczonego do ułożenia rur drenazowych wynosiło 0,5%. Spowoduje to równomierne wsiąkanie oczyszczonych ścieków w nieckach drenarskich. Następnie układamy rury i łączymy je w studziencie rozdzielczej. Na końcach rur drenarskich umieścić należy kominek wentylacyjny. Przed zasypaniem wykopu musimy przykryć rury drenażu warstwą żwiru grubości 4,0cm i ułożyć pasy geowłókniny. Następnie wyrównujemy teren gruntem rodzimym.

7. Wnioski i zalecenia

- a) Komory osadnika gnilnego należy czyścić taborem asenizacyjnym raz na rok, pozostawiając niewielką ilość osadu. W trakcie usuwania należy jednocześnie napęlnić zbiornik wodą.
- b) Instalacja kanalizacyjna musi być odpowietrzona poprzez pion kanalizacyjny wyprowadzany ponad dach (min. 0,6 m powyżej okien),
- c) Zaleca się stosować do prania i mycia detergenty ulegające biodegradacji,
- d) Konieczne jest stosowanie biopreparatów dla wspomagania procesów gnilnych – zalecany TRIGGER-1
- e) W rejonie oczyszczalni nie należy sadzić drzew i krzewów,
- f) Montaż oczyszczalni należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją podaną przez producenta, firmę WOBET-HYDRET

Opracował:

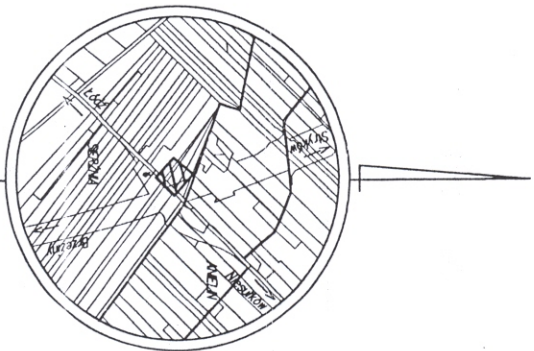

Skic orientacyjny
skala 1:10000

woj. łódzkie
powiat zgierski
gm. Stryków
ul. Sierżantów
dz. 35/1

Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych

w skali 1:500

Mapę sporządzono na podstawie mapy zasadniczej gm. Stryków
sekcja numer 112.44.2.17 operatu SI, materiałów archiwalnych
oraz pomiaru uzupełniającego z miesiąca kwietnia 2008 r.

Wykonawca:

GEO-PROFIL

URZĄD GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNY

Agmieska Pirok

tel. 505 – 710 – 107

90-525 Łódź ul. Włodowska 147A/15

NP 727-251-01-75 REGON 140470837

Łódź dn. 15.04.2008 r.


GEODETA UPRAWNIONY

Krzysztof Dzieciak
upr. zw. nr. 16461



Na mapie uwidocznił przebieg przewodów
podziemnych pomierzonych podczas inwentaryzacji
powykonanych oraz na podstawie ułożeń pomiarowych
przez gestorów sieci dokumentacji archiwalnych.

Za brak przewodów na mapie, nie zgłoszonych
do inwentaryzacji, lub nieudostępionych przez
gestorów, wykonawca nie ponosi odpowiedzialności

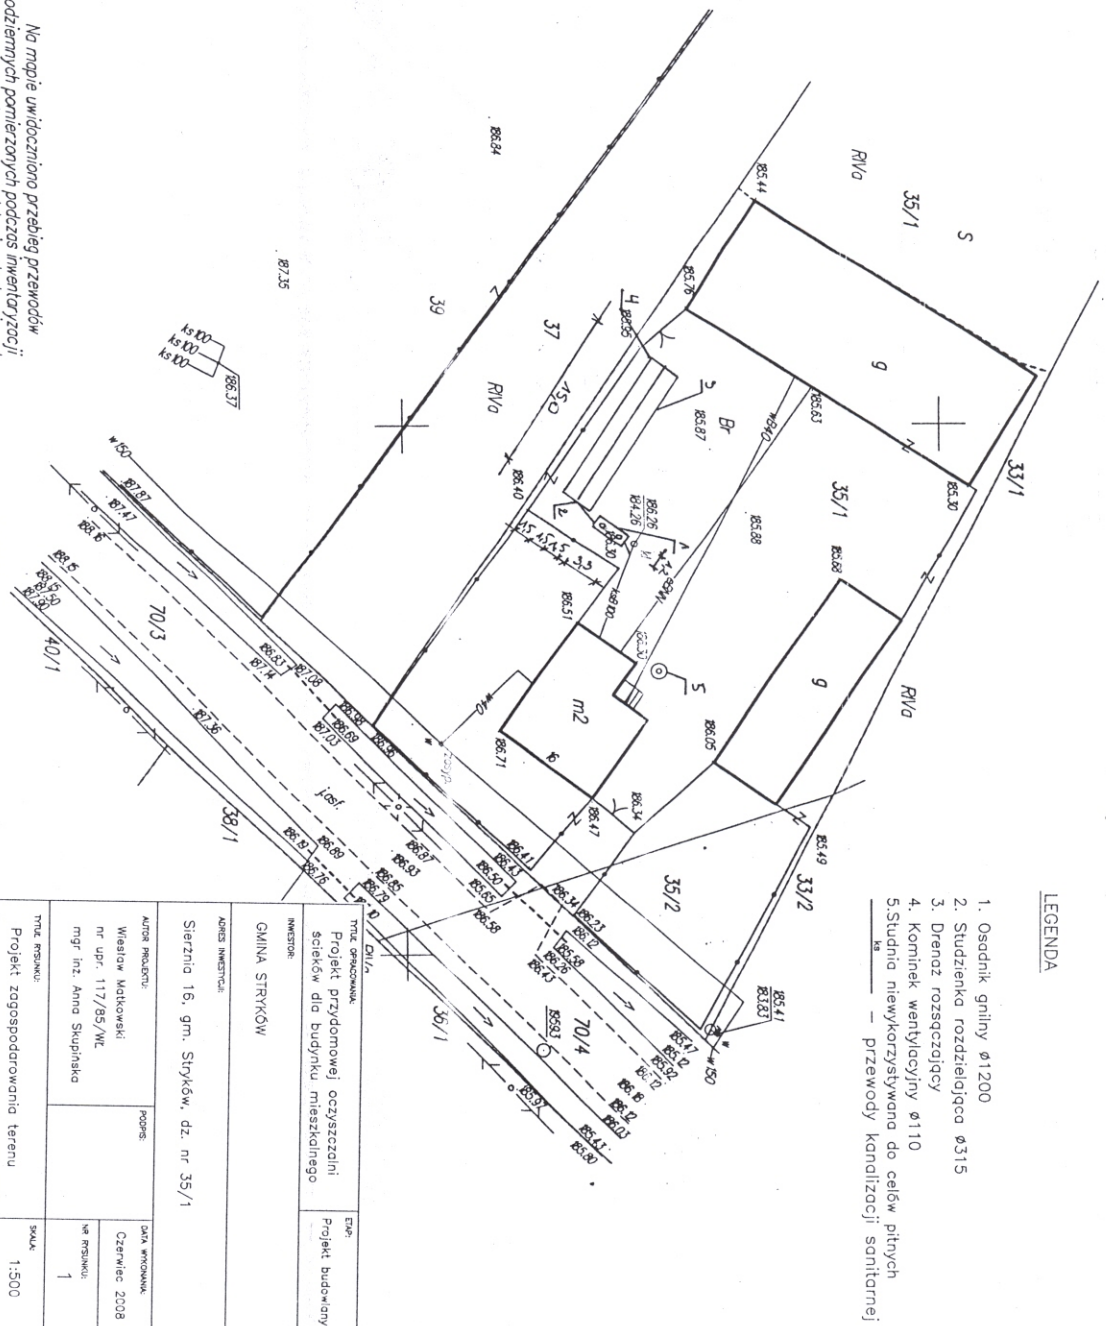


LEGENDA

1. Osadnik gnilny Ø1200
 2. Studzienka rozdzielająca Ø315
 3. Drenaz rozszczepiający
 4. Kominiek wentylacyjny Ø110
 5. Studnia niewykorzystywana do celów płynnych
- przewody kanalizacji sanitarnej

Tytuł opracowania	Projekt przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku mieszkalnego	Stan	Projekt budowlany
INWESTOR	GINA STRYKÓW		
ADRES INWESTORA	Sierżantów 16, gm. Stryków, dz. nr 35/1		
AUTOR PROJEKTU	Włodarski Małkowski	PROJEKT	DATA WYKONANIA
nr upr. 117/85/WZ			Czerwiec 2008
mgr inż. Anna Skupinska			nr rysunku
			1
Tytuł rysunku	Projekt zagospodarowania terenu	Skala	1:500

STANOWISKO POWIATOWE W ZGIERZU
ODDZIAŁ GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNY
W ODSZARZE ODRZĄŻONYM LINIA
aktualizacji, treści mapy zasadniczej;
Dokumenty z pomiaru uzupełniającego otrzymano
do zespołu w dniu: 30.04.2008 4207/2008
I ZAWIĄZANOŚĆ WYKONANIA
Niniejszym oświadczam, że niniejszy projekt
projektu budowlanego, wykonany jest zgodnie z
wymagzeniami i przepisami, a także zgodnie z
podlegającą wytyczną i nie wymaga
przez jedyną uprawnioną do wykonania
Prac geodezyjnych "Z" upr. STABOŚTY
30 04 2008
Zgierz dn. 30 04 2008

PROFIL WZDŁUŻNY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z PRZYKANALIKIEM

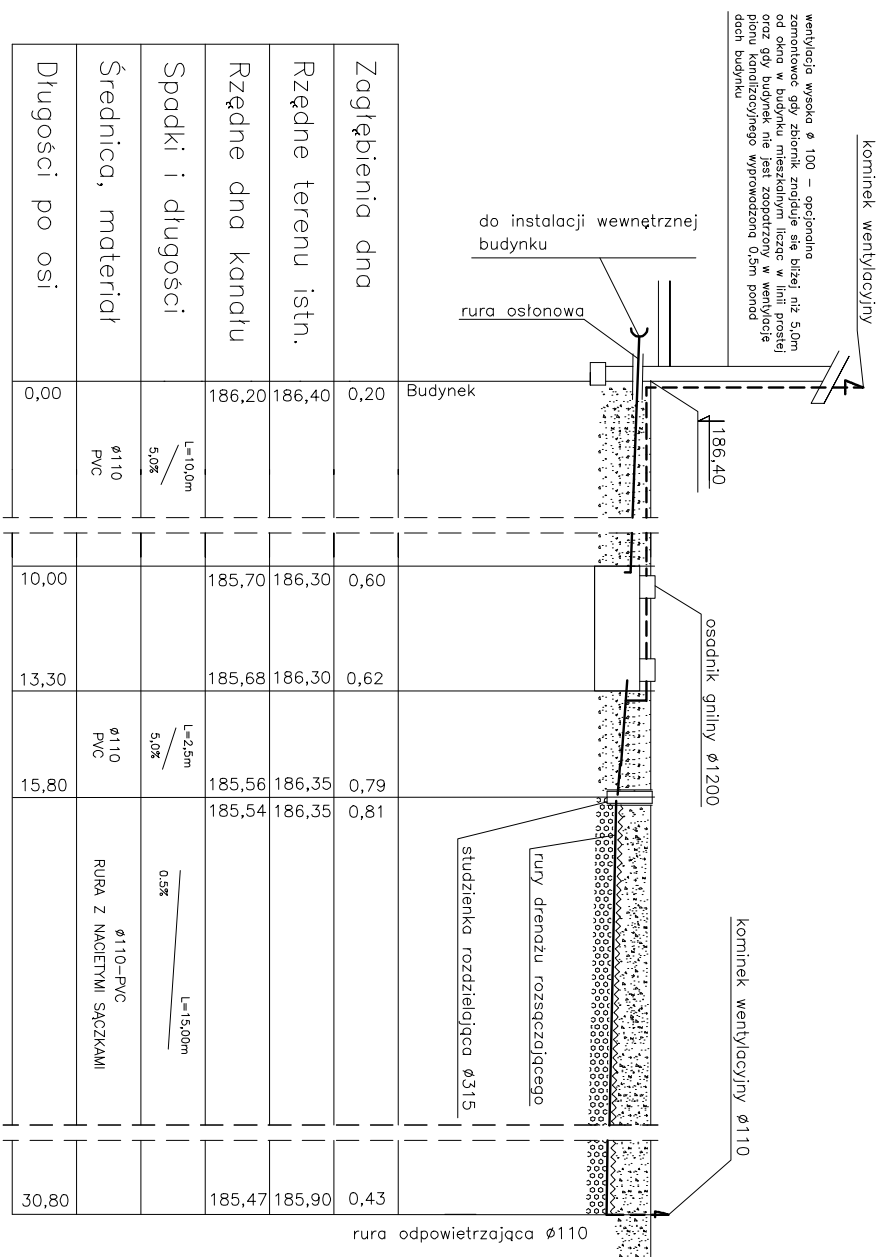[illegible]

wentylacja wysoka \varnothing 100 – opcjonalna
zamontować gdy zbiornik znajduje się bliżej niż 5,0m
od okna w budynku mieszkalnym licząc w linii prostej
oraz gdy budynek nie jest zaopatrzony w wentylację
piłnu kanalizacyjnego wyprowadzoną 0,5m ponad
dach budynku

do instalacji wewnętrznej
budynku

rura osłonowa

osadnik gnilny Ø1200

kominek wentylacyjny Ø110

rury drenażu rozsączającego
studzienka rozdzielająca Ø315

rura odpowietrzająca $\varnothing 110$

1:200

1:200

30cm nad przewodami kanalizacyjnymi należy ułożyć taśmę oznacznikową w kolorze zielonym

LEGENDA:


----- przewody wentylacyjne

— przewody kanalizacyjne

~~~~~ - geotäckning - 200g/m<sup>2</sup>

– żwir płukany – 16–32mm

– grunt rodzimy

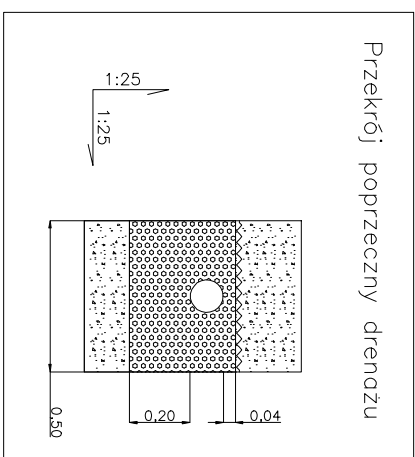

|                                                       |  |                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| INWESTOR:<br>GMINA STRYKÓW                            |  | ADRES INWESTYCJI:<br>Sierpnia 16, gm. Stryków, dz. nr 35/1                            |  |
| PROJEKT BUDOWNY<br>SŁOPOWYCH DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO |  | AUTOR PROJEKTU:<br>mgr inż. Anna Skupieńska<br>nr upr. 117/85/WL<br>Wiesław Matkowski |  |
| DATA WYKONANIA:<br>Czerwiec 2008                      |  | NR RYSUNKU:<br>2                                                                      |  |
| SKALA:<br>1:200                                       |  | Tytuł rysunku:<br>Profil przepływu ścieków                                            |  |



## **OŚWIADCZENIE**

Na podstawie informacji uzyskanych od inwestora oraz przeprowadzonej wizji lokalnej, oświadczam, że w promieniu 70,0m od miejsca usytuowania drenażu rozsączającego projektowanej przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr ewid. 35/1 zlokalizowanej w miejscowości Sierżnia 16, gm. Stryków, nie ma żadnych studni, które mogłyby stanowić źródło wody pitnej.

Czerwiec 2008

## **OŚWIADCZENIE**

Na podstawie wykonanej odkrywki w miejscu planowanej inwestycji na działce nr ewid. 35/1 zlokalizowanej w miejscowości Sierżnia 16, gm. Stryków, oświadczam, że grunt, jaki tam zalega należy do klasy gruntów dobrze przepuszczalnych (piaski).

Wody gruntowej nie stwierdzono do głębokości 3,0 m. p.p.t.

# INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| INWESTOR:          | Gmina Stryków<br>ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków     |
| ADRES INWESTYCJI:  | Sierżnia 16, gm. Stryków, dz. nr 35/1                  |
| OBIEKT:            | Budynek mieszkalny                                     |
| TEMAT OPRACOWANIA: | Przydomowa oczyszczalnia ścieków wraz z przykanalikiem |
| BRANŻA             | Sanitarna                                              |
| AUTOR PROJEKTU:    | Wiesław Matkowski<br>nr upr. 117/85/WŁ                 |

*Oświadczam, że niniejsze opracowanie jest kompletne  
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć*

» Czerwiec 2008 «

## **1. Zakres prowadzonych robót**

Roboty dla realizacji planowanej inwestycji, będą obejmowały zamontowanie na terenie działki nr 35/1 przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z przykanalikiem. W skład instalacji wchodzi:

- przykanalik prowadzony rurą PVC110 dł. 10,0m
- osadnik gnilny o kubaturze 3,0m<sup>3</sup>
- połączenie zbiornika ze studzienką rozdzielczą prowadzone rurą PVC110 dł. 2,5m
- studzienka drenażowa śred. 315mm
- drenaż rozsączający PVC110 dł. 45,0m

## **2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych**

Na ogrodzonej działce stoi budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze.

## **3. Brak elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.**

## **4. Przewidywane zagrożenia**

Podczas prowadzenia wykopów, możliwe jest osuwanie się ich ścian bocznych.

## **5. Przed rozpoczęciem robót, kierownik budowy powinien przeszkolić wykonawców w zakresie BHP i wskazać na zagrożenia mogące wystąpić w trakcie realizacji inwestycji**

Ponadto należy zapewnić odpowiedni sprzęt do pierwszej pomocy.

Roboty należy prowadzić zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, „warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz odpowiednimi instrukcjami ITB, polskimi normami i innymi przepisami.

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych utrudnień, należy porozumieć się z Wykonawcą.

## **6. Inwestycja nie jest realizowana w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.**

Opracował:

Czerwiec 2008

## OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany /projektant/adaptujący/ projekt:  
Projekt budowlany przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku mieszkalnego w  
miejscowości Sierżnia 16, gm. Stryków, dz. nr 35/1.  
(nazwa projektu, lokalizacja, działka)

oświadczam, że w/w projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  
zasadami wiedzy technicznej.

Informuję, że wykonanie robót związanych z montażem projektowanej oczyszczalni ścieków  
nie wymaga konieczności sporządzenia planu BIOZ

.....  
(podpis)