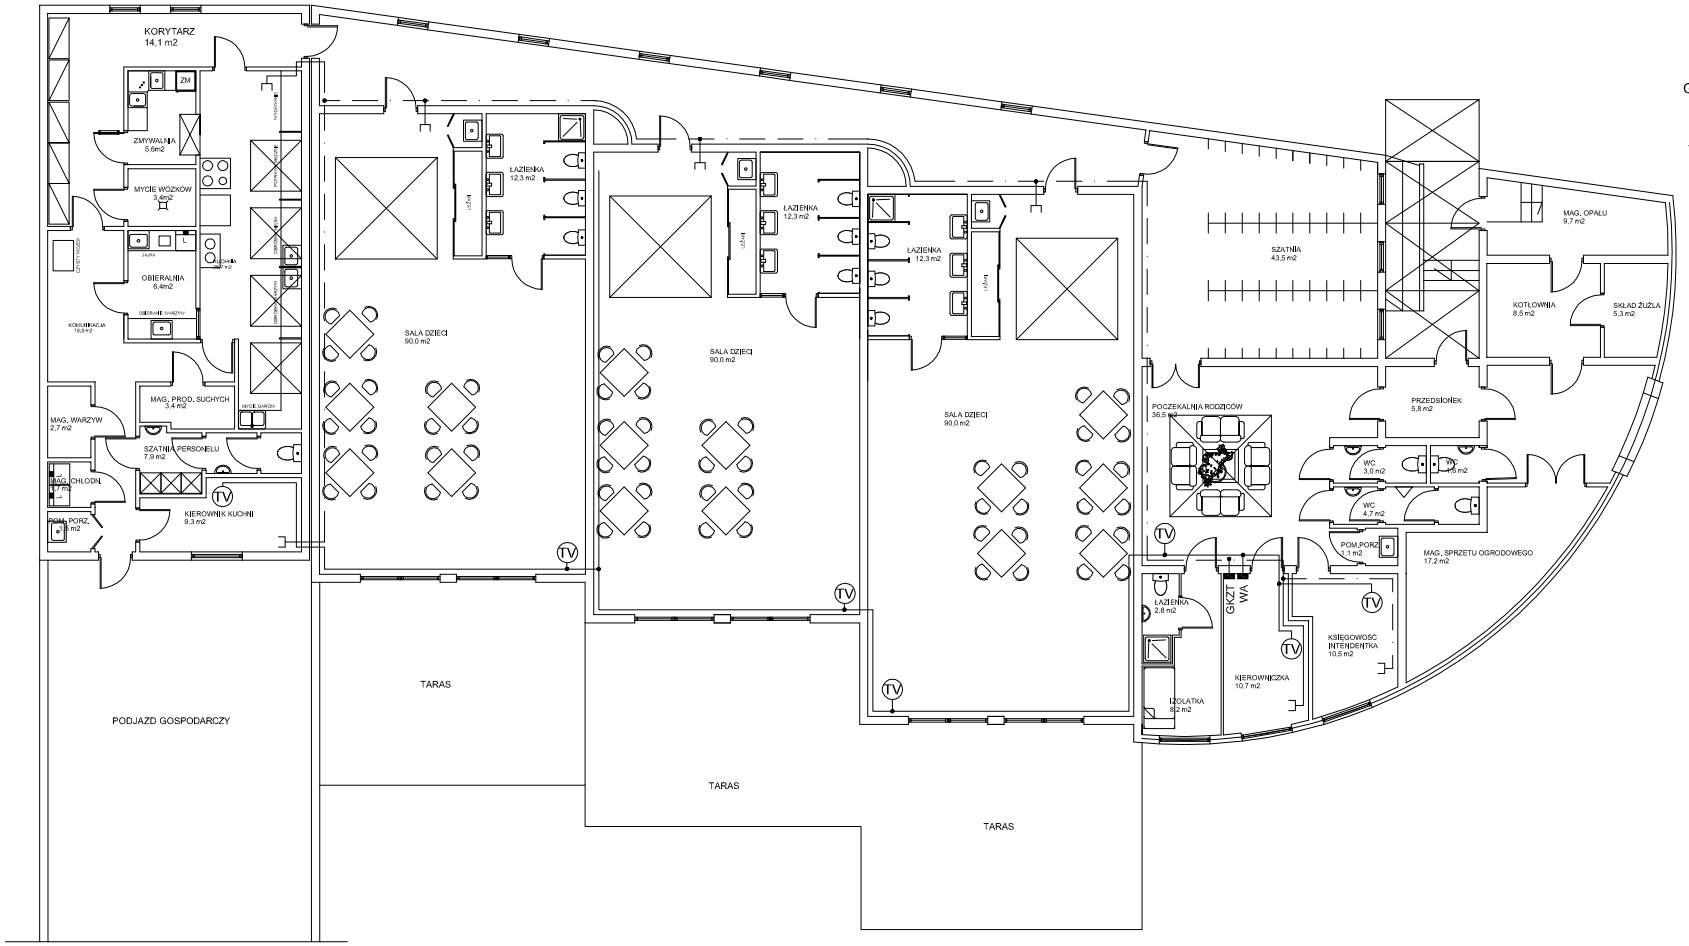

INSTALACJA TELEFONICZNA

GKZT — GŁÓWNA KASETA ZŁĄCZA TELEFONICZNEGO DLA TELEFONII PRZEWODOWEJ

PODTYNKOWE GNIAZDO WTYKOWE DLA TELEFONII PRZEWODOWEJ

12 — 12 PRZEWODÓW TELEFONICZNYCH

1. INSTALAJĘ WYKONAĆ PRZEWODAMI UTP-FLEX-4×2AWG24/7 W RURKACH RVKL POD TYNKIEM
   NIE UKŁADAĆ RAZEM Z PRZEWODAMI INSTALACJI 400/230V.
2. GNIAZDA INSTALOWAĆ 0,2m NAD PODŁOGĄ.

INSTALACJA RTV

WA — WZMACNIACZ ANTENOWY w-cz

TV — PODTYNKOWE GNIAZDO WTYKOWE RTV

1. INSTALACJĘ WYKONAĆ PRZEWODAMI KONCENTRYCZNYMI 75Ω/m (w-cz) W RURKACH RVKL POD TYNKIEM.
2. NIE UKŁADAĆ RAZEM Z PRZEWODAMI INSTALACJI 400/230V.
3. GNIAZDA INSTALOWAĆ 0,2m NAD PODŁOGĄ.

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
PRZY ULICY TARGOWEJ 4
W STRYKOWIE - DZIAŁKA NR 153

INWESTOR
GMINA STRYKÓW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJA RTV I TELEFONICZNA	SKALA	NR RYS.
	1:100	E-7

PROJEKTANT	BRANŻA	NR UPR.	DATA	PODPIS
JACEK SIEDLECKI	ELEKTRYCZNA	79/89/WŁ	11 - 2007	

PROJEKT MWM
WOJCIECH GARSZYŃSKI
91-493 ŁÓDŹ UL. GONTYNY 35
042 634 06 22 042 659 45 25 0 693 436 180
garszynski@mwmprojekt.pl garszynski@gmail.com
NIP 726-135-97-55 REGON 100036006