


SALA DZIECI 3

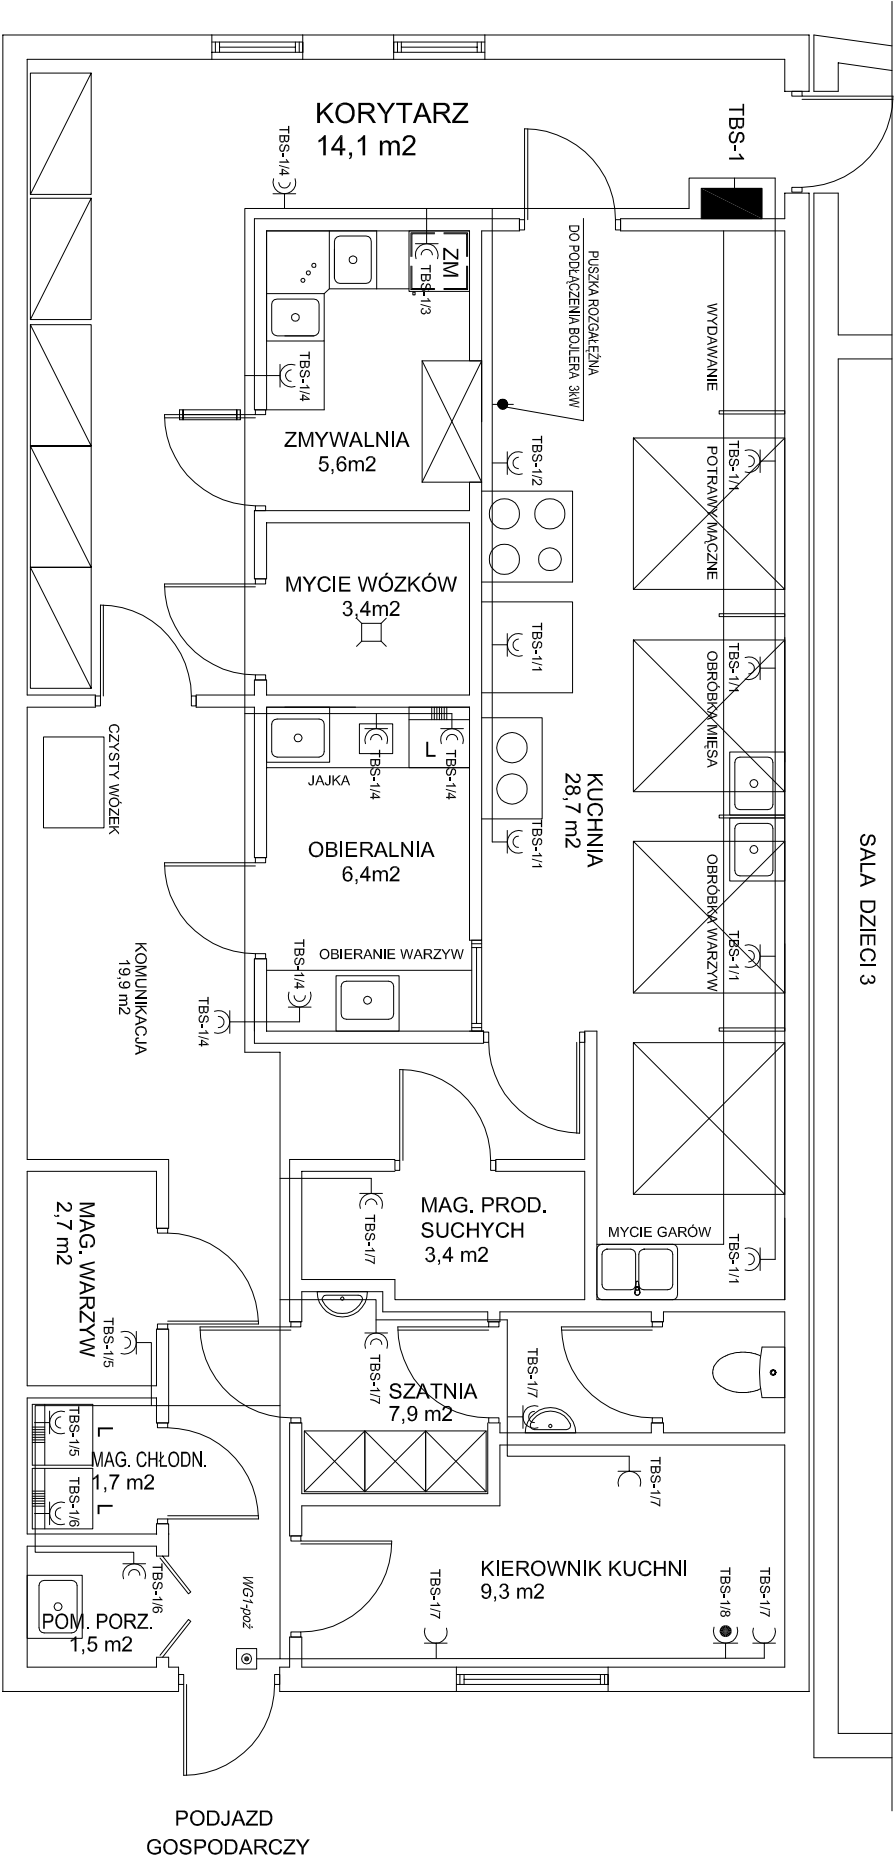

1. INSTALACJE DO Gniazd Wykonalę Przewodami YDY 3x2,5mm²
POD TYKIEM, DO WYŁĄCZNIKA POŻ. WGI PRZEWODEM HDG 2x1,5.
2. W POMIĘSZCZENIACH KUCHENNYCH GNIAZDA, INSTALOWAĆ NAD
BLATAMI KUCHENNYMI, W SZATNI, POMIĘSZCZENIACH SANITARNYCH
NA WYS. 1,2m NAD PODŁOGĄ, A W PODSTRAŁYCH 0,2m NAD
PODŁOGĄ.
- WGI-poz
WYŁĄCZNIK GŁÓWNY PODZIEMNY
- PUSZKA ROZGAŁĘŻNA DO PODŁĄCZENIA BOLLERA 3kW
- PODTYPKOWE GNIAZDO WTYKOWE KOMPUTEROWE
- PODTYPKOWE GNIAZDO WTYKOWE
- PODWÓJNE, HERMETYCZNE GNIAZDO WTYKOWE 10/16A-250V Z KOLKIEM
- PODWÓJNE, PODTYPKOWE GNIAZDO WTYKOWE 10/16A-250V Z KOLKIEM

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
PRZY ULICY TARGOWEJ 4
W STRYKOWIE - DZIAŁKA NR 153

INWESTOR
GMINA STRYKÓW

PROJEKTANT
JACEK BIEDUCH

BRANŻA
ELEKTRYCZNA

TERMIN
11-2007

DATA
2007B

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
W POMIĘSZCZENIACH KUCHNI

SKALA
1:50

NR RYS.
E6

PROJEKT MWM

WOJCIECH GARSZYNski

91-493 ŁÓDŹ 042 634 06 22 042 659 45 25 0 693 426 180
garszynski@mwmprojekt.pl garszynski@gmail.com
NIP 726-135-97-55 REGON 100036006

UL. GONTYNY 35