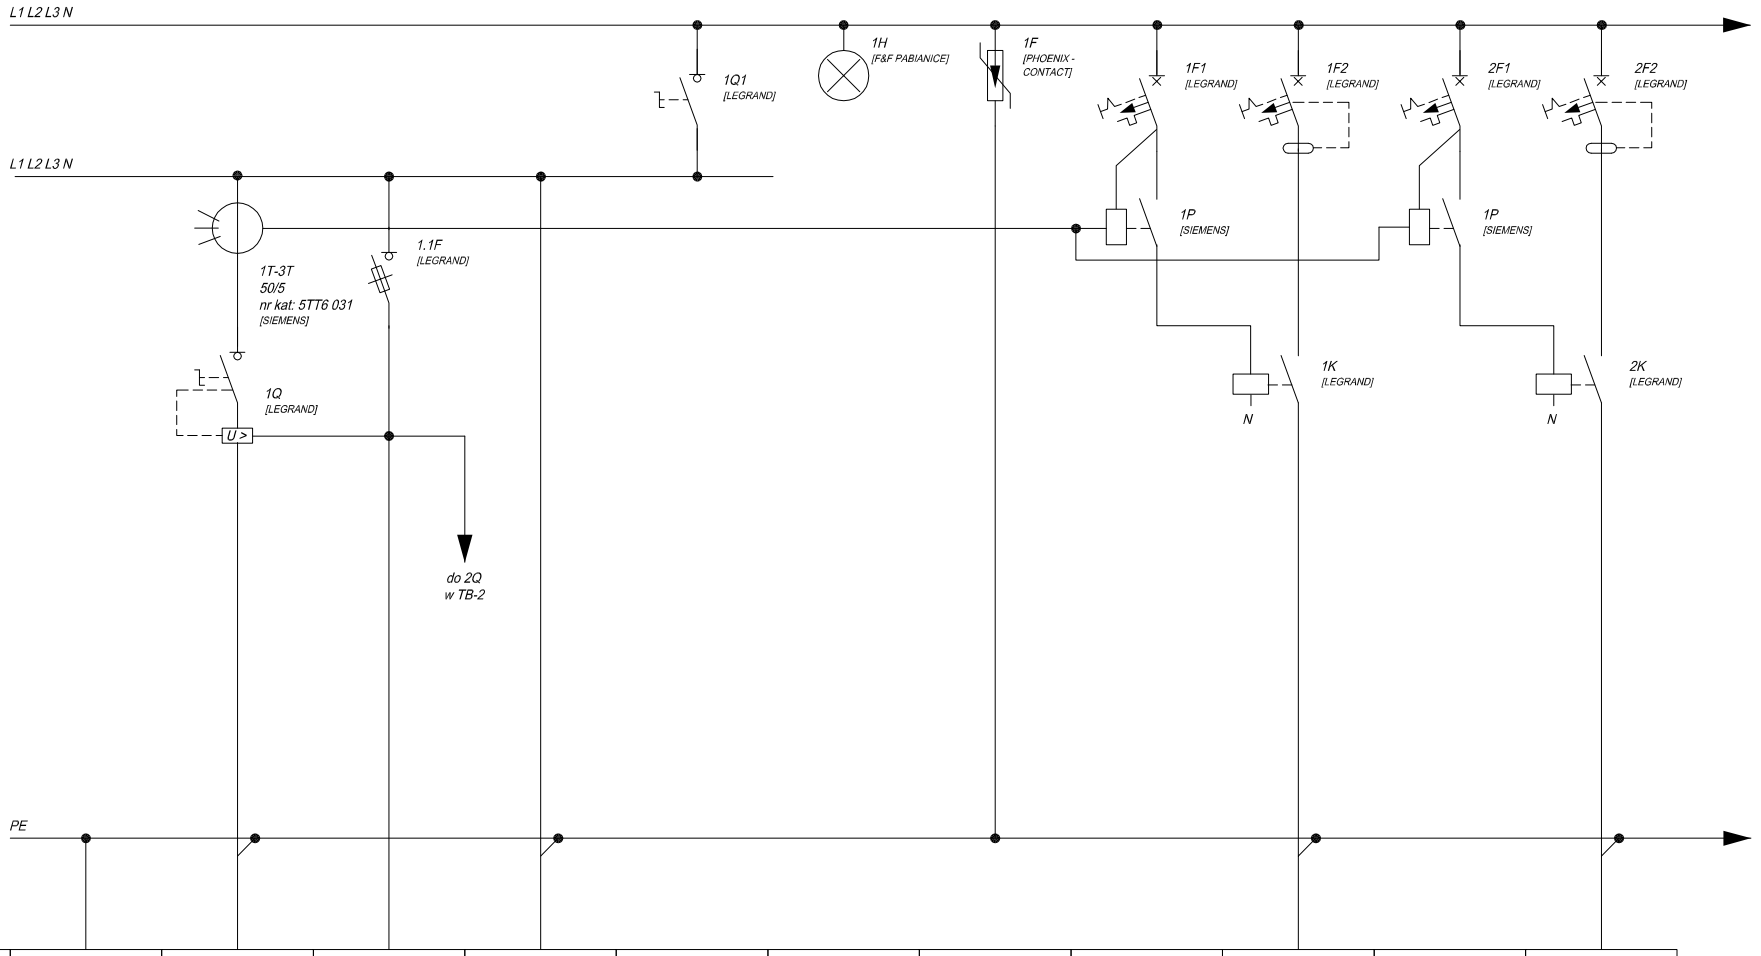

APARAT		DPX-IS 63 / 4P z cewką napięciową	R301-16 D-01 / 6A-gG		VISTOP 63A	WN-723	FLT-CP-3S-350	S301B6 5TT6 030 (SIEMENS)	P312C16	S301B6 5TT6 030	P312C16
OZNACZENIE OBWODU	" E "	WLZ-TB1	WLZ-TB1.1	WLZ-TB2					TB-1/1		TB-1/2
MOC OBWODU		23.80 kW (43A)							3.00 kW		3.00 kW
TYP PRZEWODU	LgY-żo2 5mm²	YKY-żo 5×16mm²	HDGs 2×1,5mm²	YKY-żo 5×16mm²					YDY-żo 3 ×2.5mm²		YDY-żo 3 ×2.5mm²
ODBIORNIK		ZASILANIE TABLIC BEZPIECZNIKOWYCH TB-1 i TB-2 Z ZNTL	WG1-poż WG2-poż	ZASILANIE TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ TB-2	ZASILANIE TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ TB-1	SYGNALIZACJA I POMIAR NAPIĘCIA	OCHRONA ODGROMOWO -PRZEPIĘCIOWA	KONTROLER MOCY	BOJLER W KUCHNI	KONTROLER MOCY	BOJLER W IZOLATCE

TABLICA BEZPIECZNIKOWA TB-1
- SCHEMAT ODPŁYWÓW
rys nr E-10 ark 2