


PRZEJŚCIE POD ŁAWĄ FUNDAMENTOWĄ

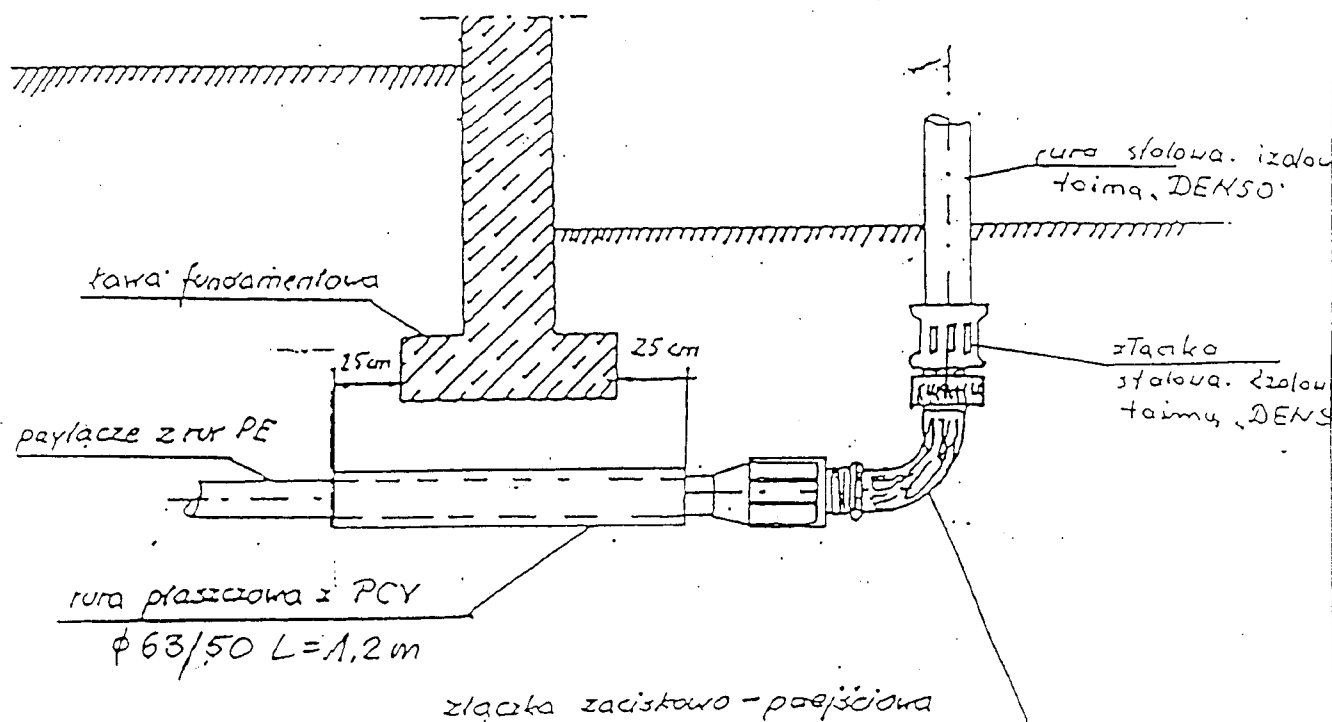

Stosować rurę ochronną z PCV o średnicy w zależności od ϕ przyłącza:

- π 40/32 - ϕ 63/50
- π 50/40 - ϕ 75/63
- π 63/50 - ϕ 100/85

Pracownia Projektowa „OLCZAK”, 95-200 Pabianice, ul. Targowa 43			Data: 09.08 r.
Nazwa opracowania: Wodociąg D= 110 PVC w Sosnowcu Pieńkach, gm. Stryków.			Stadium P.B.-W.
Treść rysunku Przejście przyłącza pod ławą fundamentową			skala 1:25
Opracował: Mgr inż. Jarosław Olczak	nr uprawnień 29/91/WŁ	podpis	Nr rys.: 5.