


Kco - wiszący kocioł gazowy Immergas EOLO Extra 32kW X z zamkniętą komorą spalania, doprowadzenie spalin rurą koncentryczną Ø80/Ø125
Zcw - podgrzewacz biwalentny c.w.u. 300 ltr systemu MF-Solar z grzałką 2,0kW (230V)
Sol - zestaw pompowy z przeponowym systemu MF-Solar naczyniem wzbiorczym 24 ltr
KP - kurtna powietrzna DOORMASTER typu C1-E1-100 o dł. 100cm (400V; grzałka 4,5kW)
AN/1 - aparat grzewczo-ventylacyjny typu SMART LEO KMFS z komorą mieszania,
powietrze pobierane z zewnątrz czerpnia ścianą 40x40cm lub Ø400;
AN/2 - aparat grzewczo-ventylacyjny typu SMART LEO FS, powietrze pobierane z sali;
AN/3 - aparat grzewczo-ventylacyjny typu NEOL UX III - montaż pod oknem,
powietrze z zewnątrz pobierane otworem ściennym 500x70mm

- 22KV/600/1200
n= 2,5

- grzejnik płytowy VNH o wys. 60cm, dł. 120cm, n - nastawa na zaworze termosta.
- STADA Dn20
n= 3,6

- zawór równoważący aparatu AN/1 i AN/2 na powrocie wody grzewczej

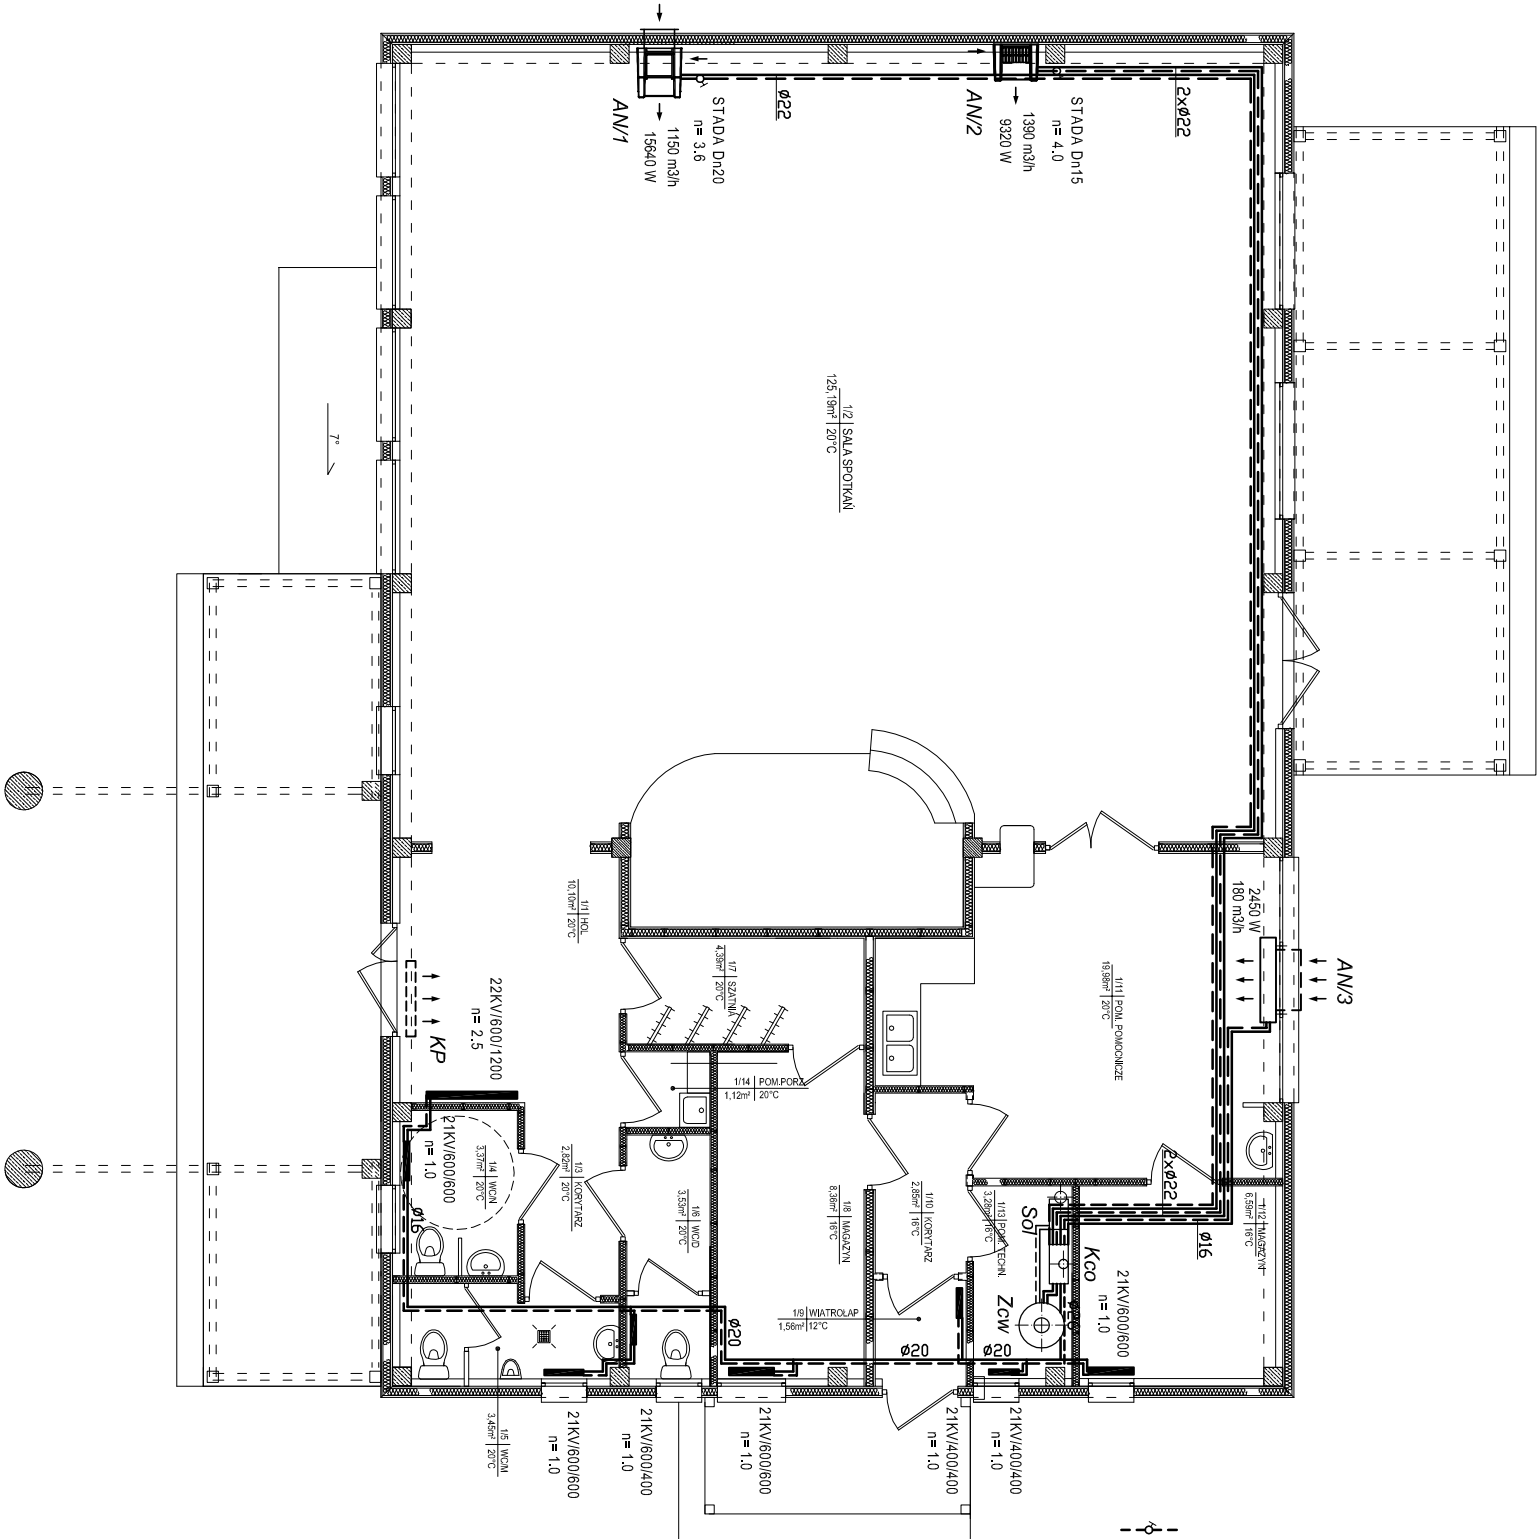

S.P.P.H. "FEST"		99-400 ŁOWICZ, UL. BACZYŃSKIEGO 31 Michał Wołoszak / 0-606-632-983 / email: fest.pw@pp.pl	
Obiekt	BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ		
Adres	Powiat - Zgierz; gmina - Stryków; obręb - Ciołek dz.nr 301/5		
Inwestor	Gmina Stryków ul. T. Kościuszki 27 95-010 Stryków		
Przedmiot rysunku	RZUT PARTERU - INSTALACJA GRZEWCOZA		Skala: 1:100
Projektant	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	mgr inż. Marian Kozłowski	143/71-Lw	
Asystent proj.	mgr inż. Michał Wołoszak		
Sprawdzający	mgr inż. Krzysztof Broniarek	2298 Sk-ce	
			Branża: SANITARNA
			Data: 10-03-2009
			Nr rys: CO-01