


KP - kurtyna powietrzna DOORMASTER typu C1-E1-100 o dł. 100cm (400V; grzałka 4,5kW)  
AN/1 - aparat grzewczo-ventylacyjny typu SMART LEO KMFS z komorą mieszania,  
powietrze pobierane z zewnątrz czepnią ścienną 40x40cm lub Ø400;  
AN/2 - aparat grzewczo-ventylacyjny typu SMART LEO FS, powietrze pobierane z sali;  
AN/3 - aparat grzewczo-ventylacyjny typu NEOLUX III - montaż pod oknem,  
powietrze z zewnątrz pobierane otworem ściennym 500x70mm  
W1 - wentylator łazienkowy EDM-200 (230V, 25W) - wyprowadzić ponad dach kanałem Ø125  
WK1 - wentylator kanałowy TD-2000/315HS (230V, 255W; 14kg)  
WK2 - wentylator kanałowy TD-500/160HS (230V, 55W)  
WK3 - wentylator kanałowy TD-250/100LS (230V, 18W)  
Km - kanał nawiewny 15x15cm do kotłowni w ścianie zewnętrznej  
Krw - kanał wywiewny Ø160 z kratką sufitową zakończony wywiewką ponad dachem  
Krs - kratka ścienna 30x20cm

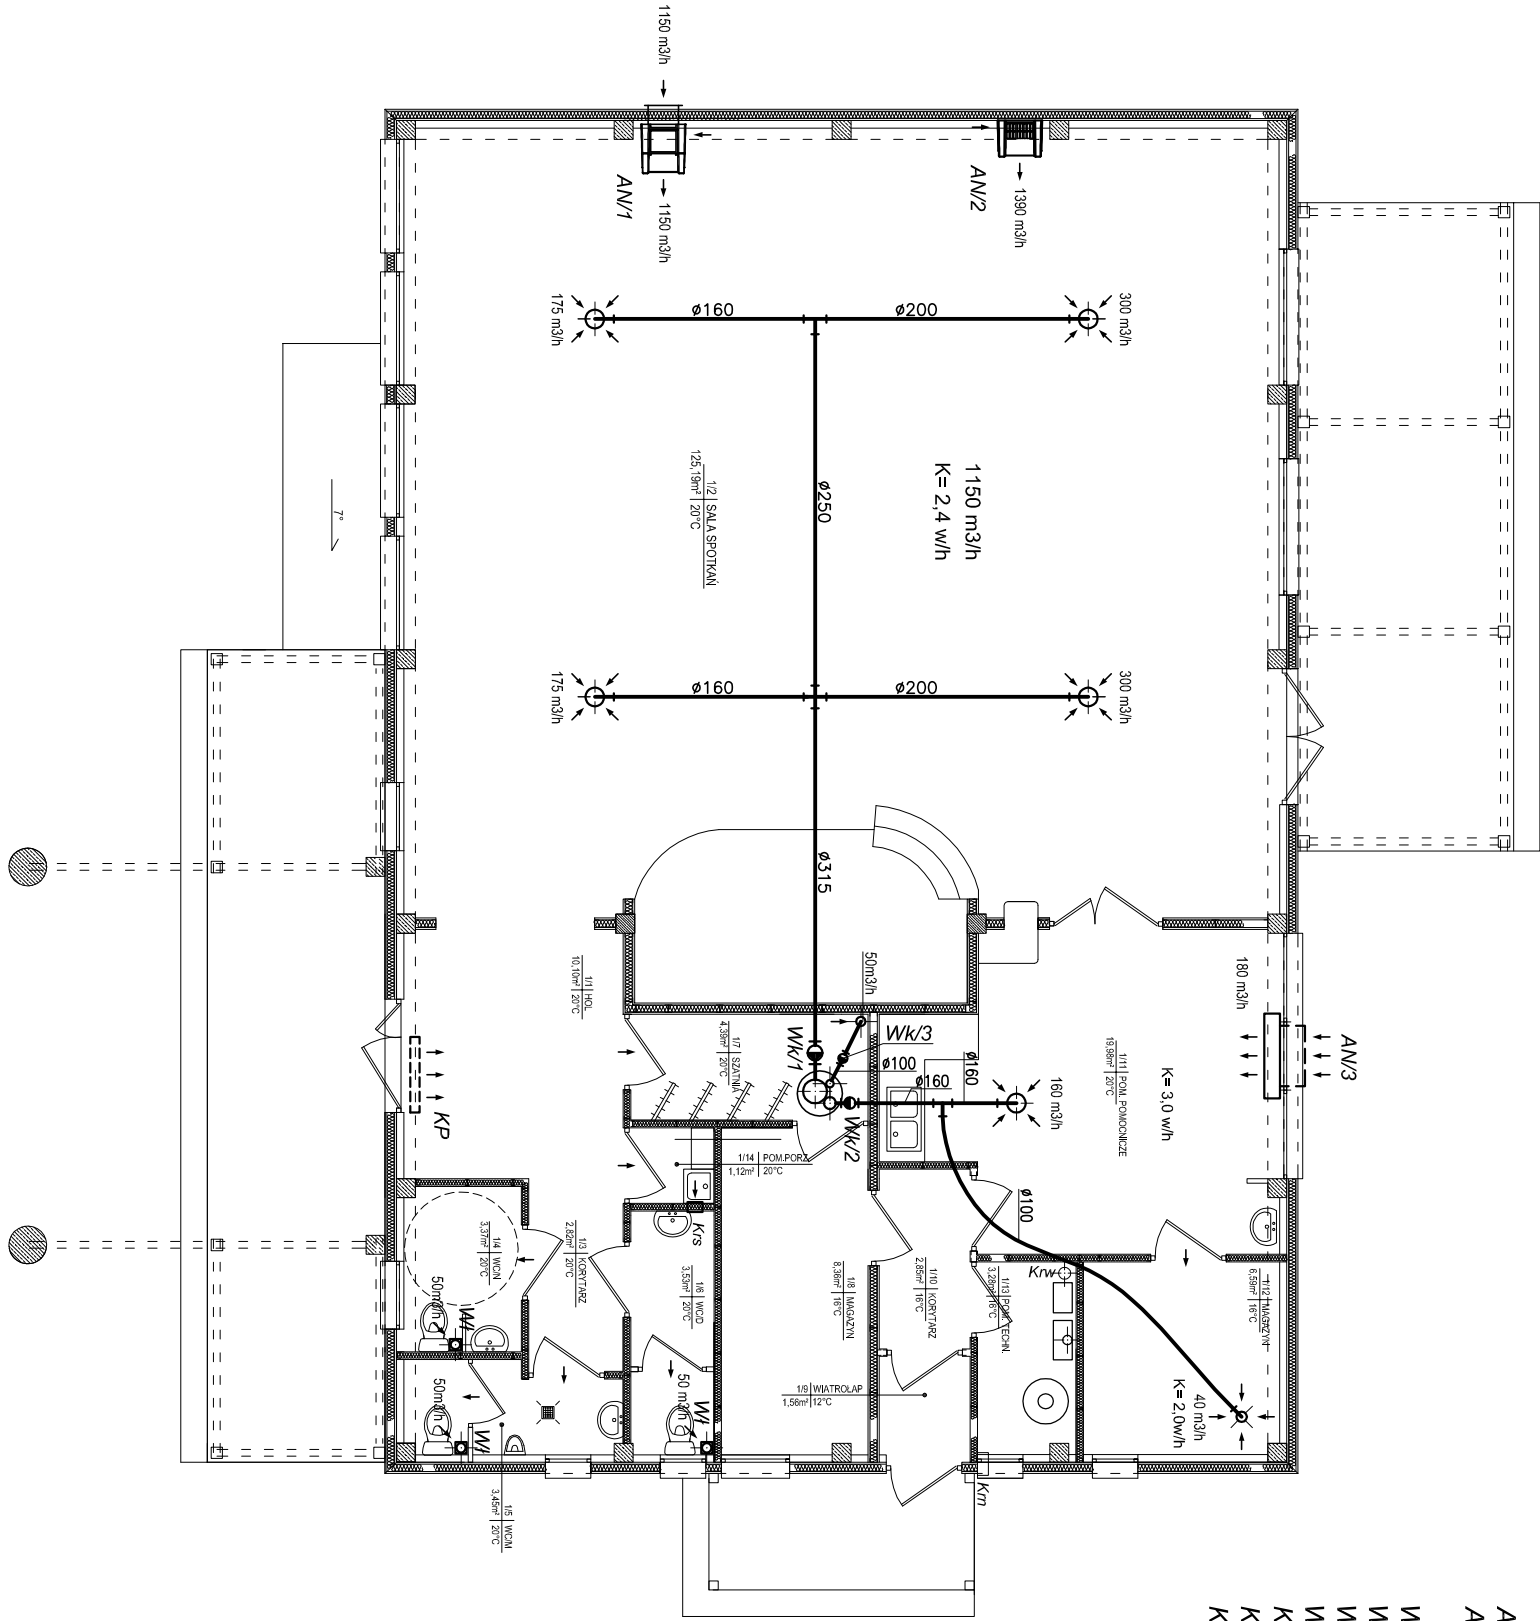

S.P.P.H. "FEST"		99-400 ŁOWICZ, UL. BACZYŃSKIEGO 31 Michał Wołoszak / 0-606-632-983 / email: fest.pw@pp.pl	
Obiekt	BUDYNEK ŚWIETLIICY WIEJSKIEJ		
Adres	Powiat - Zgierz; gmina - Stryków; obręb - Ciołek dz.nr 301/5		
Inwestor	Gmina Stryków ul. T. Kościuszki 27 95-010 Stryków		
Przedmiot rysunku	RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACYJNA		Skala: 1:100
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Marian Kozłowski	143/71-Lw	
Asystent proj.	mgr inż. Michał Wołoszak		
Sprawdzający	mgr inż. Krzysztof Broniarek	22/98 Sk-ce	
			Nr rys: VENT-01