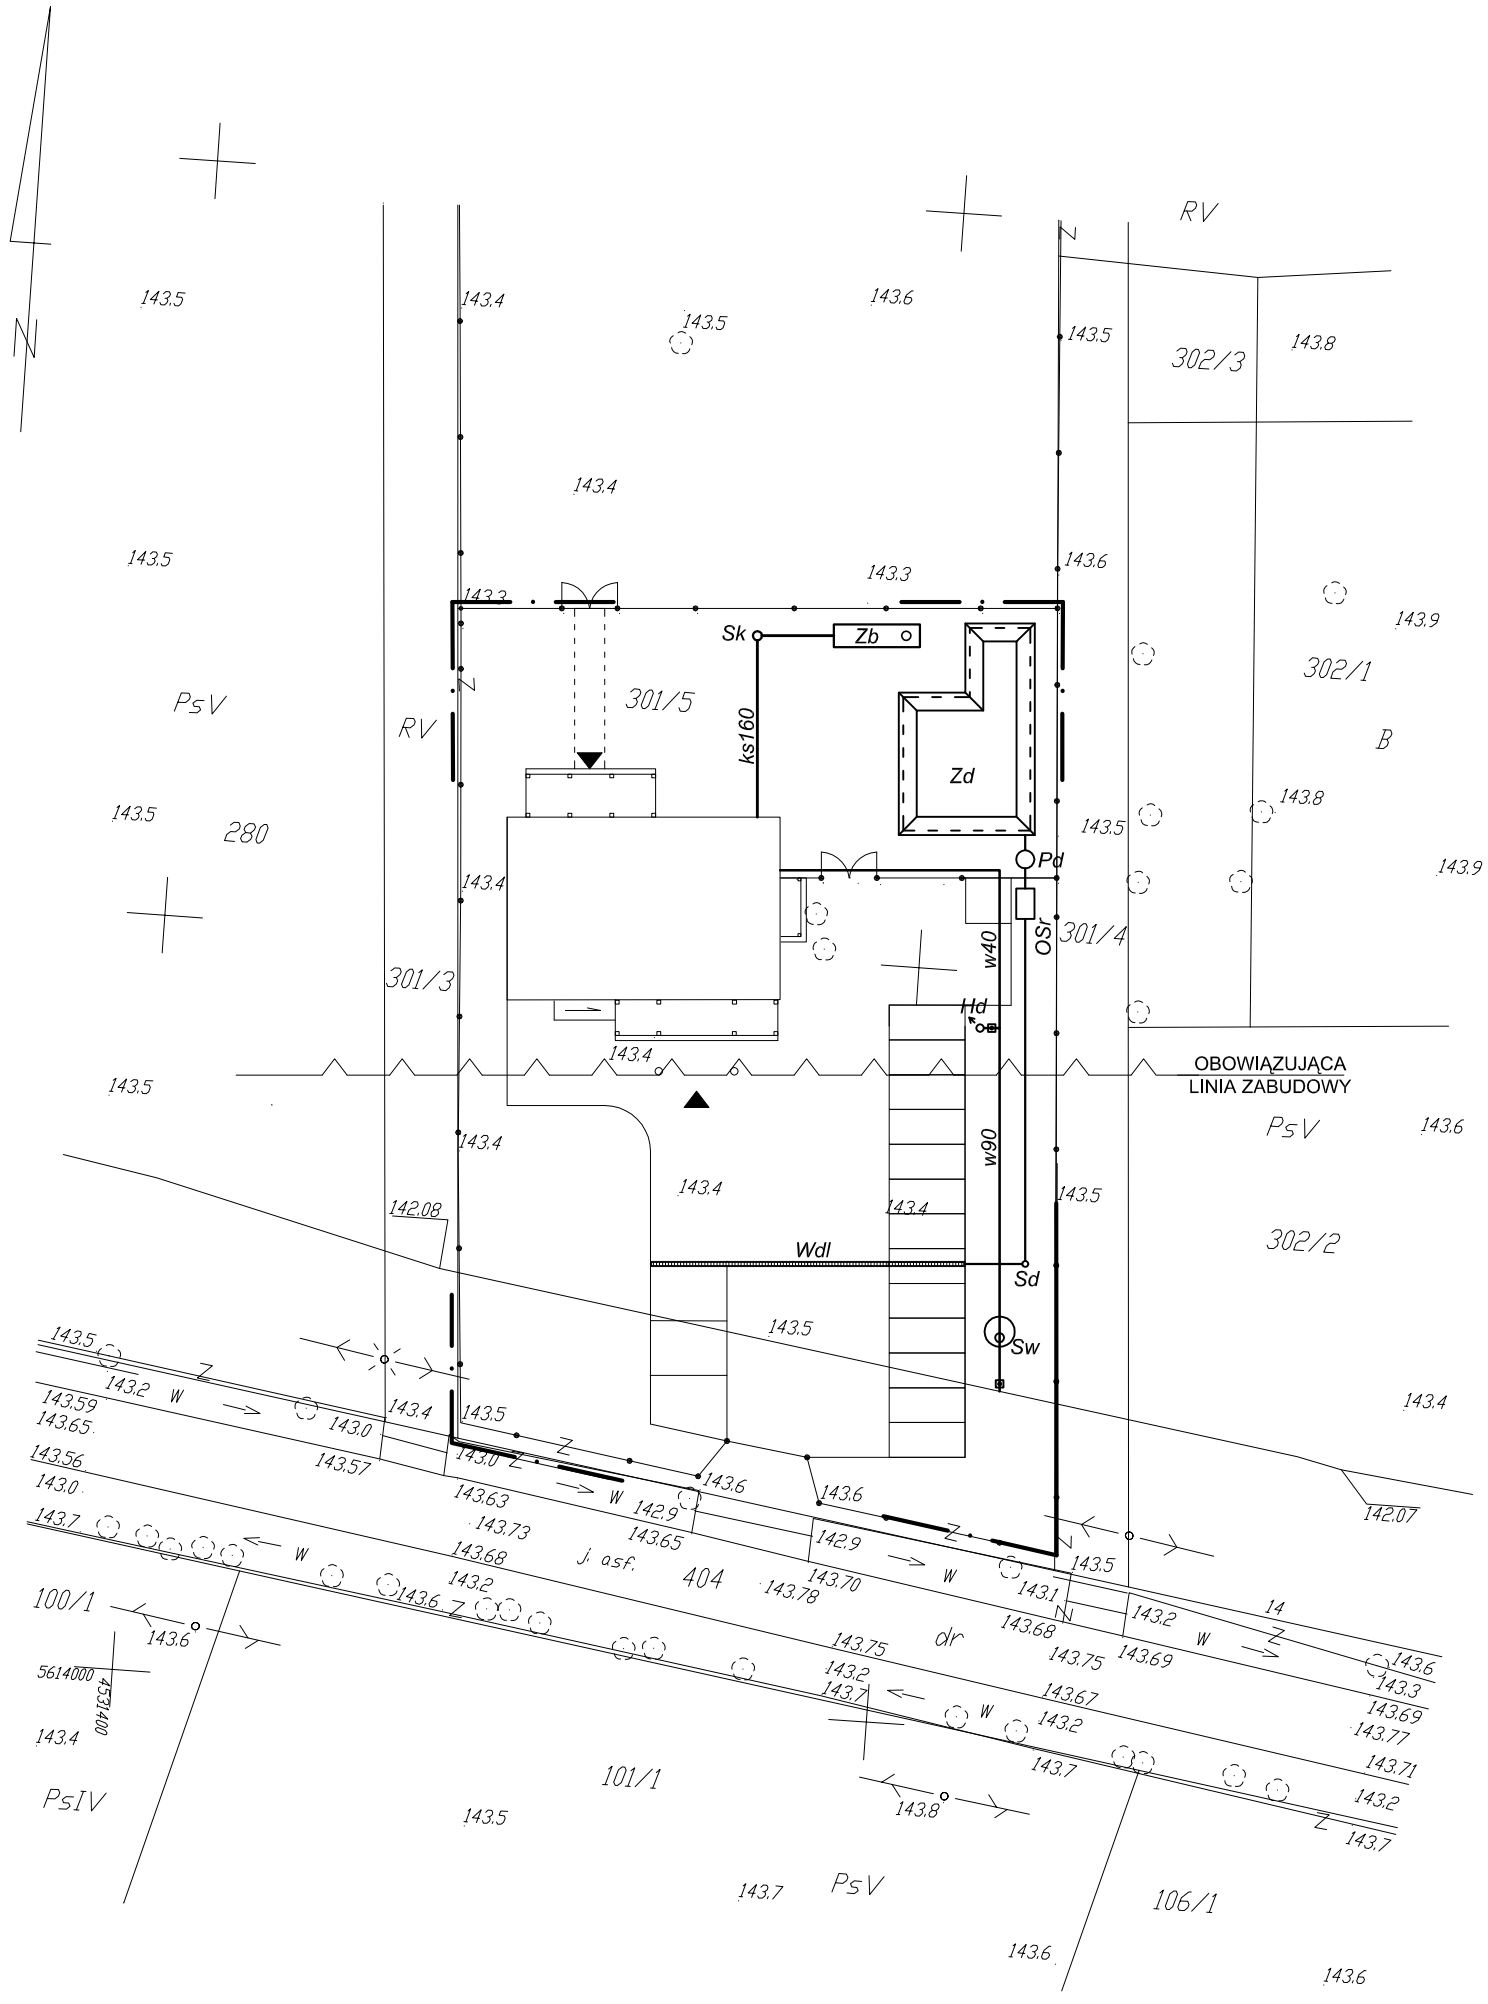

g32 - przyłącze gazu płynnego PE Ø32x3,0 SDR11
LPG - zbiornik z gazem płynnym o poj. 2700 dm3 na płytach fundamentowych z betonu B15
UO - uziom otokowy wokół zbiornika z płaskownika 25x5mm ocynkowanego na głęb. 0,6m
w40 - przyłącze wodociągowe PE Ø40x3,7 SDR11
w90 - przyłącze wodociągowe PE Ø90x8,2 SDR11
Hp - hydrant p.poż naziemny Dn80
Sw - studzienka wodomierzowa PE-HD Ø2000mm typu SW-200/2.0
Zb - szczelny zbiornik bezodpływowy ścieków sanit. o poj. 10,0m3
Sk - studzienka rewizyjna Ø315 typu Wavin
ks160 - przyłącze kanalizacji sanitarnej PVC-U Ø160x4,7
Zd - zbiornik szczelny wody deszczowej retencyjno - odparowujący; F=106m2, V=1,2m
Osr - separator substancji ropopochodnych z osadnikiem V=2,26m3 typu TSK-3B
Pd - przepompownia ścieków deszczowych Ø1200 typu DW VOX-F 150 (1,1kW; 230V)
Wdl - wpust deszczowy liniowy L=20m
Sd - studzienka osadnikowa Ø425 typu Wavin
kd160 - przyłącze kanalizacji deszczowej PVC-U Ø160x4,7

S.P.P.H. "FEST"	99-400 ŁOWICZ, UL. BACZYŃSKIEGO 31 Michał Wojtysiak / 0-606-632-983 / email: fest.pw@op.pl			
Obiekt	BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ			
Adres	Powiat - Zglerz; gmina - Stryków; obręb - Cłołek dz.nr 301/5			
Iwestor	Gmina Stryków ul. T. Kościuszki 27 95-010 Stryków			
Przedmiot rysunku	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Skala: 1:500	Branża: SANITARNA
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data: 10-03-2009
Projektant	mgr inż. Marian Kozłowski	143/71-Łw		
Asystent proj.	mgr inż. Michał Wojtysiak			Nr rys: PZT-01
Sprawdzający	mgr inż. Krzysztof Broniarek	22/98 Sk-ce		