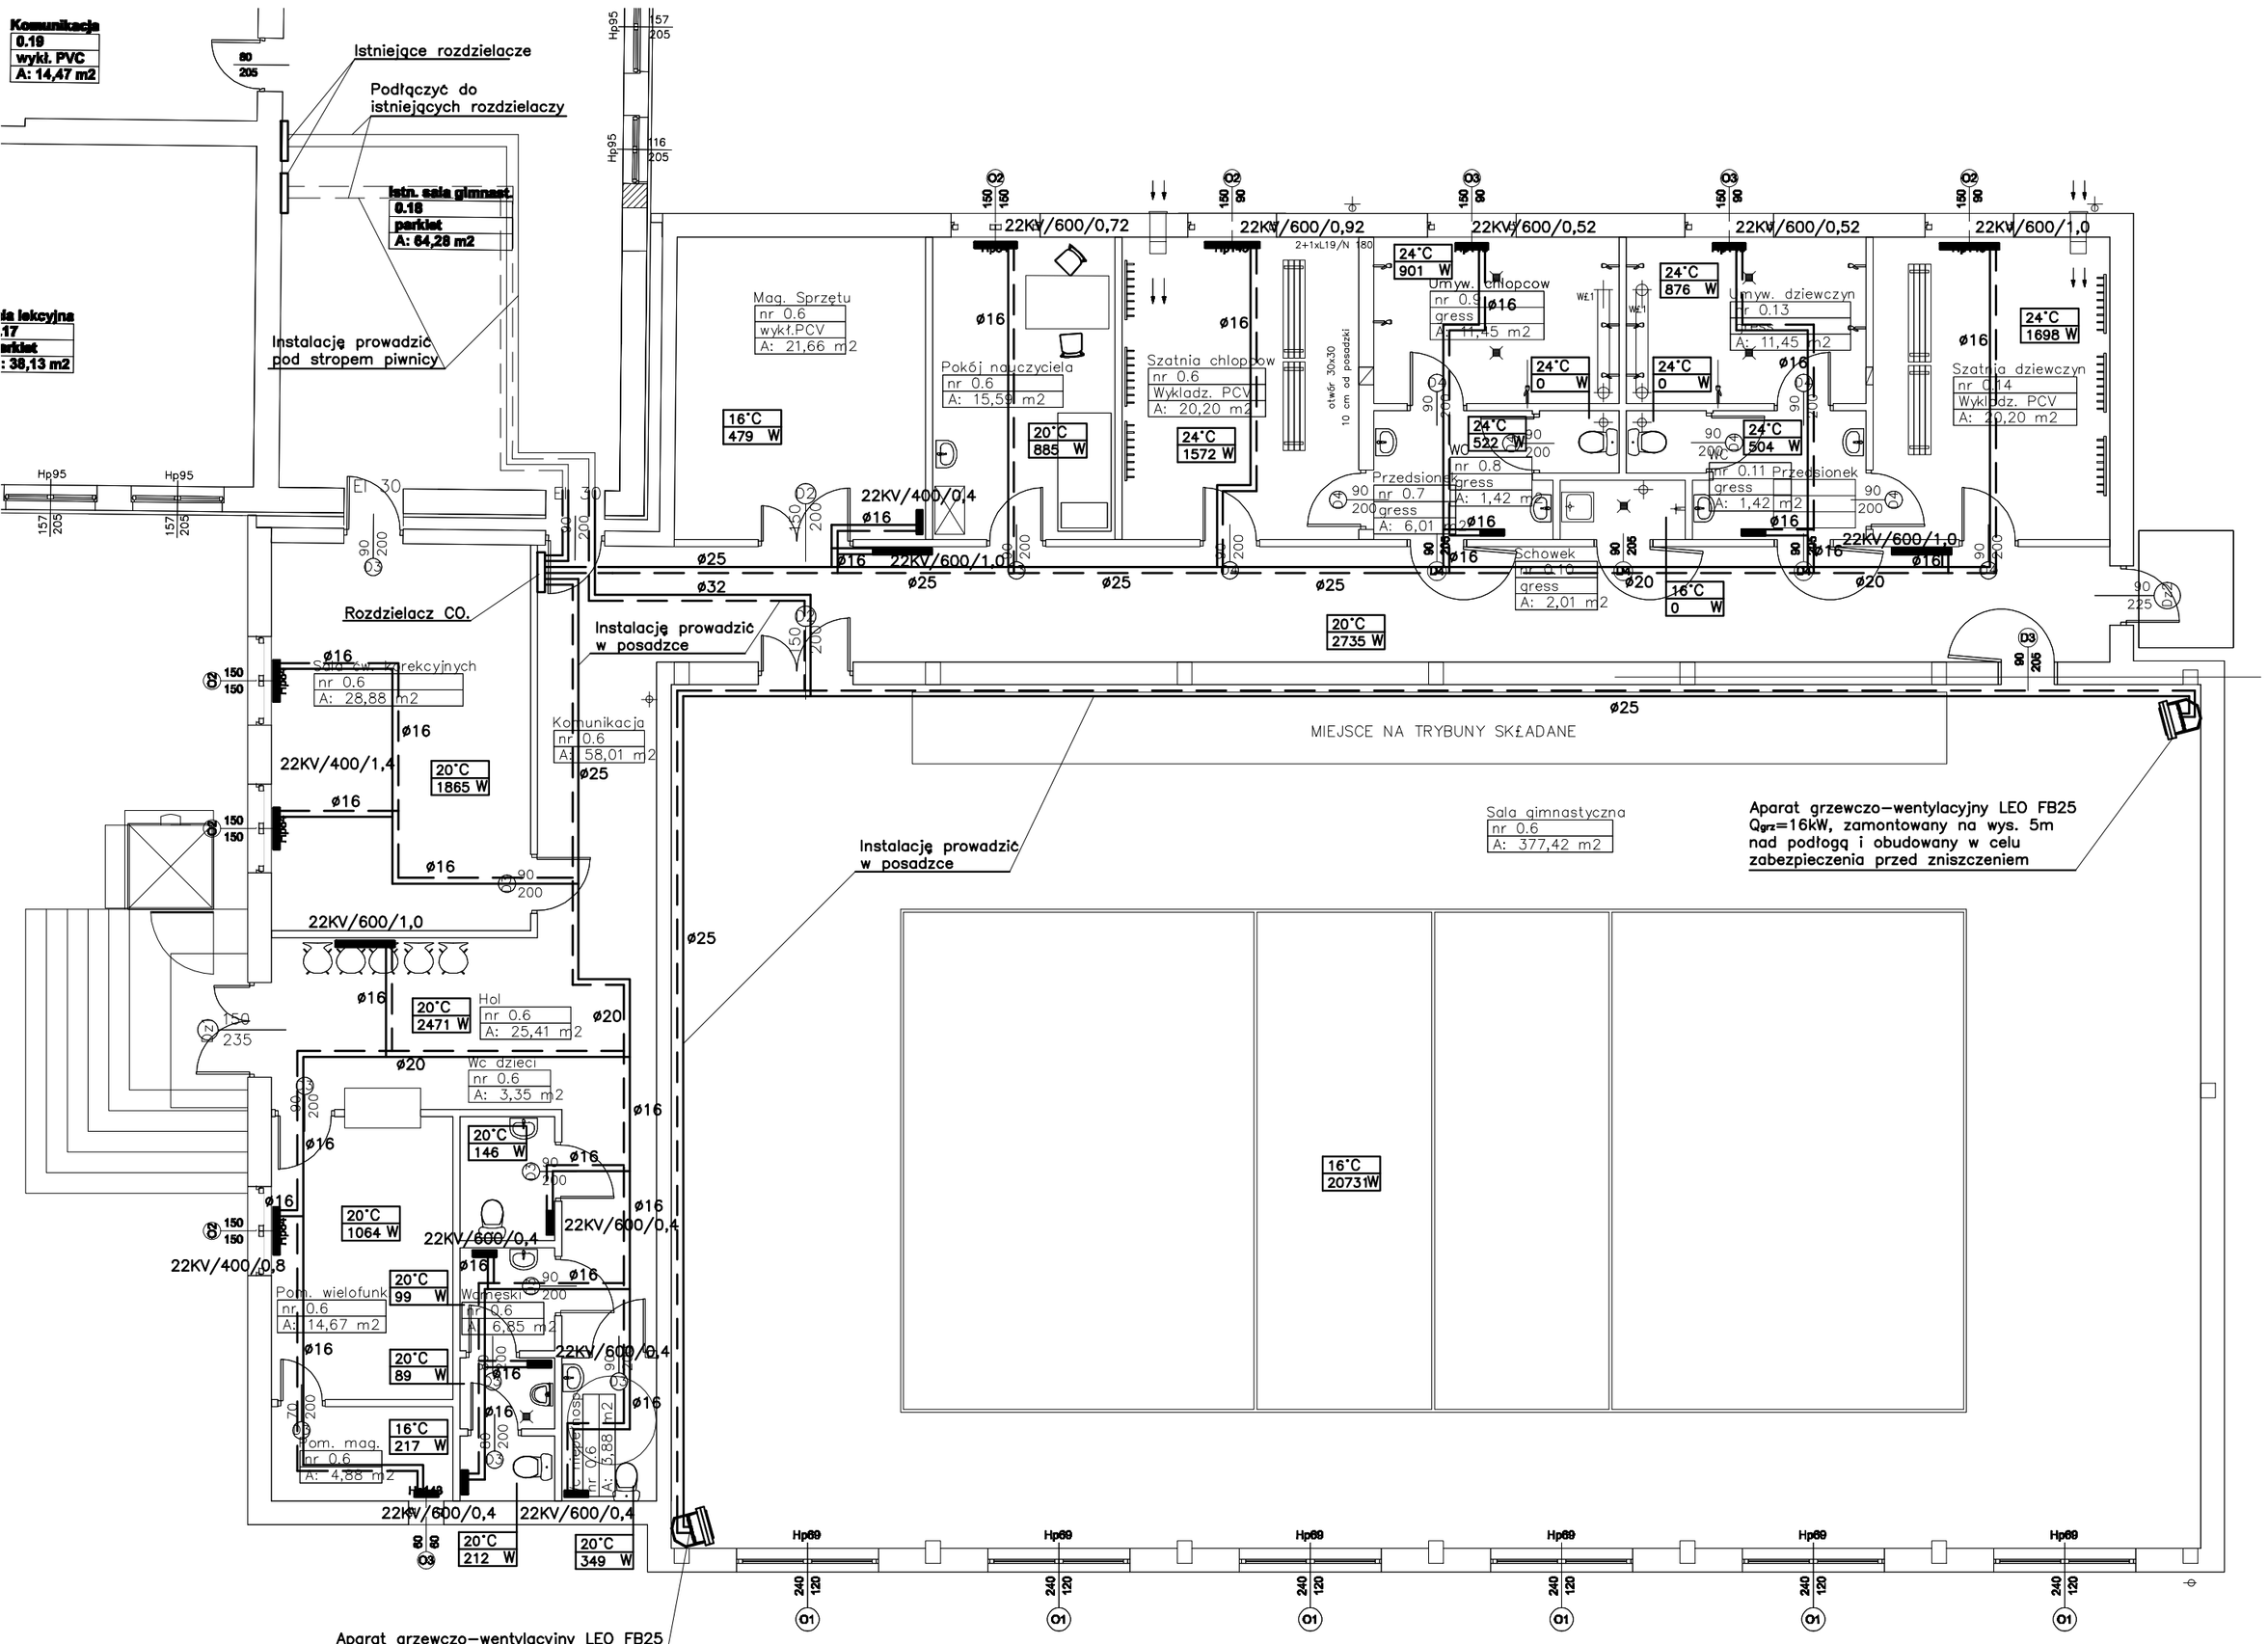

Układ sterowania nagrzewnic wodnych.

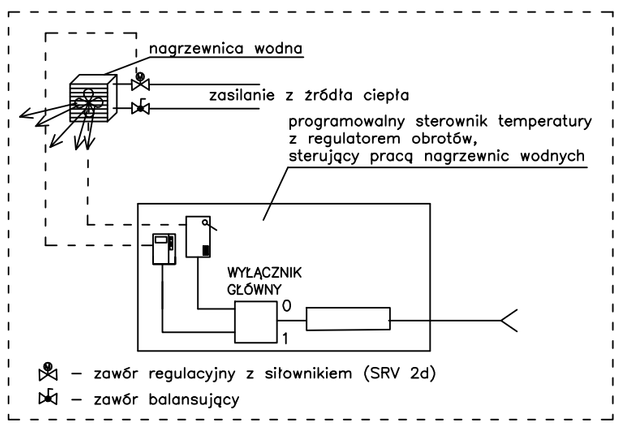

Oznaczenia:

20°C	– temperatura pomieszczenia,
560W	– zapotrzebowanie cieplne pomieszczenia
▬▬	– lokalizacja grzejnika projektowanego,
═ ═	– instalacja wewnetrzna CO,
22KV/600/1,2	– oznaczenie grzejnika (typ/wys./dł.),
ø25	– średnica instalacji–PE–RT/AL/PE–RT

UWAGI:

1. Instalację c.o. w pomieszczeniach zaprojektowano w systemie rur polietylenowych
2. Przewody PE należy prowadzić w posadzce, zgodnie z wymaganiami producenta rur.
3. Przewody PE prowadzić wykorzystując ich naturalną elastyczność, tj. przy zastosowaniu możliwie jak najmniejszej liczby kształtek.

Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD–KAN Niesułków, gm. Stryków, dz. nr 444/2.	Faza: PB
	Skala: 1:100
Nazwa rysunku: RZUT PARTERU INSTALACJA WEWNĘTRZNA CO.	Branża: sanitarna
	Data: październik 2009r
Projektował: mgr inż. Rafał Rydzyński, upr. nr 141/01/WŁ Sprawdził: mgr inż. Maria Lisowska, upr. nr 144/01/WŁ	Nr rysunku: CO1