TS

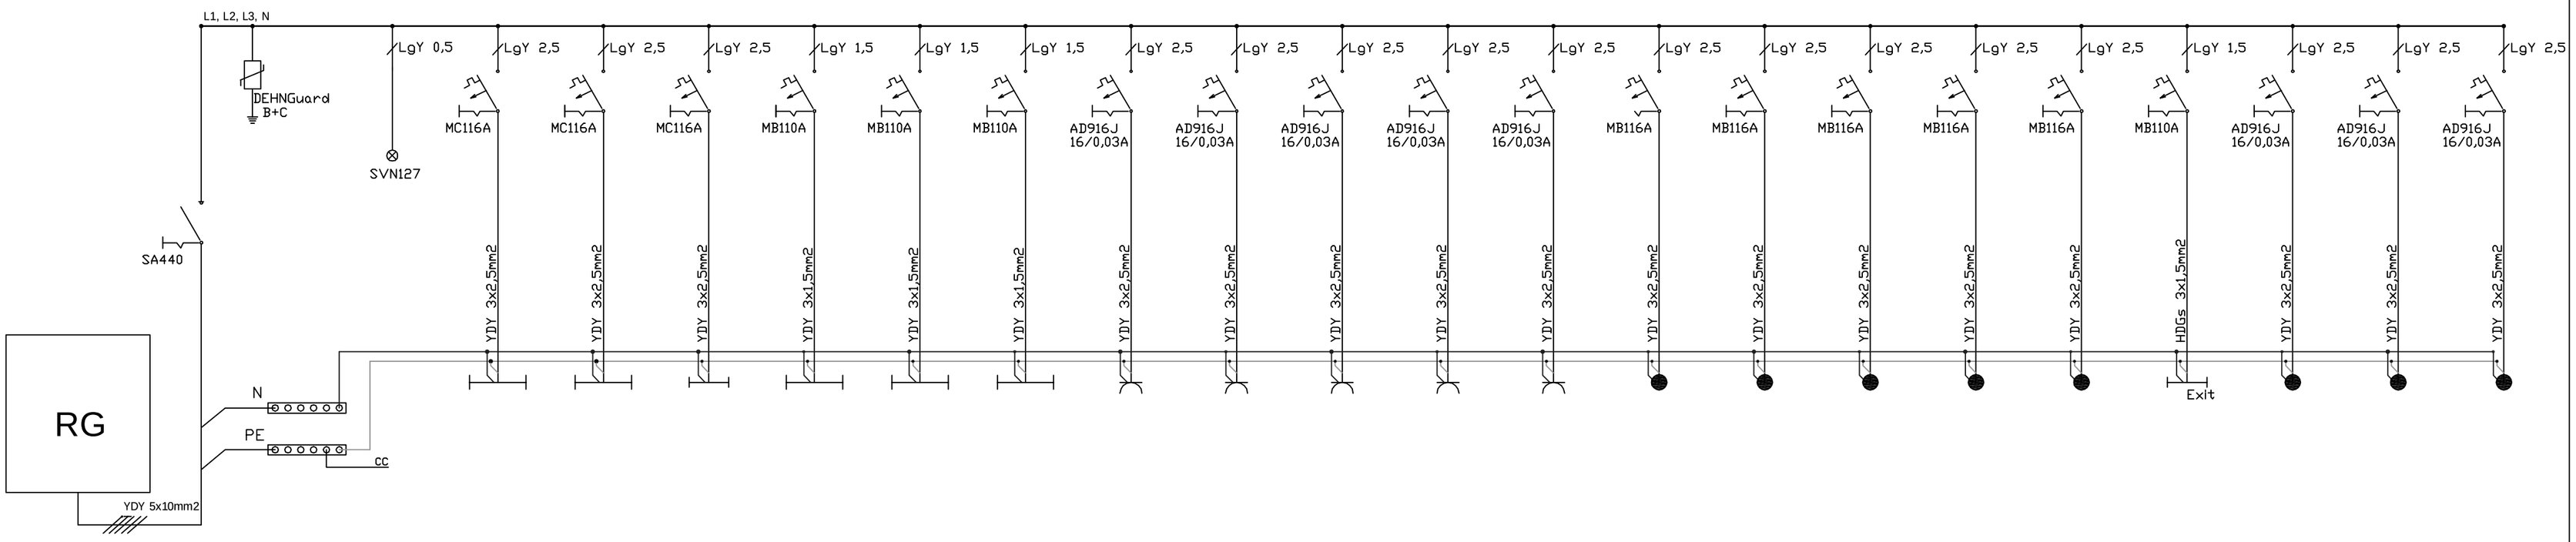

Nr obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Opis przeznaczenie (Uwagi)	Ochronniki kategorii B+C	Sygnalizacja obecności napięcia	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Gniazda ogólne	Gniazda ogólne	Gniazda ogólne	Gniazda ogólne	Gniazda ogólne	Aparat grzewczo–wentylacyjny	Konwektor wentylatorowy	Konwektor wentylatorowy	Podgrzewacz wody	Podgrzewacz wody	Oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe	Gniazda ogólne (rezerwa)	Gniazda ogólne (rezerwa)	Gniazda ogólne (rezerwa)
Oznaczenie odbiorników		–	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Uwagi do rysunków:
1) Rozdzielnica oraz osprzęt produkcji firmy HAGER.
2) Ochrona przeciwporażeniowa przez zastosowanie wyłączników instalacyjnych i wkładek bezpiecznikowych - szybkie wyłączenie zasilania zgodnie PN.
3) Instalacja przystosowana do pracy w układzie TN-S.
4) Uzupełnienie ochrony przez zastosowanie wyłączników różnicowo-prądowych o czułości 30mA.
5) Stosować bloki rozdzielcze KJ01B, KJ01C.
6) Rozdzielnice prefabrykować ze złączkami ZUG.

P.P.H.U. "AnS" – Andrzej Sroczyński
95–100 Zgierz ul.Cezaka 6/1, tel/fax 0-42-716-13-38

TEMAT: PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY ,
Niesułków, obręb Niesułków,gm. Stryków, dz. nr ew 444/2

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY — PODPISY

PROJEKTANCI:			
	mgr inż Andrzej Sroczyński	upr. bud.	65/84/WML
	mgr inż Michał Simiński		
	inż. Janusz Buczyński	upr. bud.	100/64

TYTUŁ RYS: SCHEMAT IDEOWY
Tablica zasilająca salę sportową TS — NR RYS. E–3

BRANŻA: ELEKTRYCZNA — DATA: Październik 2009 — SKALA: