



Uwaga: Przewody UTP zakończyć zgodnie z normą TIA/EIA-568-B

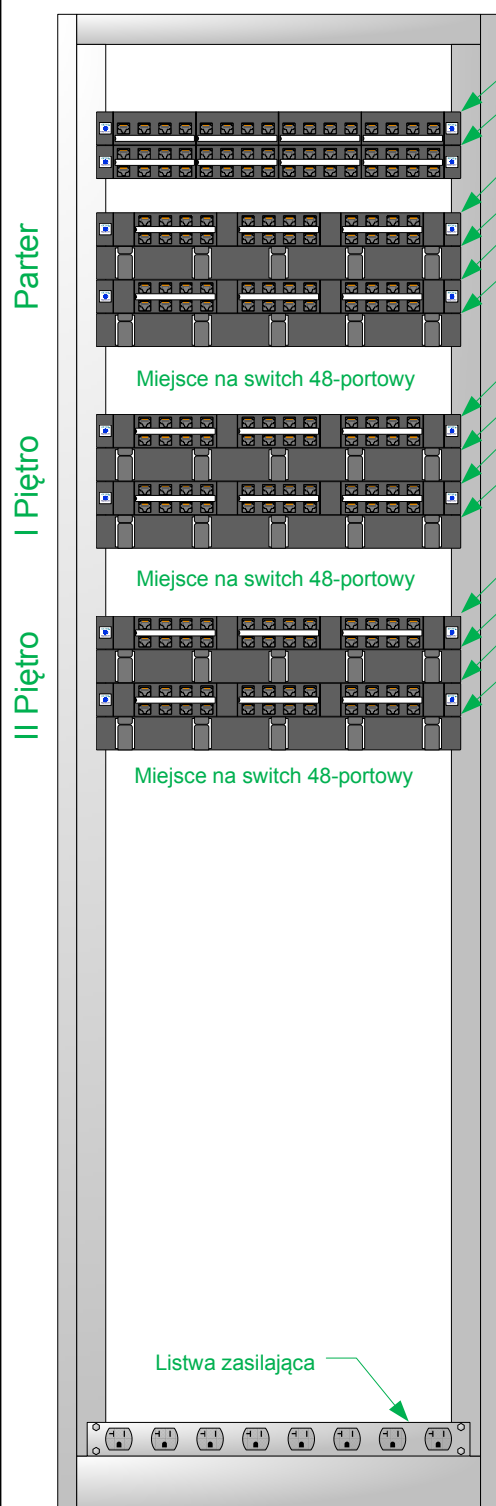

SZAFRA 42U
SERWEROWNIA,
BUDYNEK 1

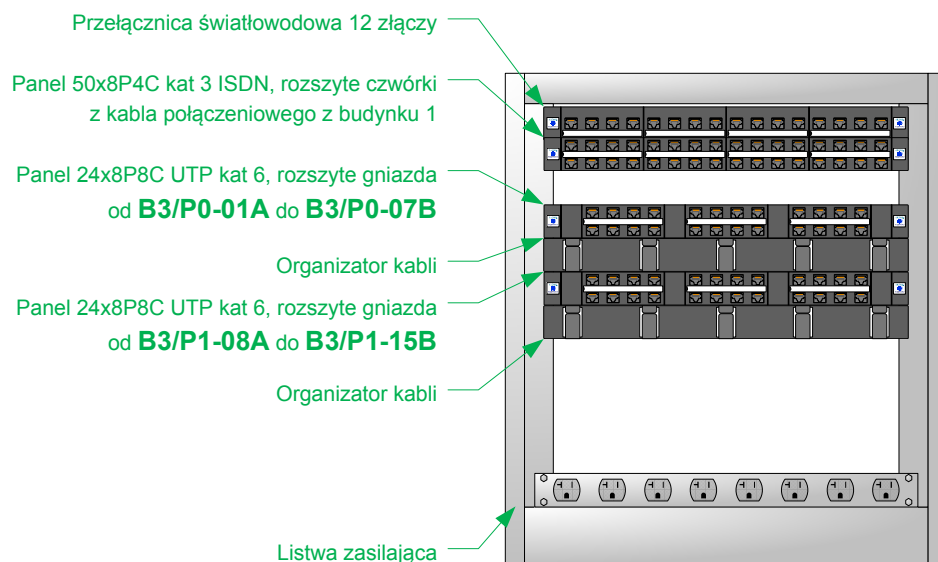

SZAFRA WISZĄCA 12U,
BUDYNEK 3

Tytuł	Projekt sieci strukturalnej UM Stryków					
Skala	Temat	Rys. nr:	Ark. nr:	Arkuszy	Data	
1:1	Rozszytanie okablowania w szafach 19"	4	1	1	26.11.2008	