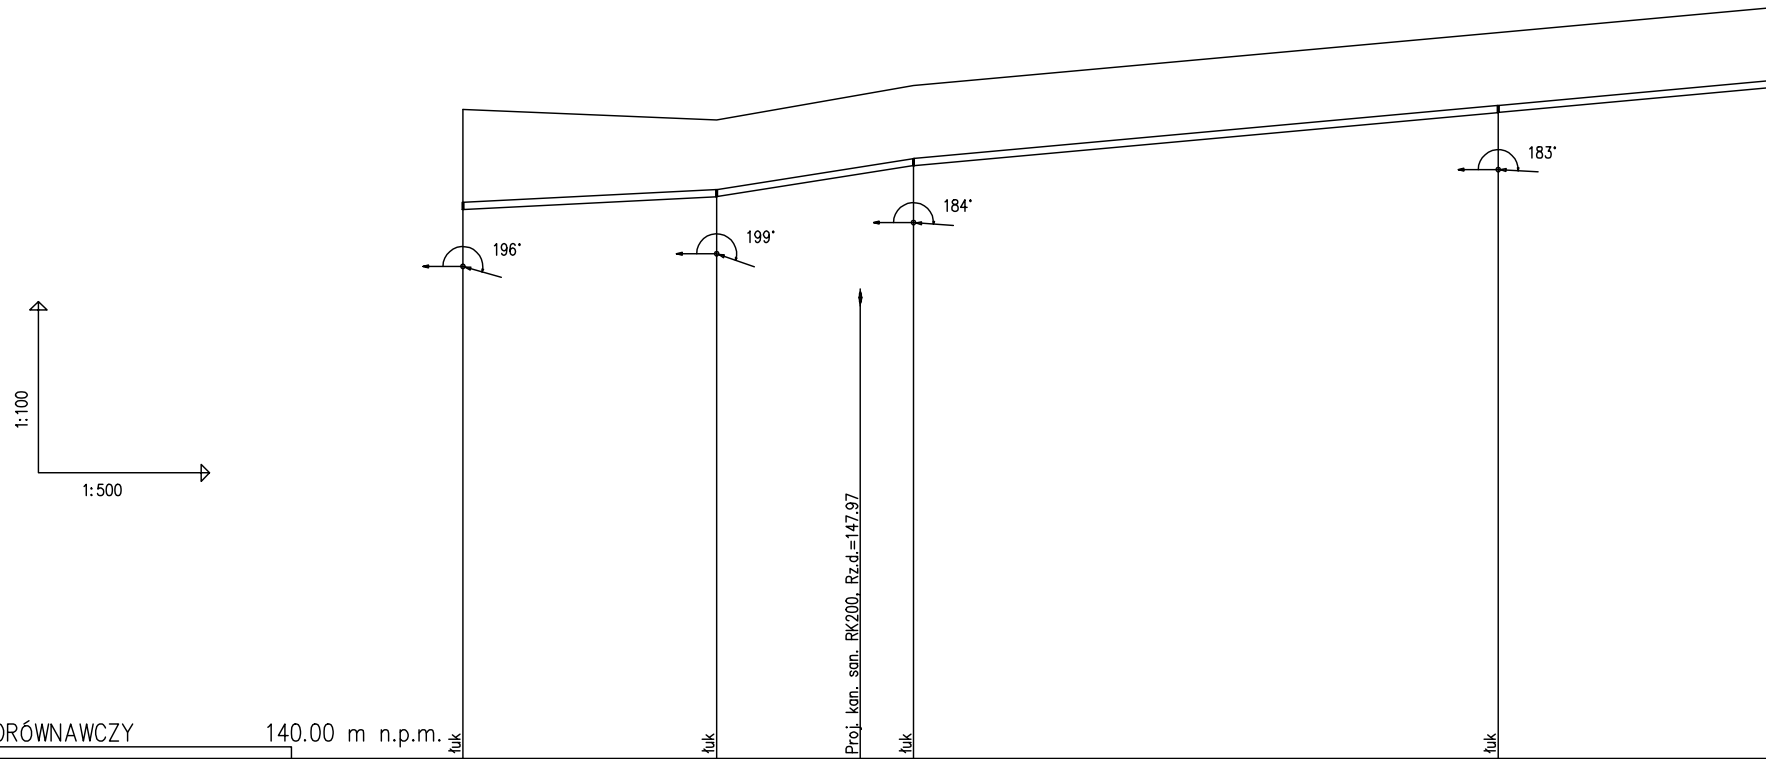
1:100
1:500
196°
199°
184°
183°

POZIOM PORÓWNAWCZY 140.00 m n.p.m.	łuk		łuk		Proj. kan. san. RK200, Rz.d.=147.97	łuk		łuk	
RZĘDNA TERENU ISTN.	151.36		151.18			151.78		152.71	
RZĘDNA OSI KANAŁU	149.67		149.89		150.30	150.44		151.37	
RZĘDNA DNA KANAŁU	149.61		149.83		150.23	150.38		151.31	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.75		1.35			1.40		1.40	
SPADKI, DŁUGOŚCI		1% 22.22m		3.16% 17.26m			1.82% 51.20m		1.82%
ŚREDNICA, MATERIAŁ									
ODLEGŁOŚCI	1581.52	22.22	1603.74	17.26	1616.34	1621.00	51.20	1672.20	
HEKTOMETRY	66		67			68		69	

EPI-Graf, Generator rysunkowy 7.7

16

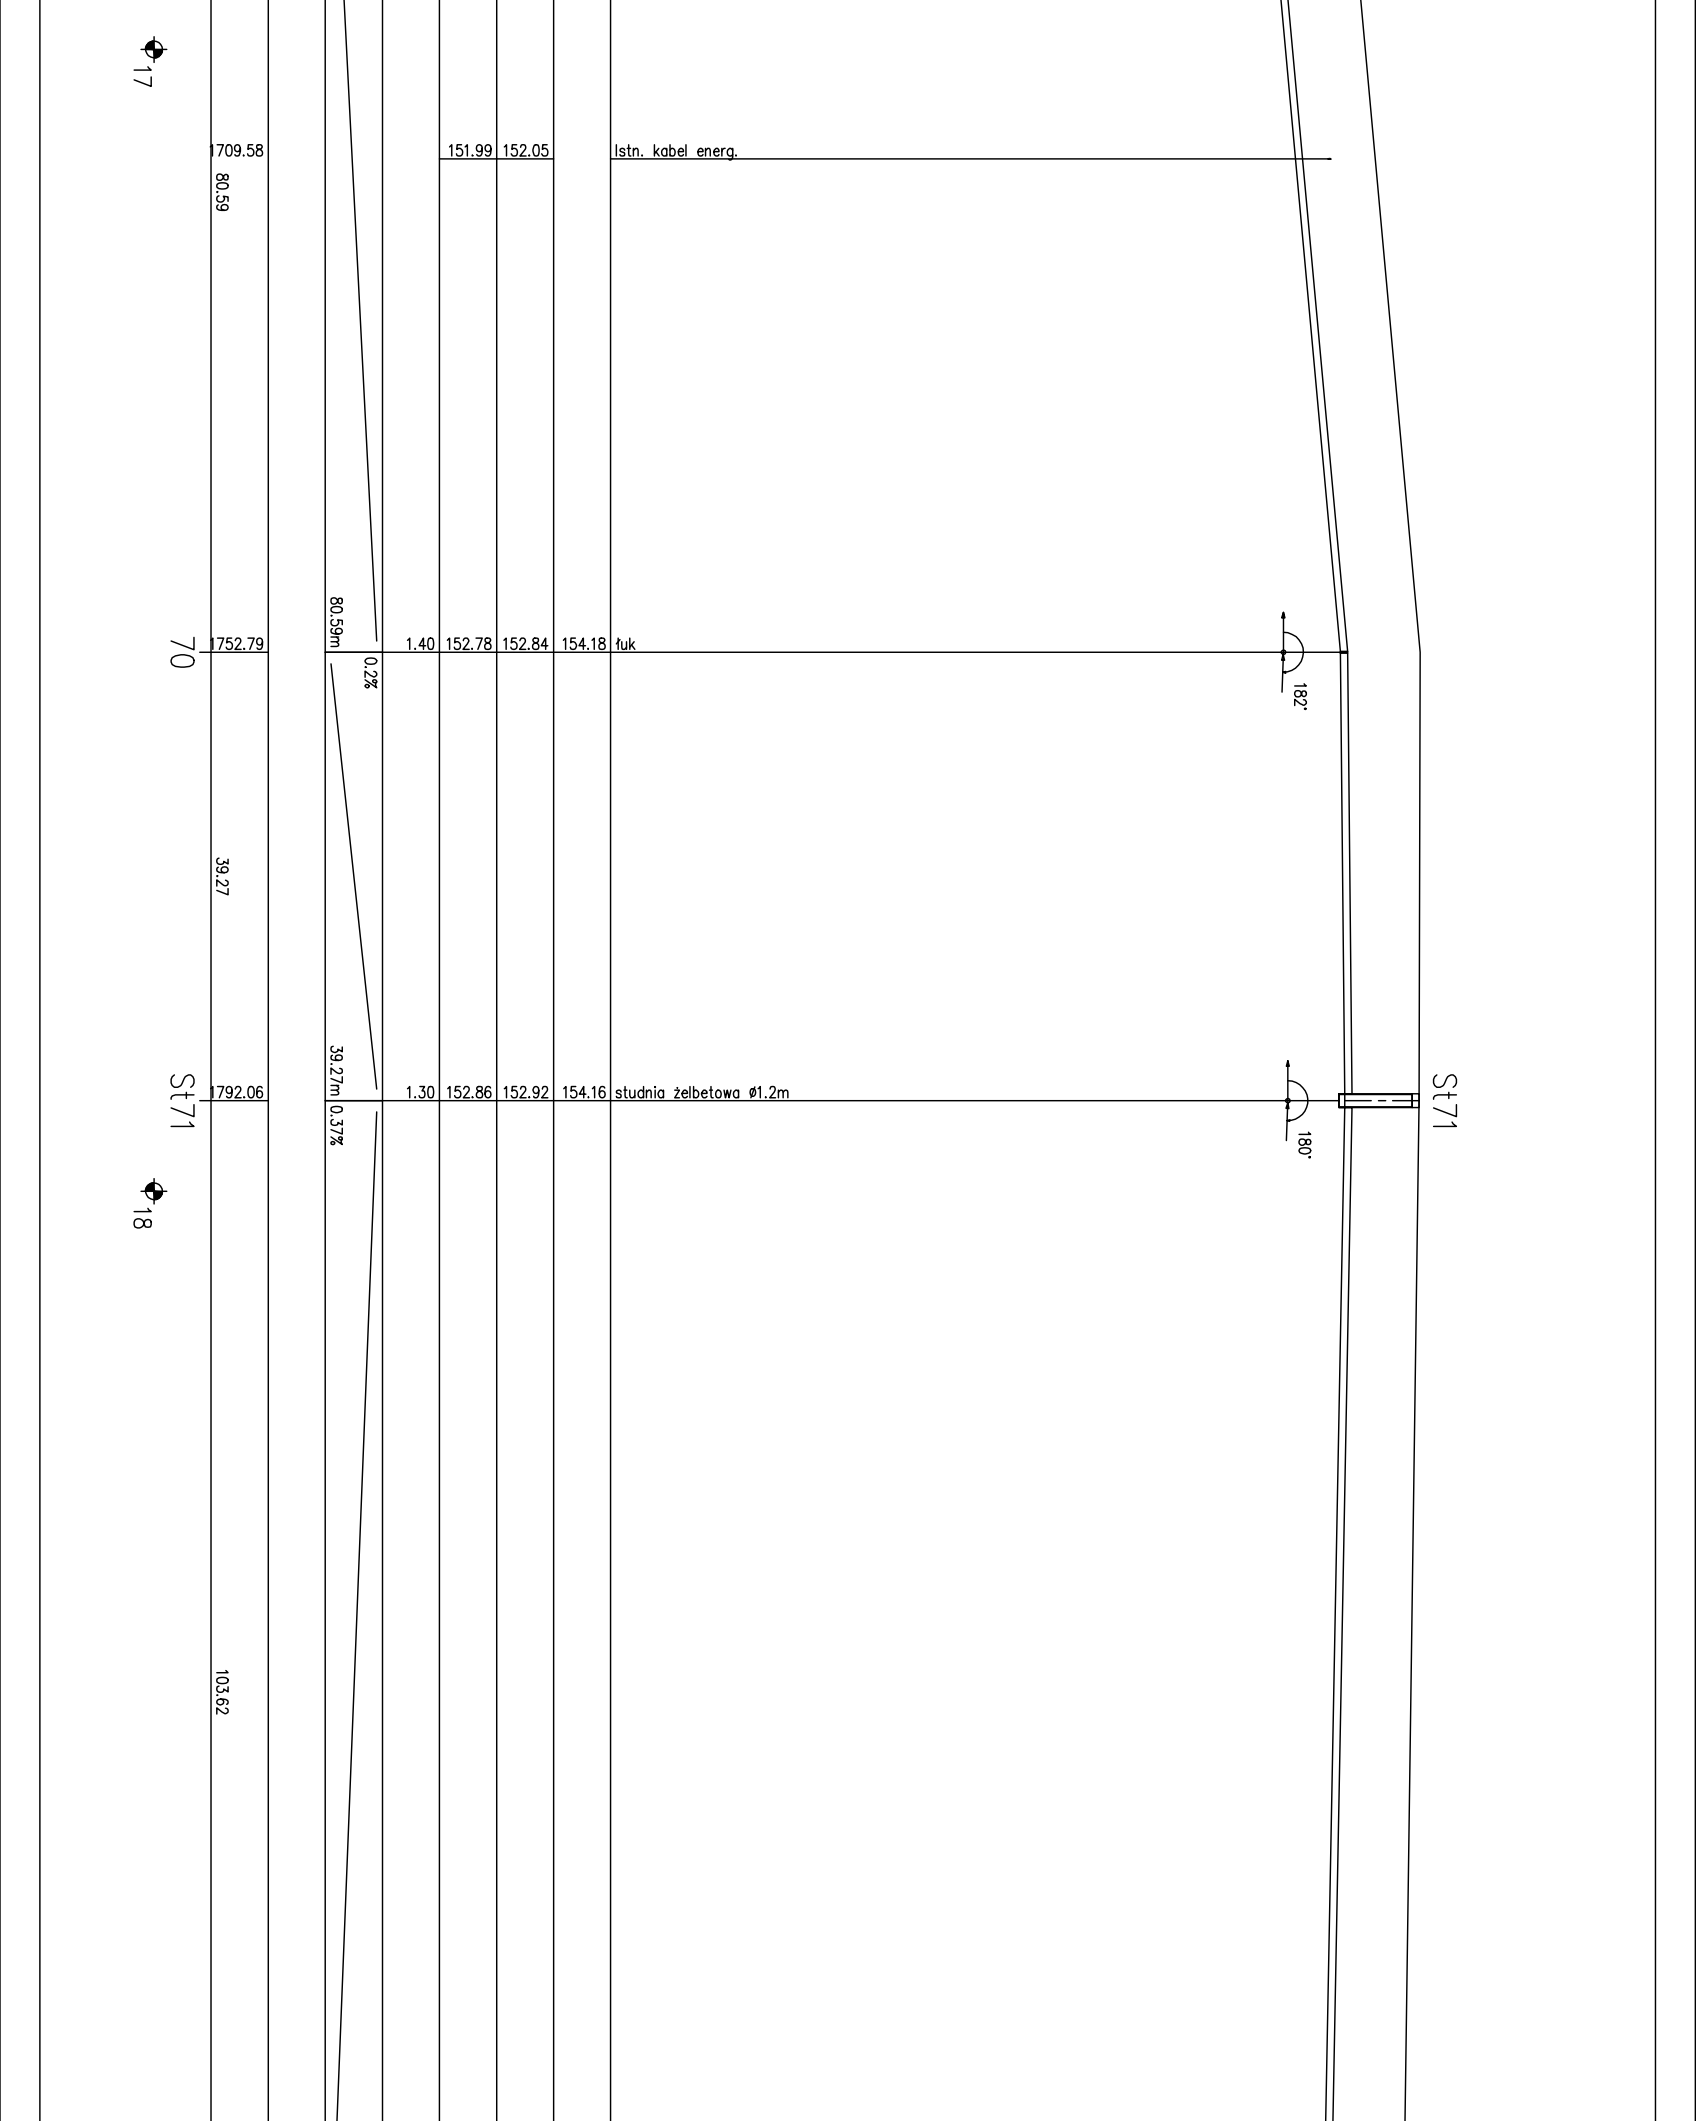
17
1709.58
80.59
151.99
152.05
Istn. kabel energ.
70
1752.79
80.59m
0.2%
1.40
152.78
152.84
154.18
łuk
182°
39.27
St71
1792.06
39.27m
0.37%
1.30
152.86
152.92
154.16
studnia żelbetowa ø1.2m
180°
St71
18
103.62

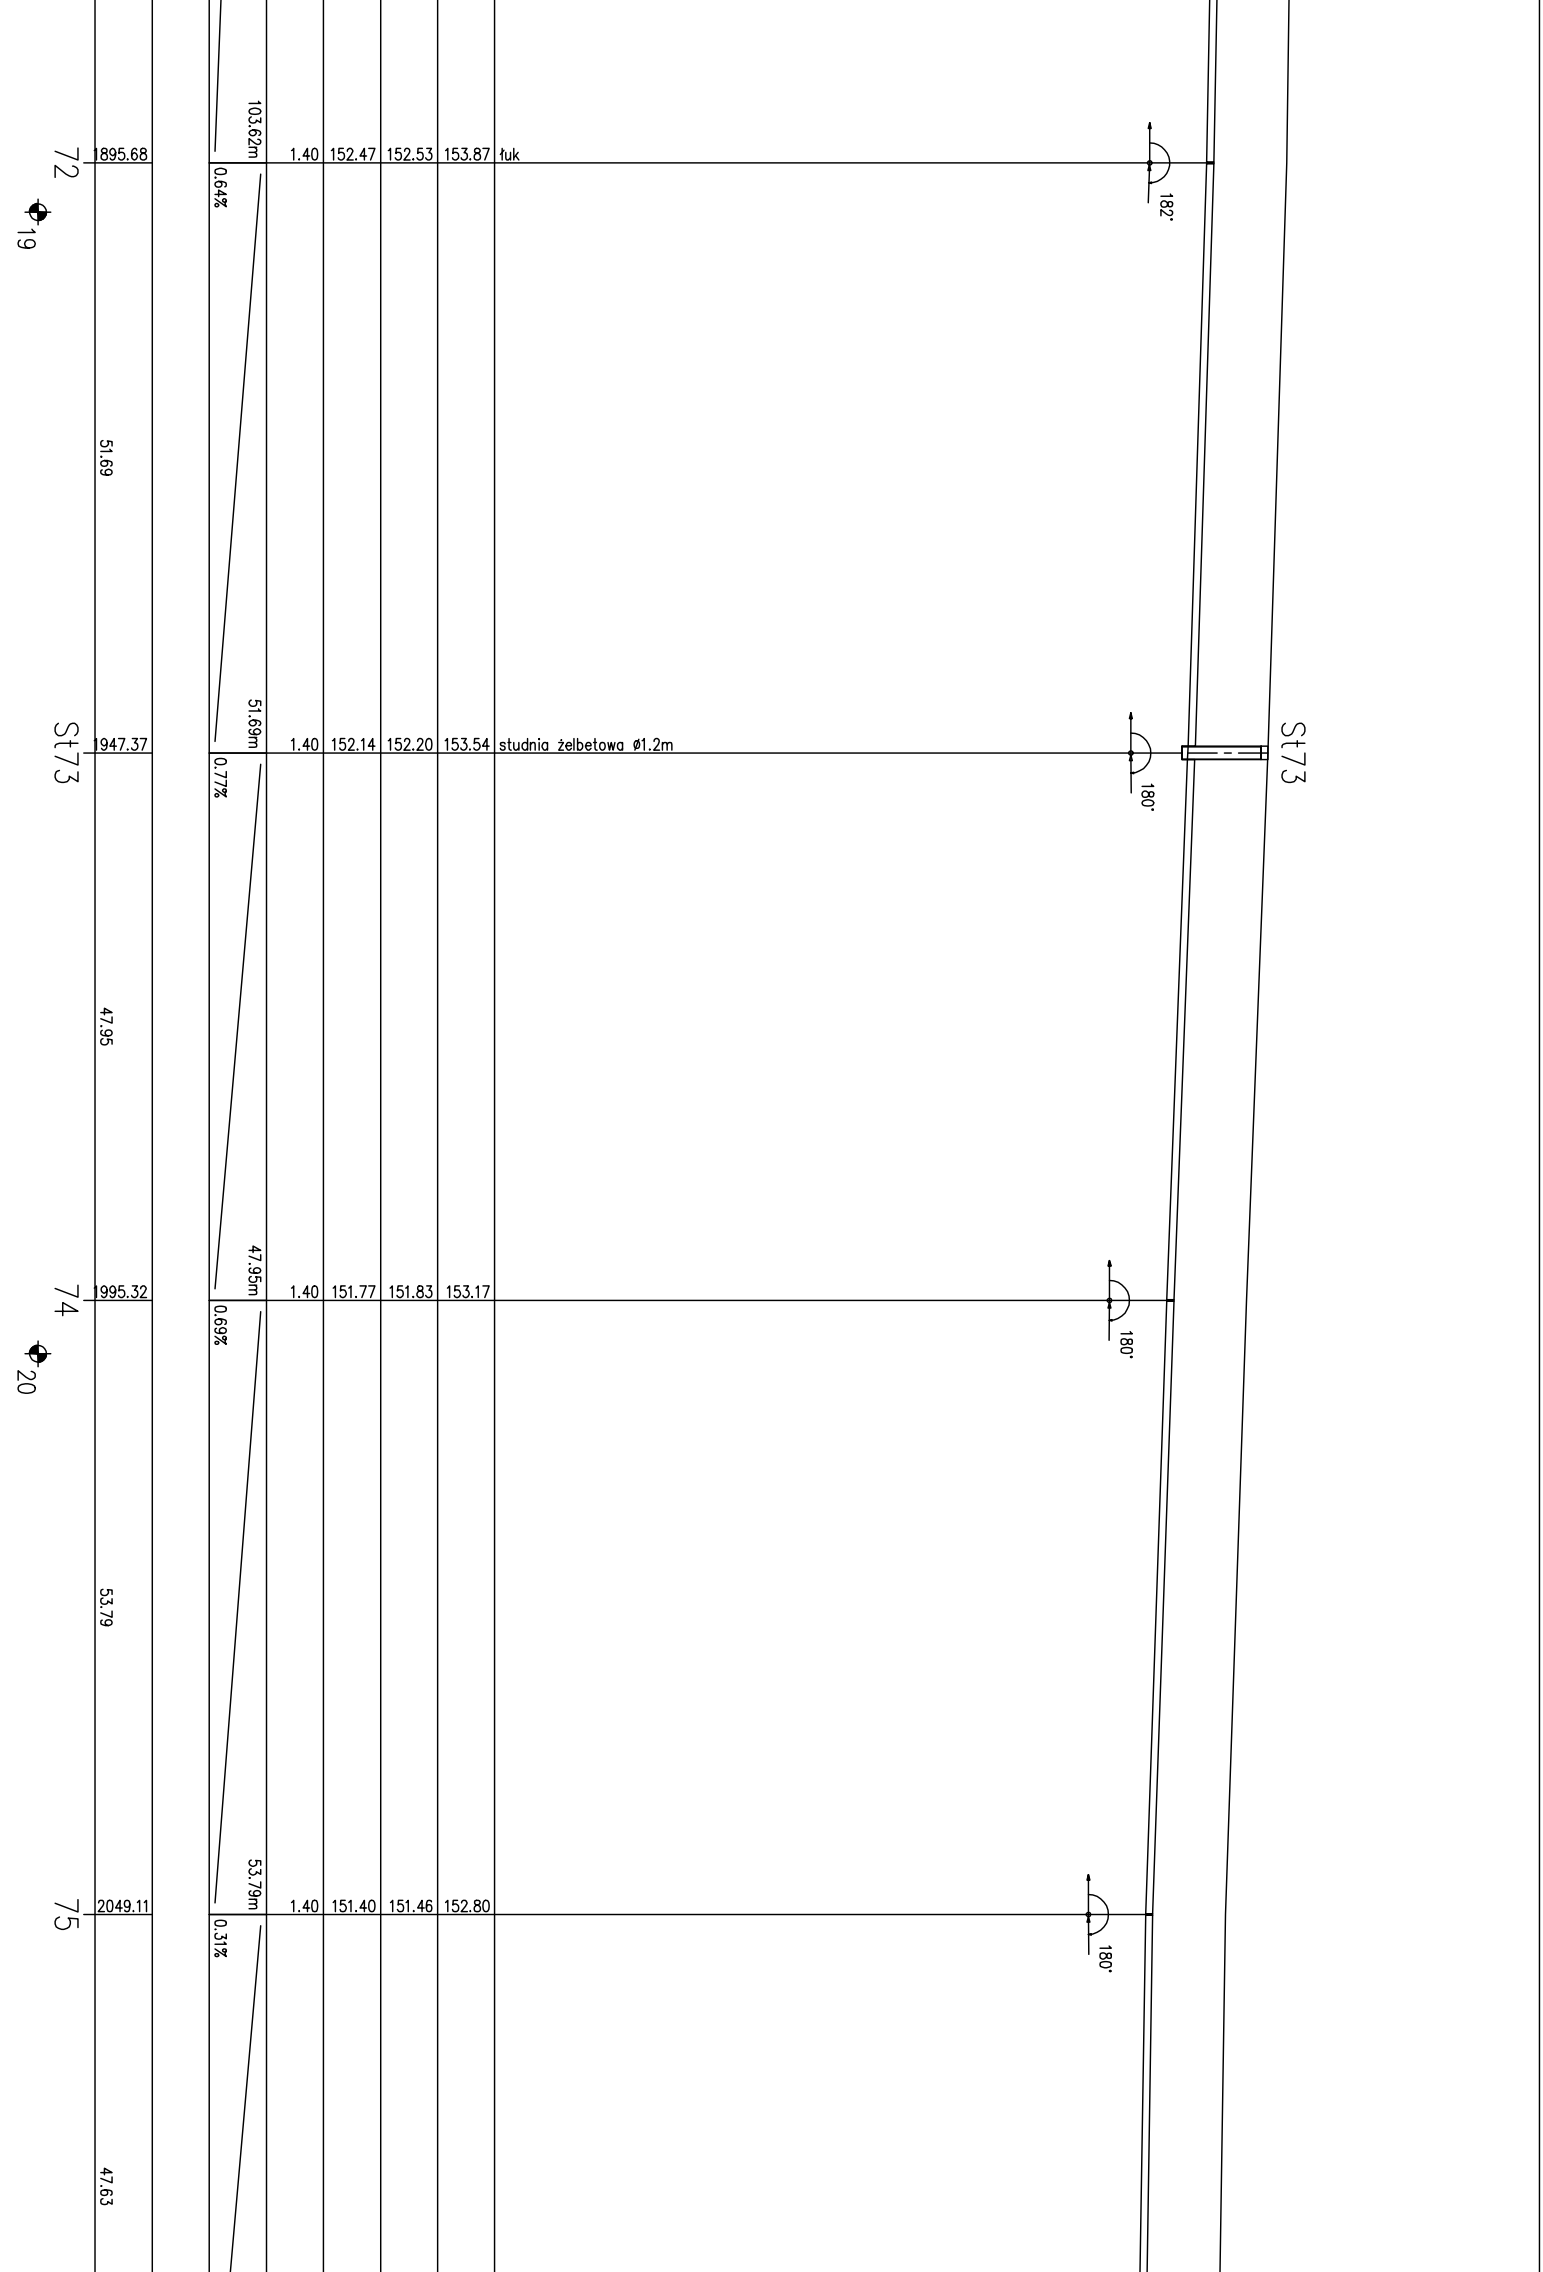
19
20
182°
180°
180°
180°
St73

72	1895.68	103.62m	0.64%	1.40	152.47	152.53	153.87	łuk
	51.69							
St73	1947.37	51.69m	0.77%	1.40	152.14	152.20	153.54	studnia żelbetowa ø1.2m
	47.95							
74	1995.32	47.95m	0.69%	1.40	151.77	151.83	153.17	
	53.79							
75	2049.11	53.79m	0.31%	1.40	151.40	151.46	152.80	
	47.63							

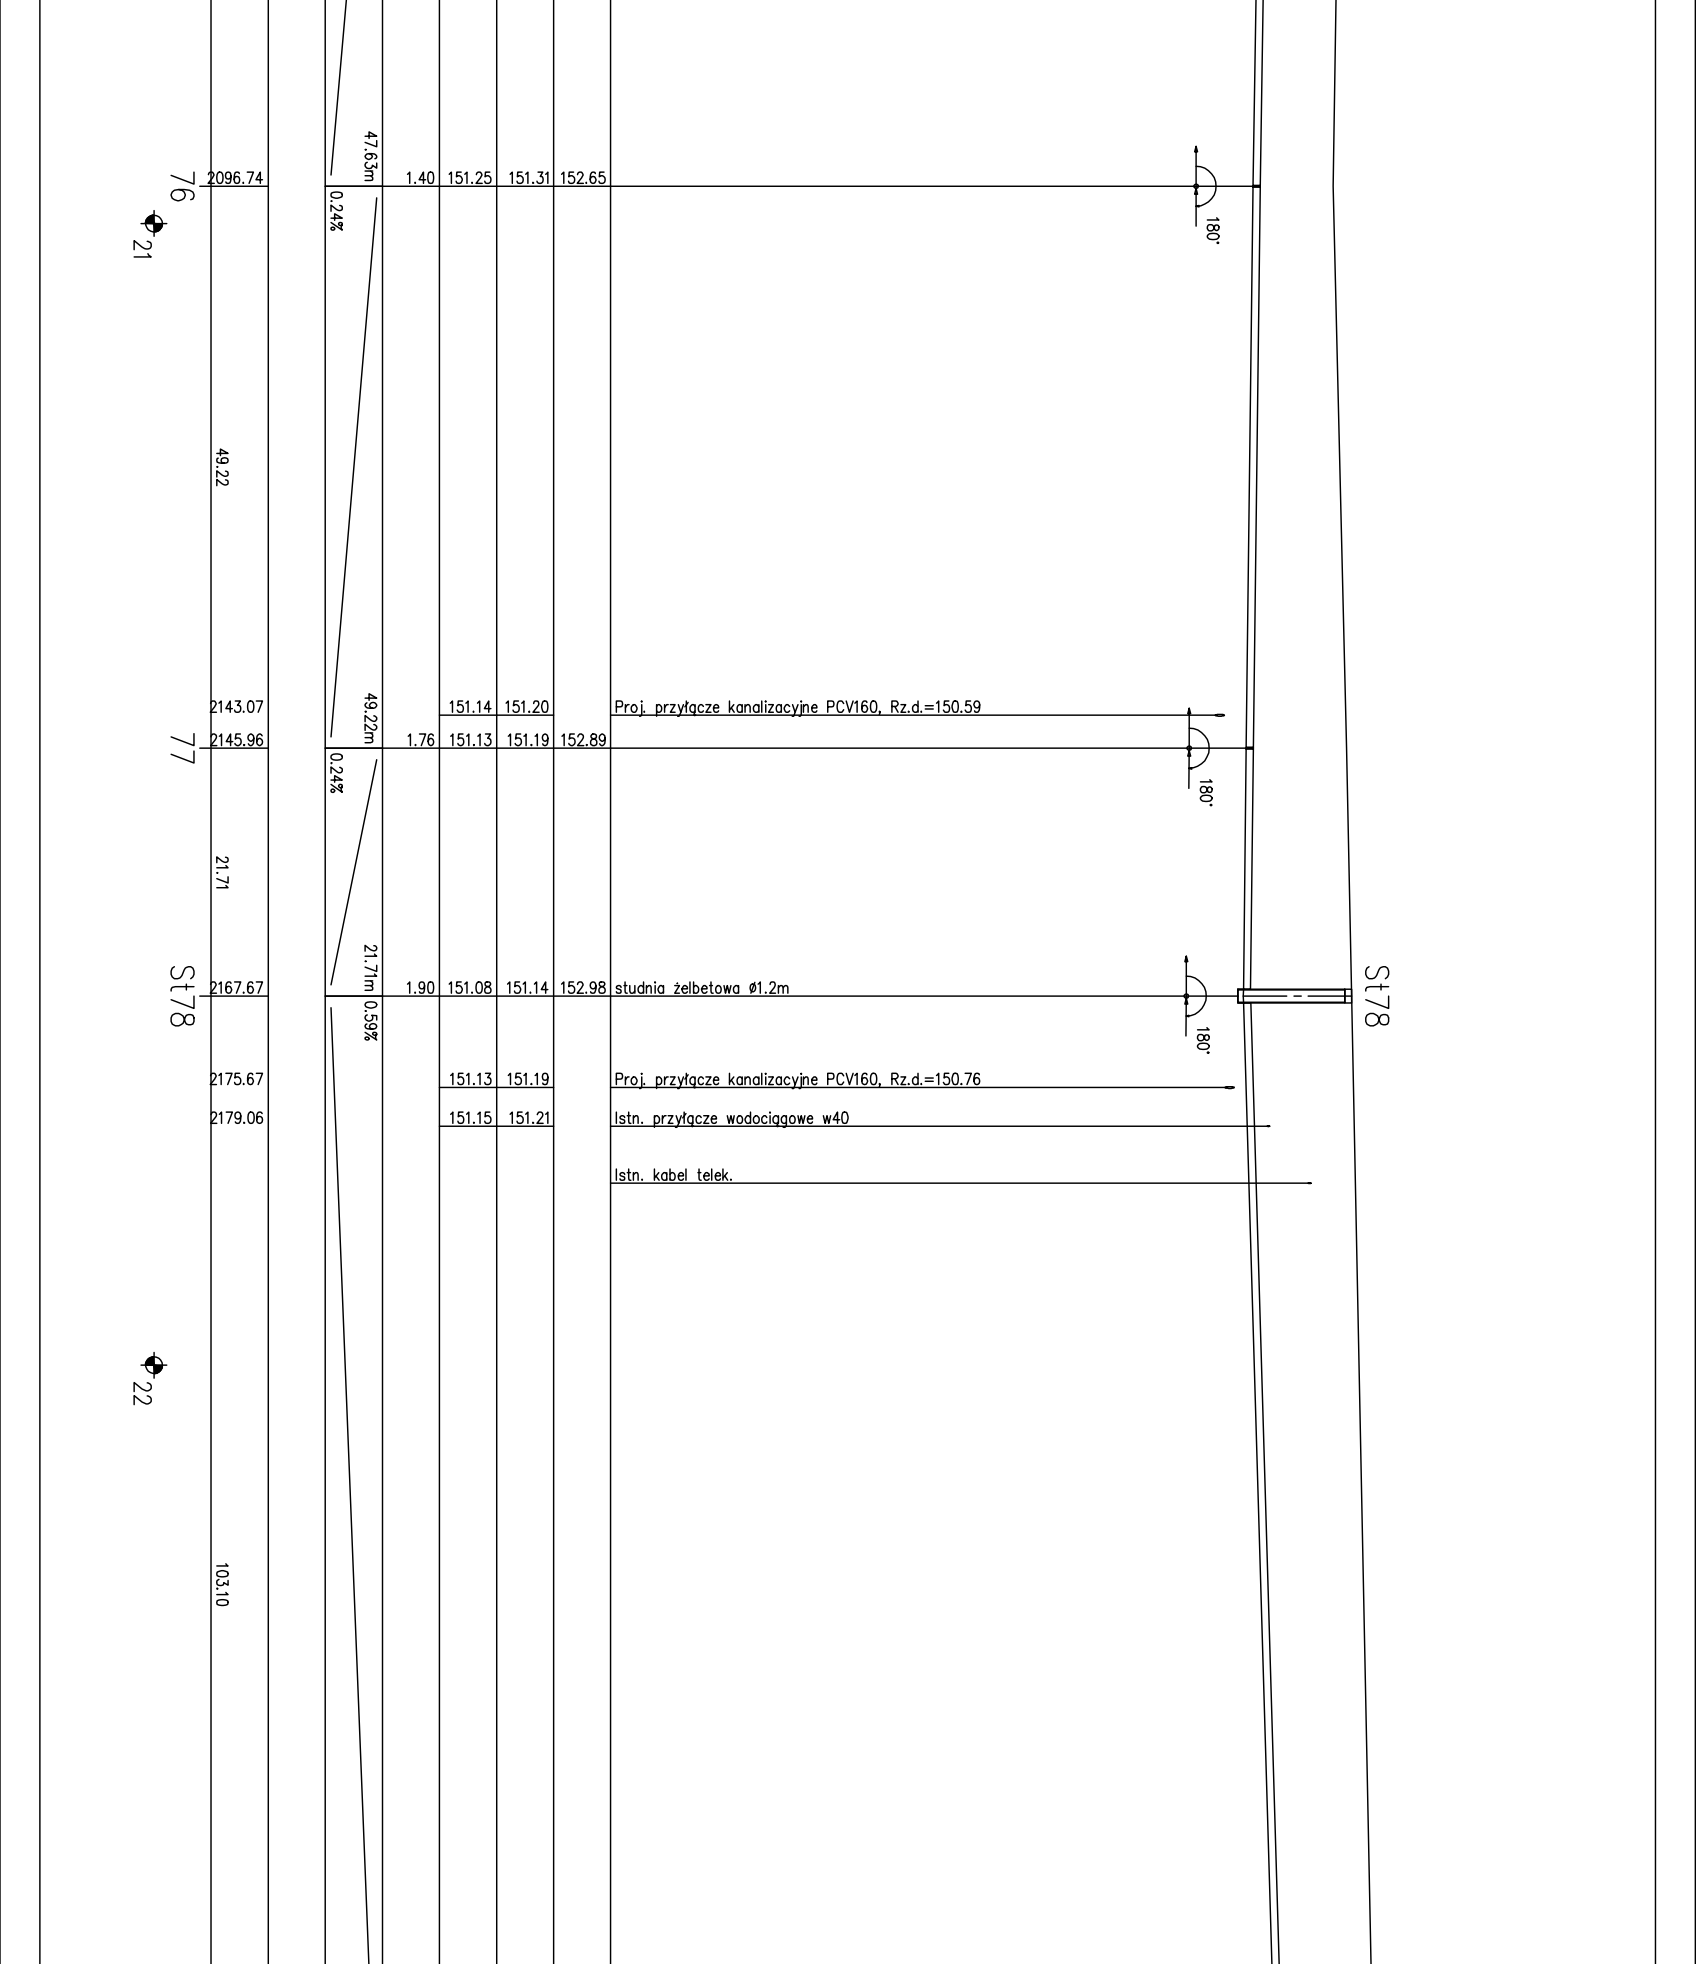
76
2096.74
47.63m
1.40
151.25
151.31
152.65
0.24%
180°
21
49.22
2143.07
49.22m
151.14
151.20
Proj. przyłącze kanalizacyjne PCV160, Rz.d.=150.59
77
2145.96
1.76
151.13
151.19
152.89
0.24%
180°
21.71
St78
2167.67
21.71m
1.90
151.08
151.14
152.98
studnia żelbetowa ø1.2m
0.59%
180°
St78
2175.67
151.13
151.19
Proj. przyłącze kanalizacyjne PCV160, Rz.d.=150.76
2179.06
151.15
151.21
Istn. przyłącze wodociągowe w40
Istn. kabel telek.
22
103.10

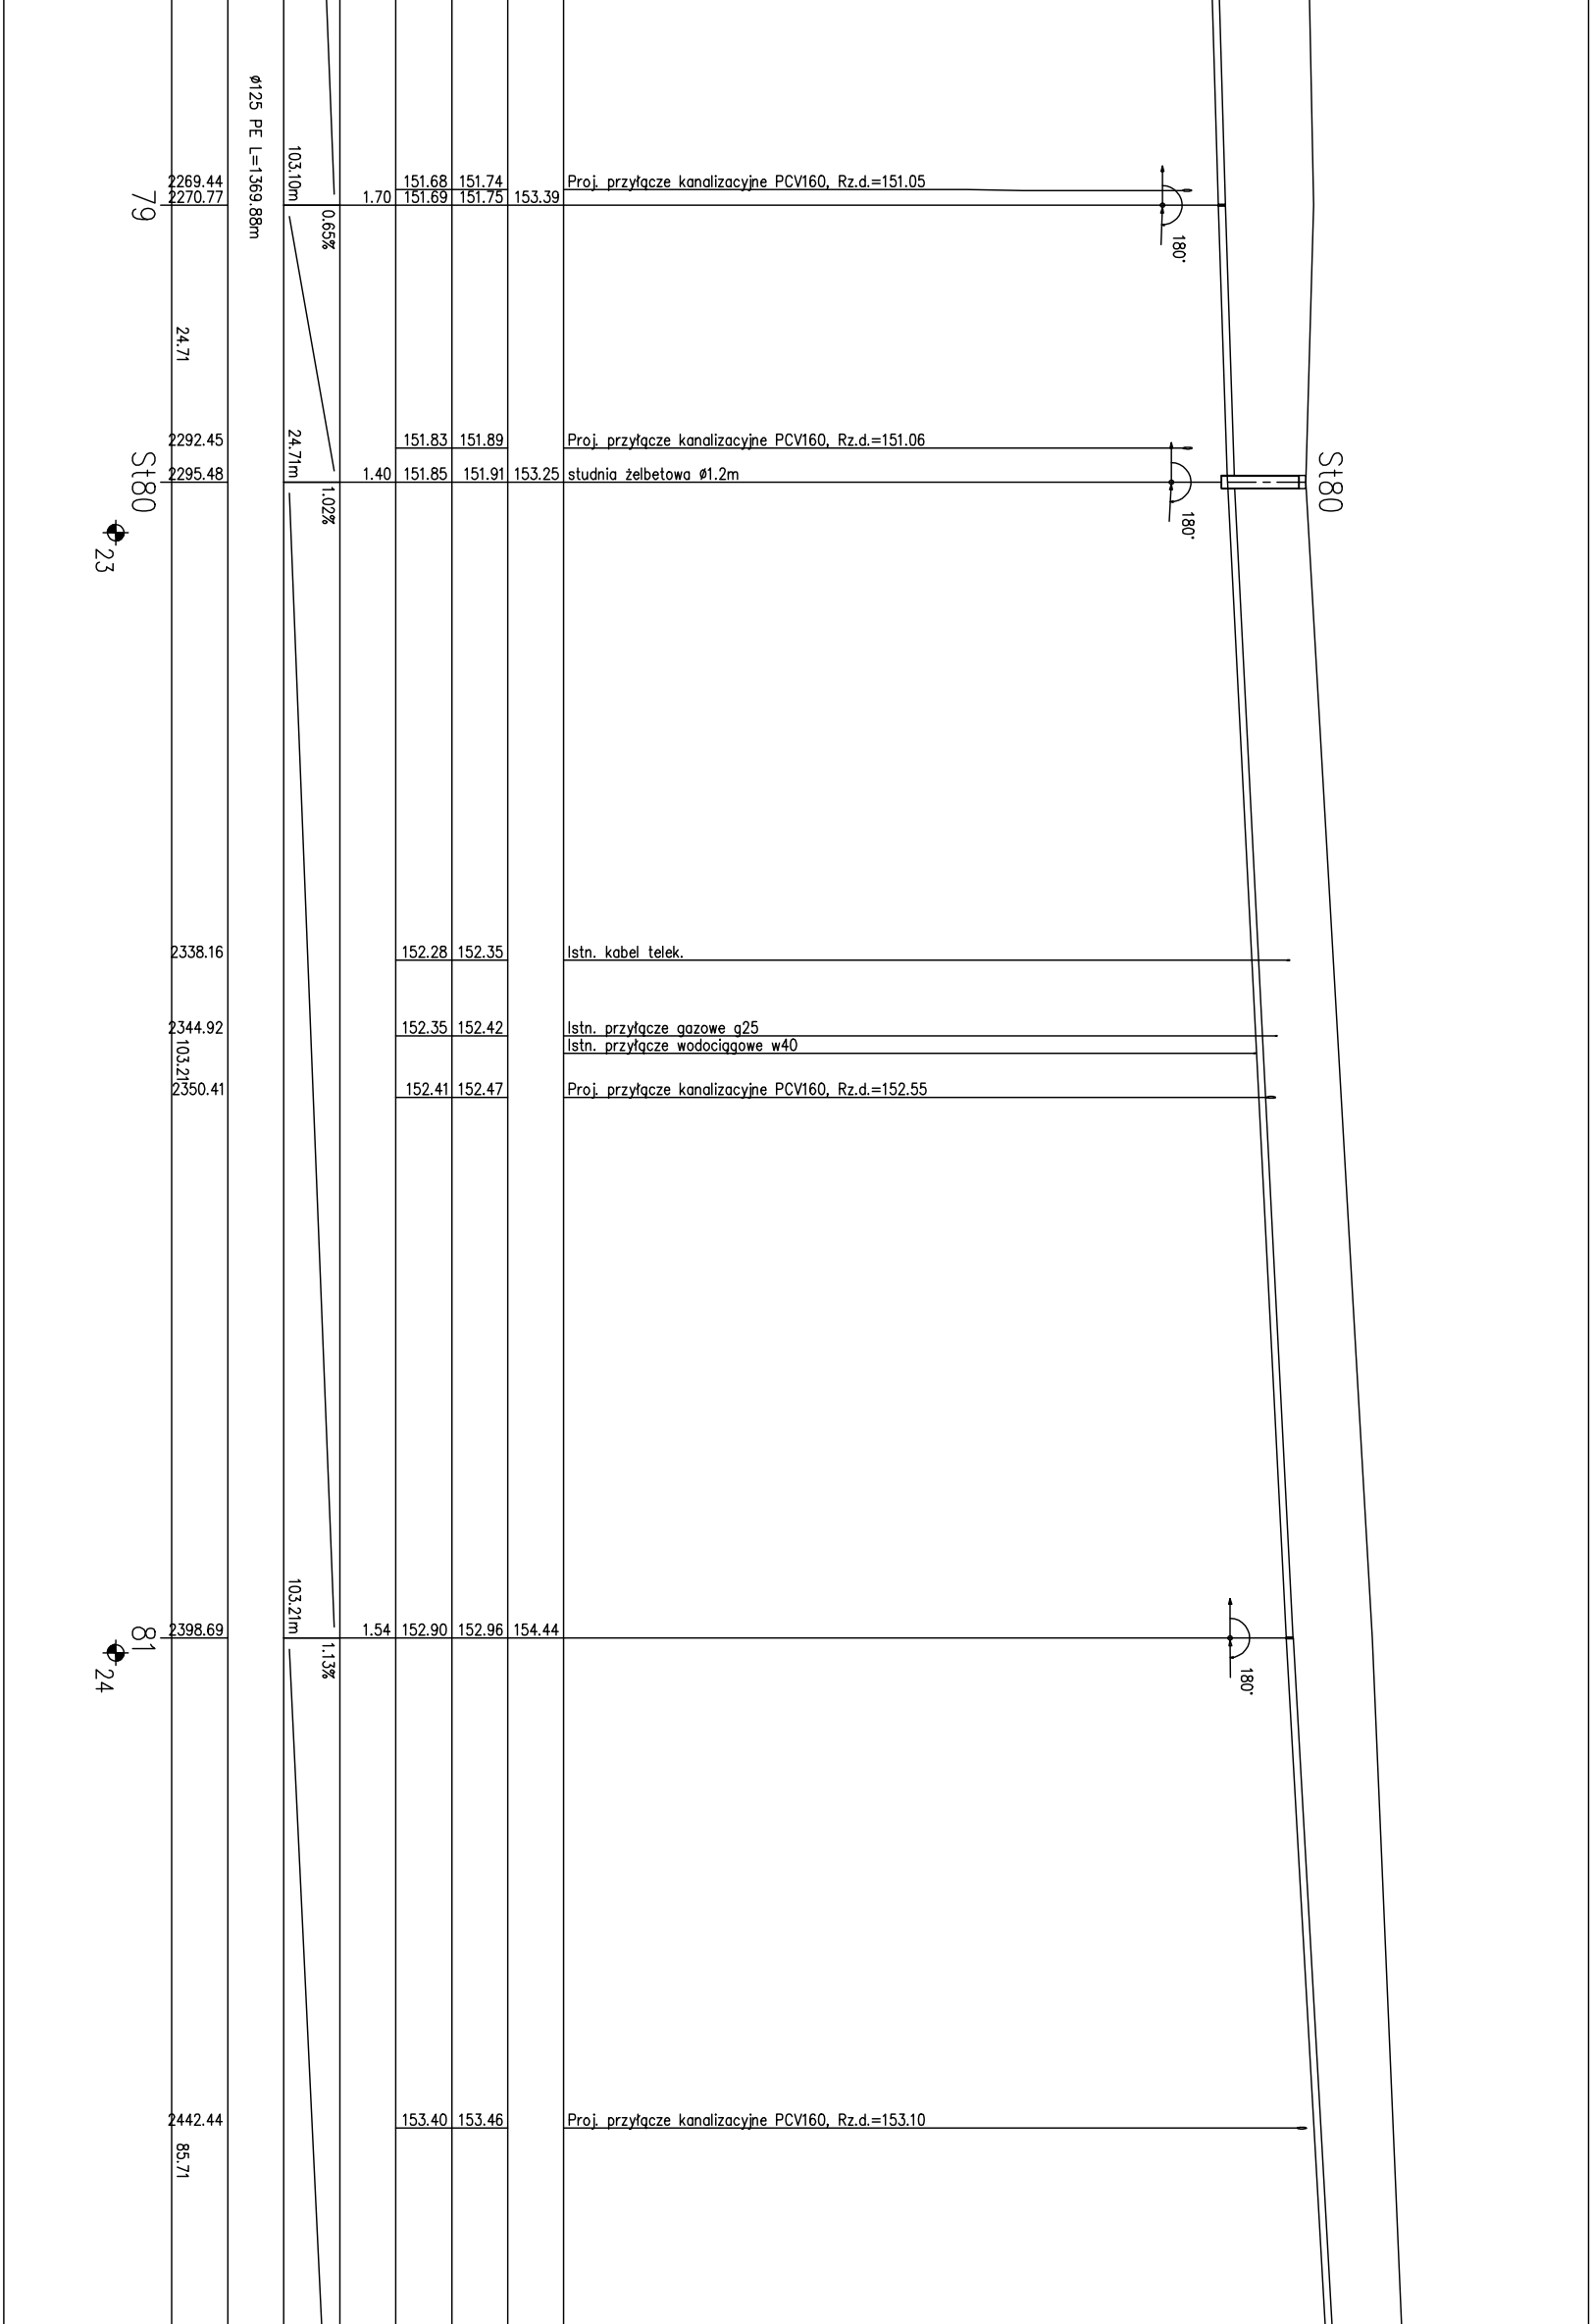
ø125 PE L=1369.88m
79
2269.44
2270.77
103.10m
0.65%
1.70
151.68
151.69
151.74
151.75
153.39
Proj. przyłącze kanalizacyjne PCV160, Rz.d.=151.05
180°
24.71
St80
2292.45
2295.48
24.71m
1.02%
1.40
151.83
151.85
151.89
151.91
153.25
Proj. przyłącze kanalizacyjne PCV160, Rz.d.=151.06
studnia żelbetowa ø1.2m
180°
St80
23
2338.16
152.28
152.35
Istn. kabel telek.
2344.92
152.35
152.42
Istn. przyłącze gazowe g25
Istn. przyłącze wodociągowe w40
103.21
2350.41
152.41
152.47
Proj. przyłącze kanalizacyjne PCV160, Rz.d.=152.55
81
2398.69
103.21m
1.13%
1.54
152.90
152.96
154.44
180°
24
2442.44
85.71
153.40
153.46
Proj. przyłącze kanalizacyjne PCV160, Rz.d.=153.10

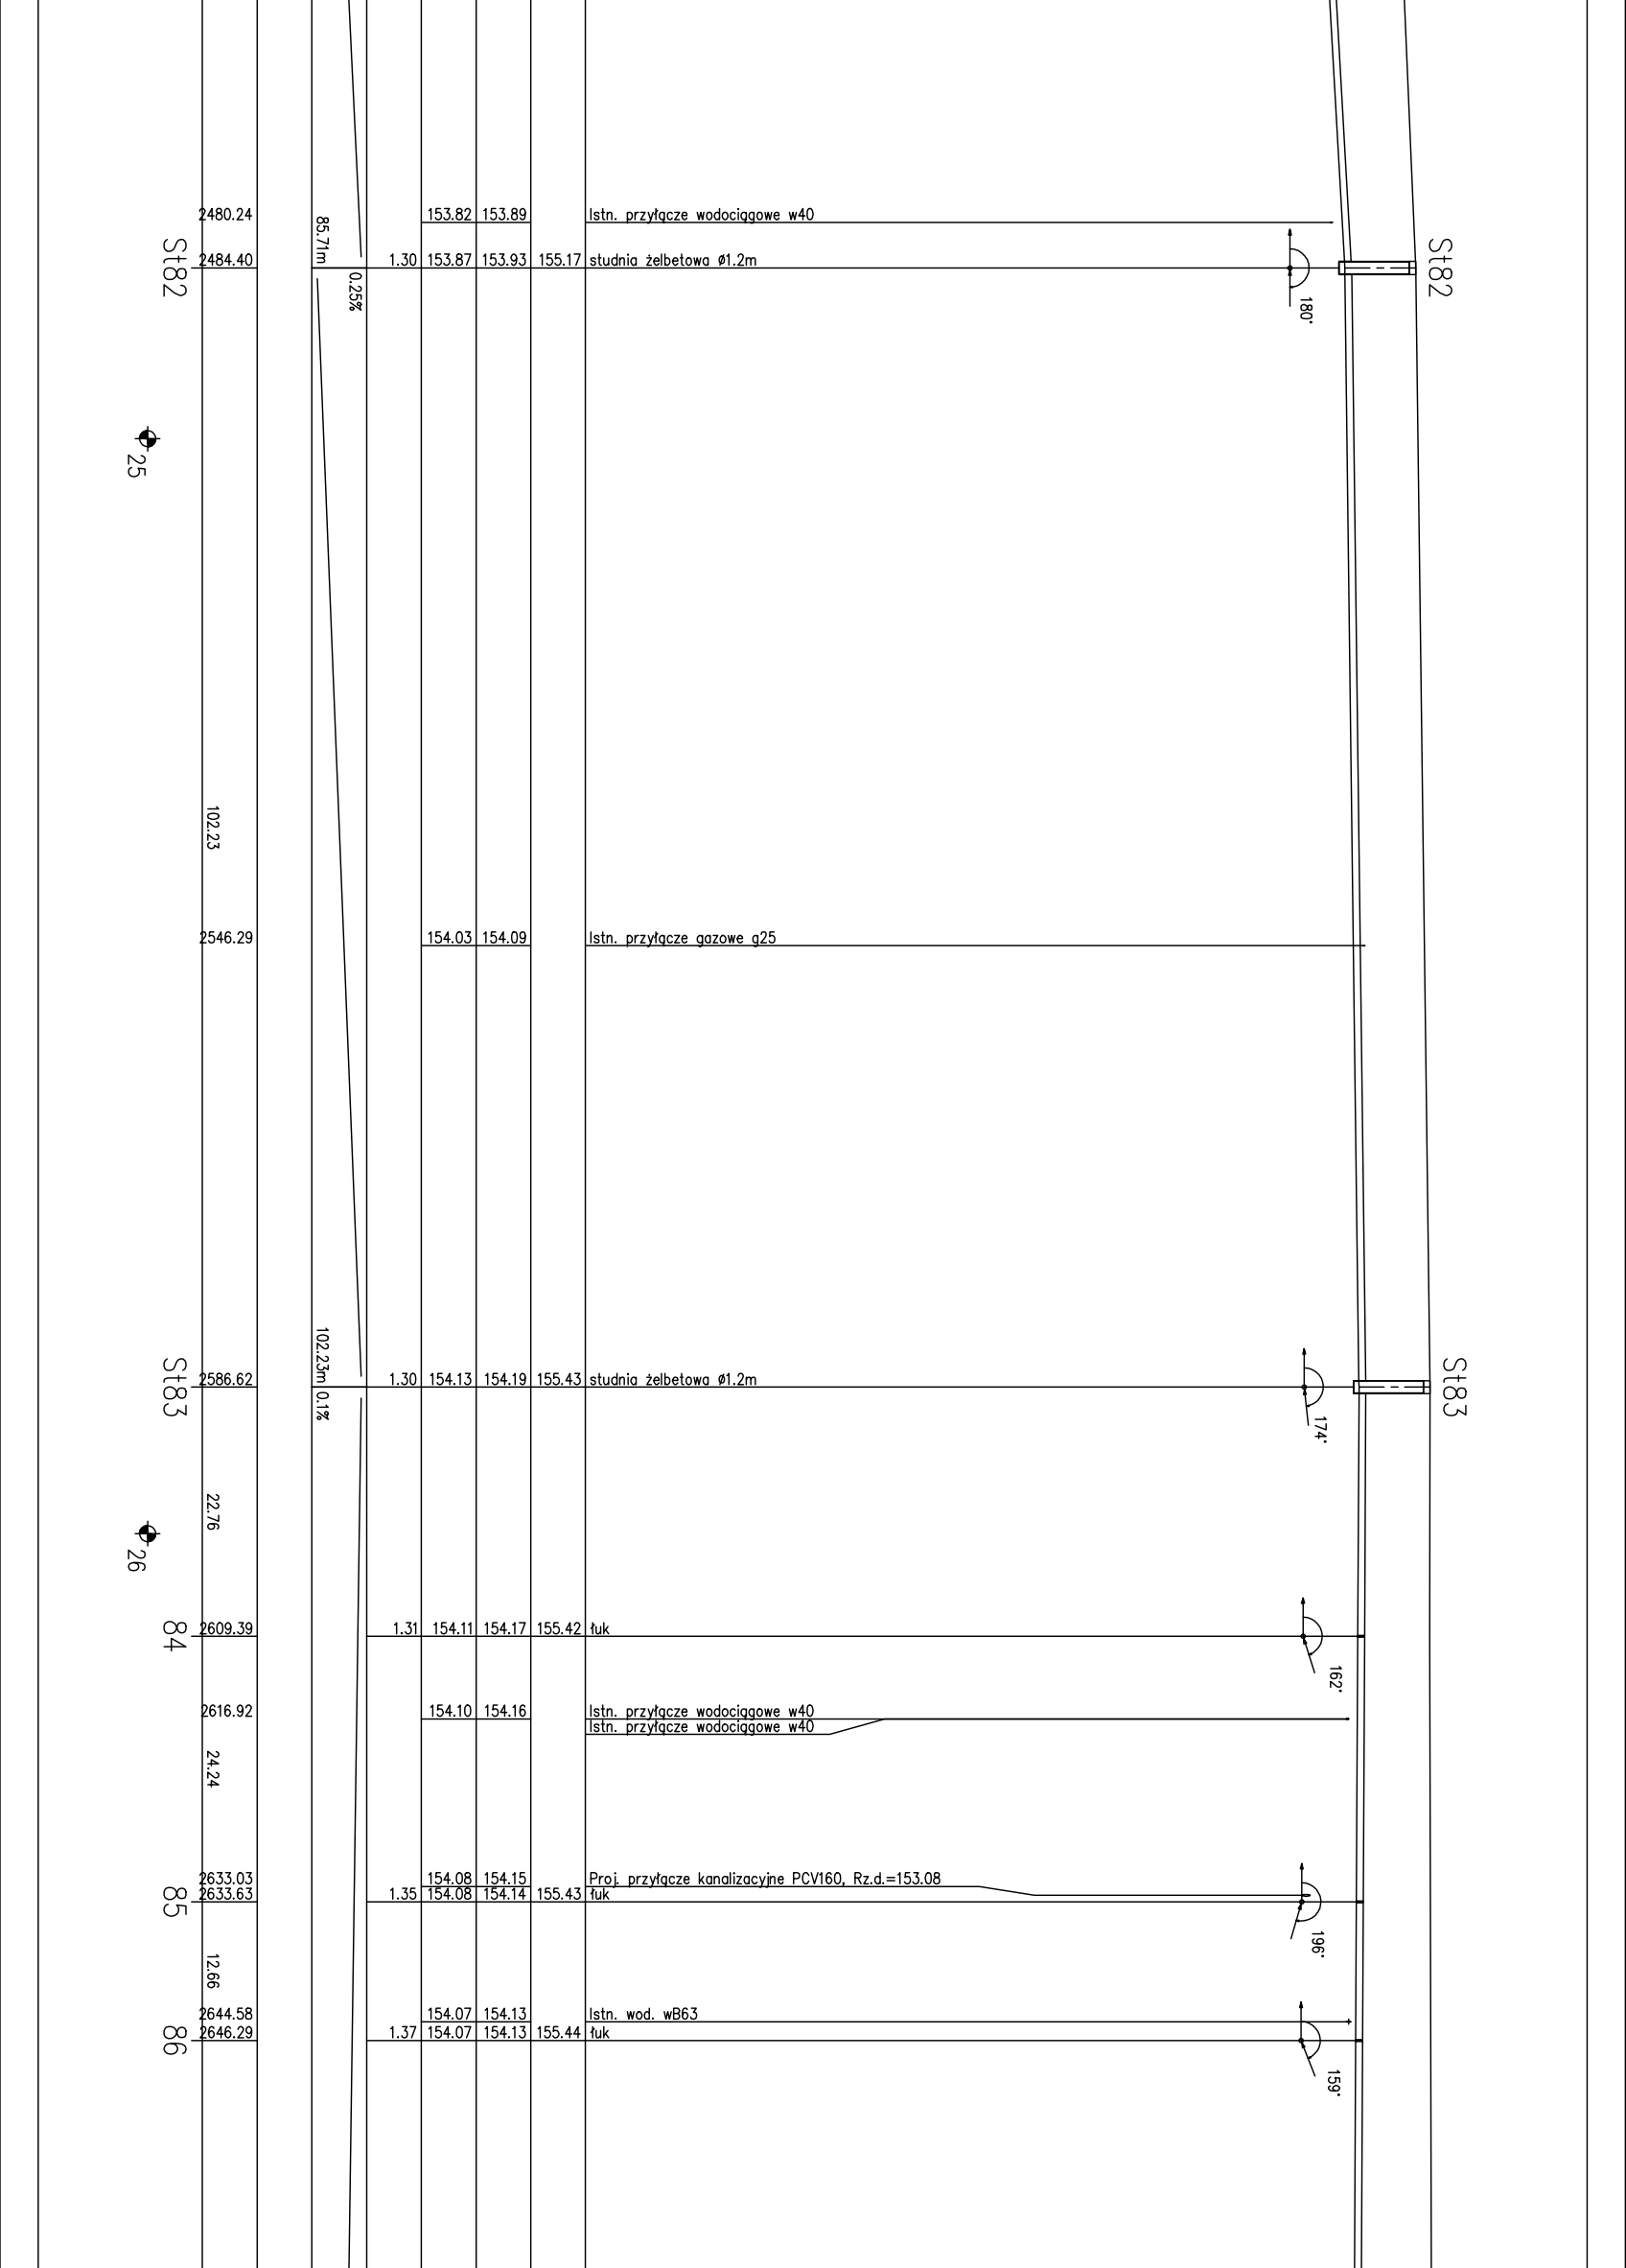
2480.24
153.82
153.89
Istn. przyłącze wodociągowe w40
St82
2484.40
85.71m
0.25%
1.30
153.87
153.93
155.17
studnia żelbetowa ø1.2m
180°
St82
25
102.23
2546.29
154.03
154.09
Istn. przyłącze gazowe g25
St83
2586.62
102.23m
0.1%
1.30
154.13
154.19
155.43
studnia żelbetowa ø1.2m
174°
St83
22.76
26
84
2609.39
1.31
154.11
154.17
155.42
łuk
162°
2616.92
154.10
154.16
Istn. przyłącze wodociągowe w40
Istn. przyłącze wodociągowe w40
24.24
2633.03
2633.63
85
1.35
154.08
154.08
154.15
154.14
155.43
Proj. przyłącze kanalizacyjne PCV160, Rz.d.=153.08
łuk
196°
12.66
2644.58
2646.29
86
1.37
154.07
154.07
154.13
154.13
155.44
Istn. wod. wB63
łuk
159°

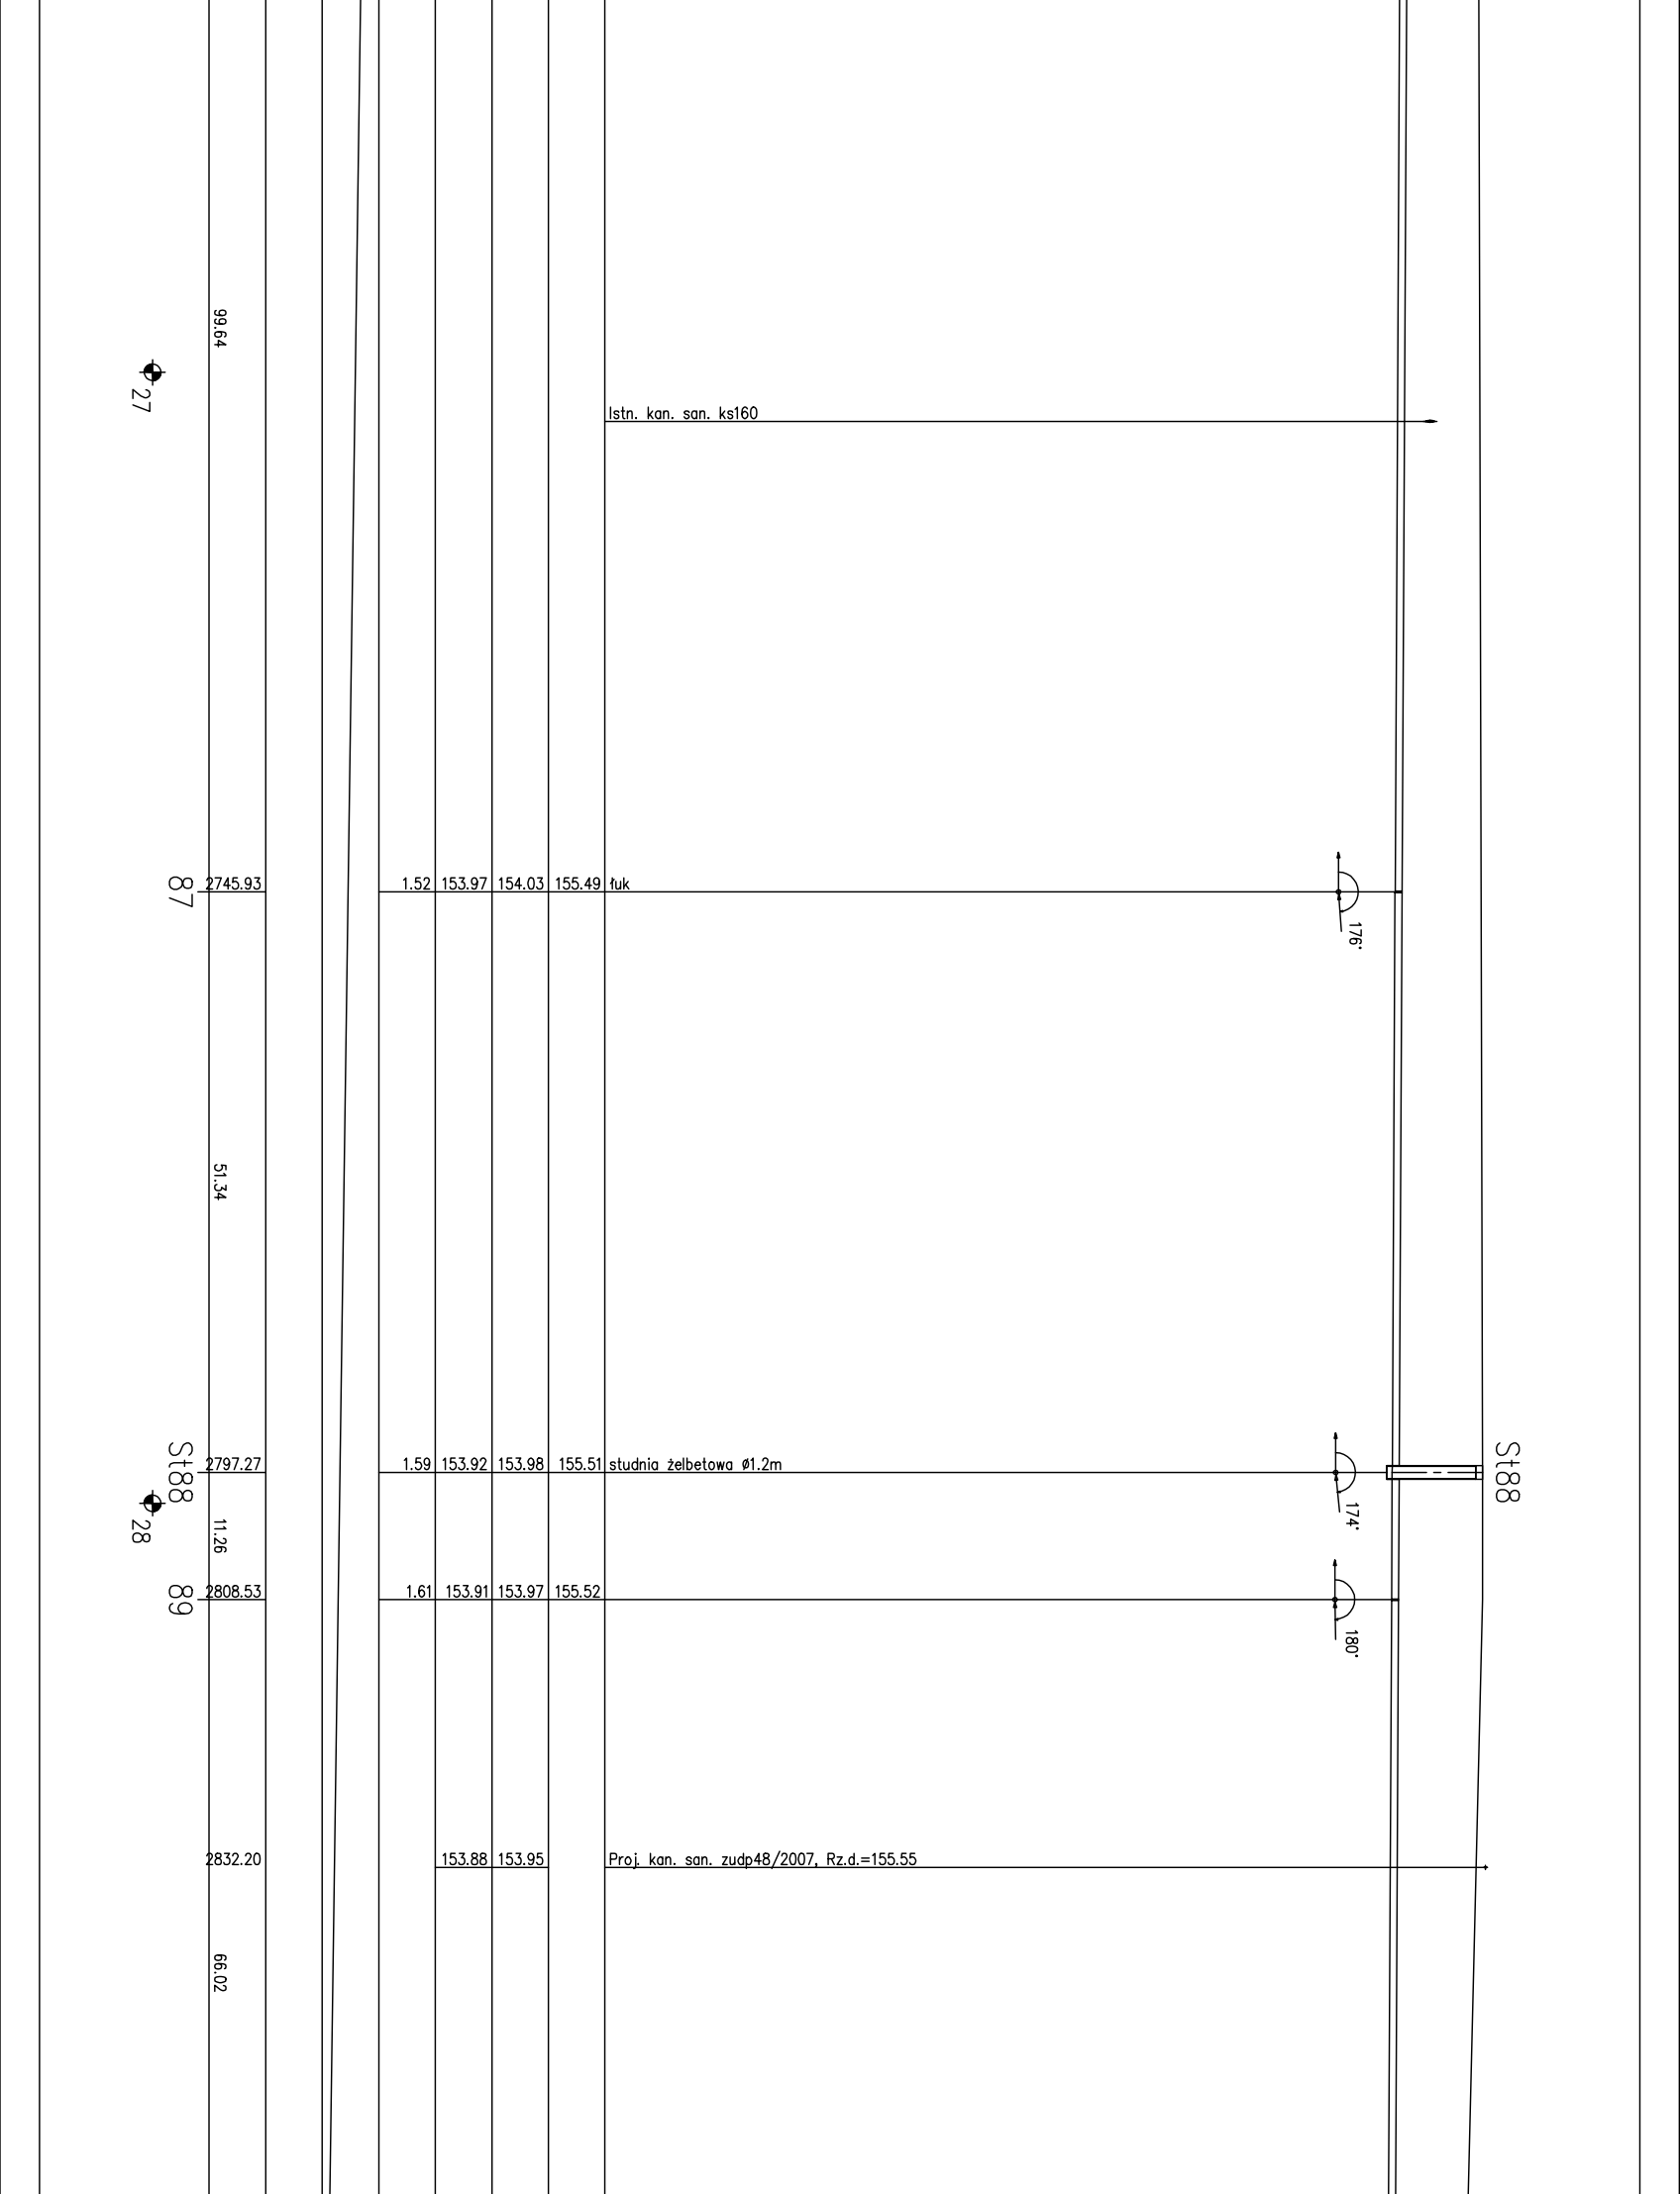
99.64
27
Istn. kan. san. ks160
87
2745.93
1.52
153.97
154.03
155.49
łuk
176°
51.34
St88
2797.27
1.59
153.92
153.98
155.51
studnia żelbetowa ø1.2m
174°
St88
28
11.26
89
2808.53
1.61
153.91
153.97
155.52
180°
2832.20
153.88
153.95
Proj. kan. san. zudp48/2007, Rz.d.=155.55
66.02

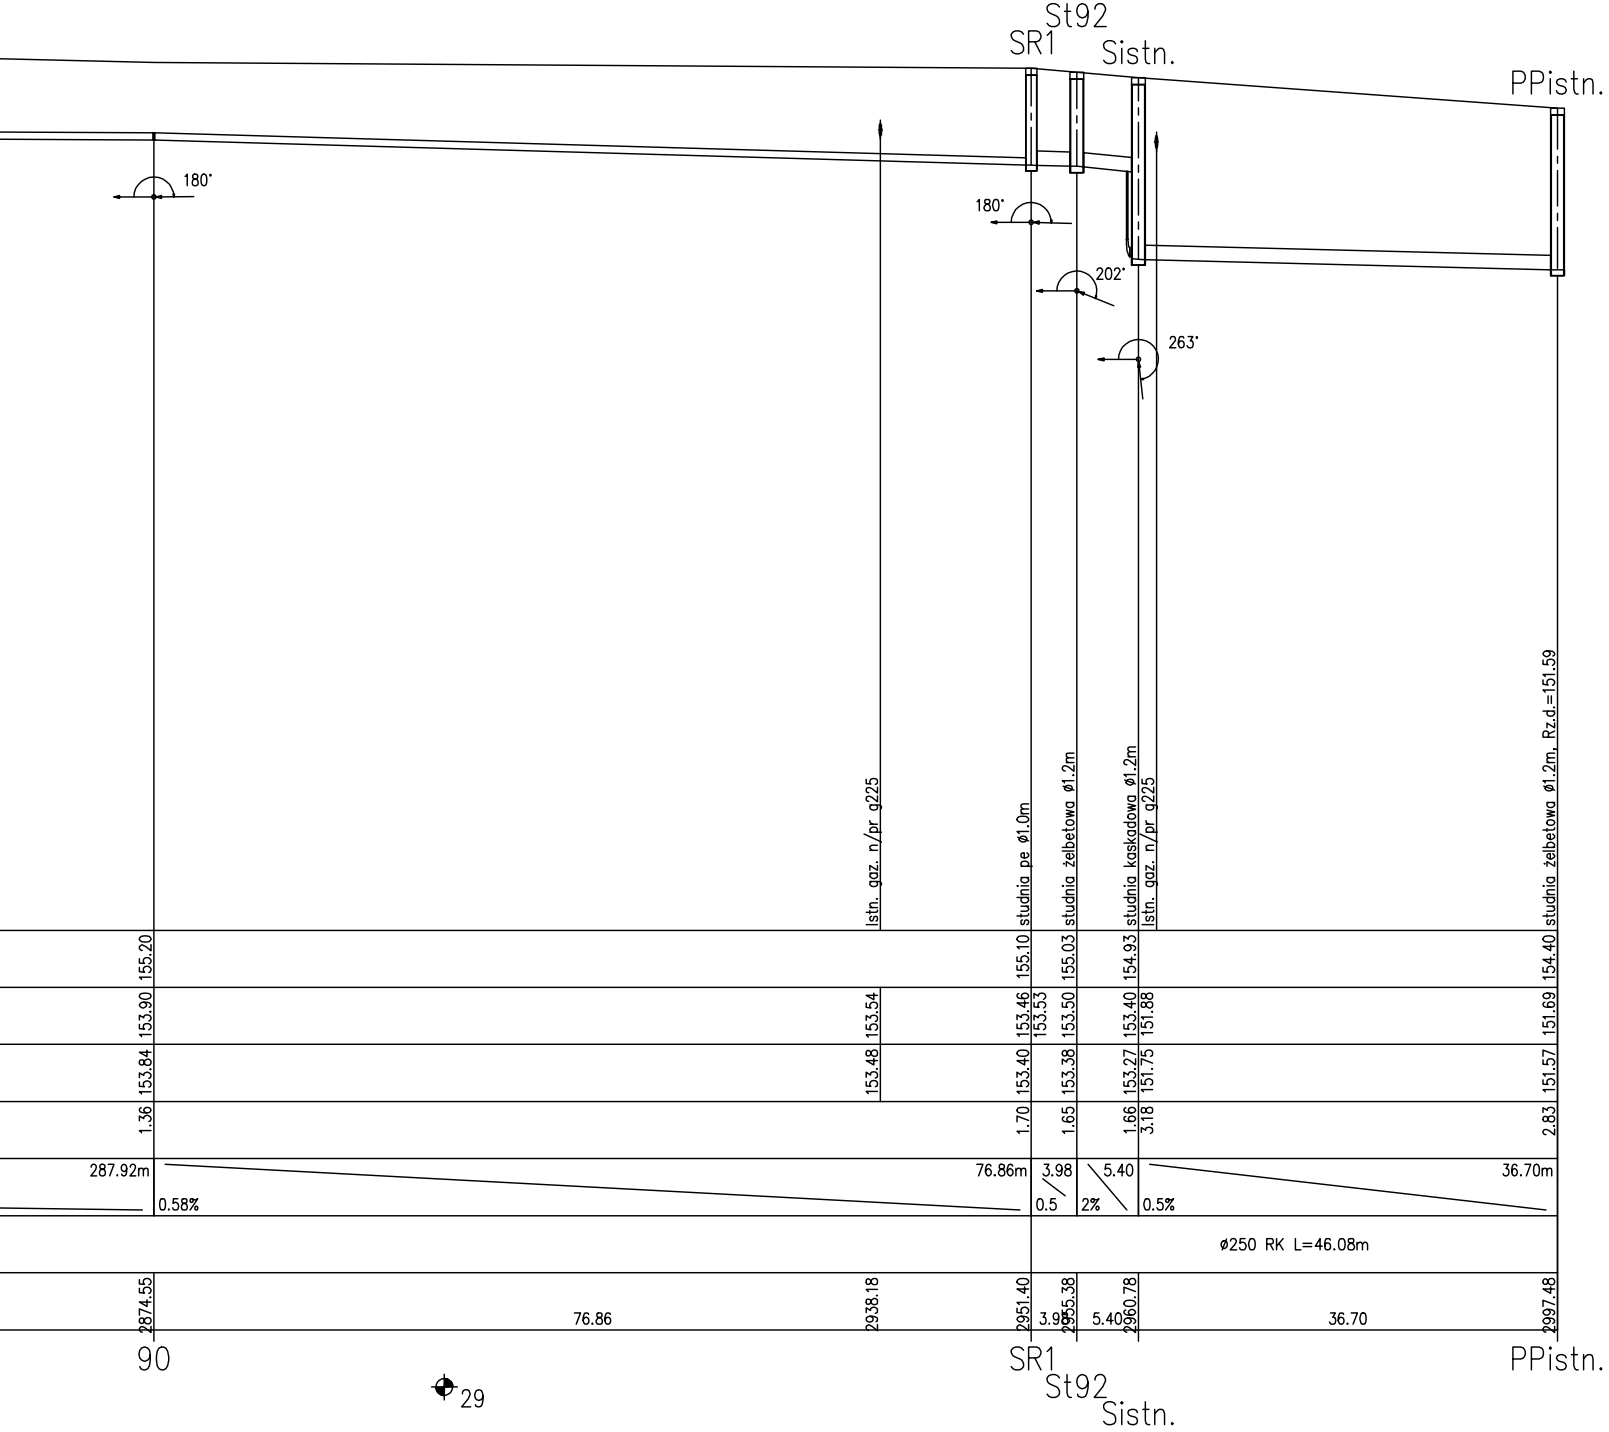
180°
SR1
St92
Sistn.
PPistn.
180°
202°
263°
Istn. gaz. n/pr g225
studnia pe ø1.0m
studnia żelbetowa ø1.2m
studnia kaskadowa ø1.2m
Istn. gaz. n/pr g225
studnia żelbetowa ø1.2m, Rz.d.=151.59
155.20
153.90
153.84
1.36
287.92m
0.58%
2874.55
153.54
153.48
2938.18
155.10
153.46
153.53
153.40
1.70
76.86m
0.5
2951.40
155.03
153.50
153.38
1.65
3.98
2%
2955.38
154.93
153.40
151.88
153.27
151.75
1.66
3.18
5.40
0.5%
2960.78
154.40
151.69
151.57
2.83
36.70m
2997.48
ø250 RK L=46.08m
76.86
3.98
5.40
36.70
90
29
SR1
St92
Sistn.
PPistn.

UWAGA:

Zastosowano:

rury kamionkowe DN250 kielichowe systemu C z uszczelką K/S
rury PE125 x 7.4; SDR17; PE100; PN10 zgrzewane czołowo
studnie żelbetowe D1200
studzienki PE 1000

PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE **EKO-SOLAR** **60-458 POZNAŃ Os. Z. Starego 12A/2** **fax/tel: (0-61) 825-12-99** **NIP 778-100-09-19 REGON 632011678**			**INWESTOR** **Gmina Stryków** **ul. Kościuszki 27** **95-010 Stryków**	
OBIEKT: **Kanalizacja sanitarna w Swędowie**				
RYSUNEK: **Profil podłużny - rurociąg tłoczny 66 -PPistn.**				**NR 30**
Stanowisko	**Imię i nazwisko**	**NR UPRAW.**	**DATA**	**PODPIS**
Projektant	**mgr inż. Maria Gladysiak**	**406/82/PW** **specjalność instalac.-inż.**	**07/2009**	
Sprawdzający	**mgr inż. Adam Gladysiak**	**29/PW/91** **specjalność instalac.-inż.**	**07/2009**	
BRANŻA **I.S.**	**STADIUM**	**ROK OPR.** **2009**	**UMOWA** **23/IZP/08**	**SKALA** **1:100/500**