
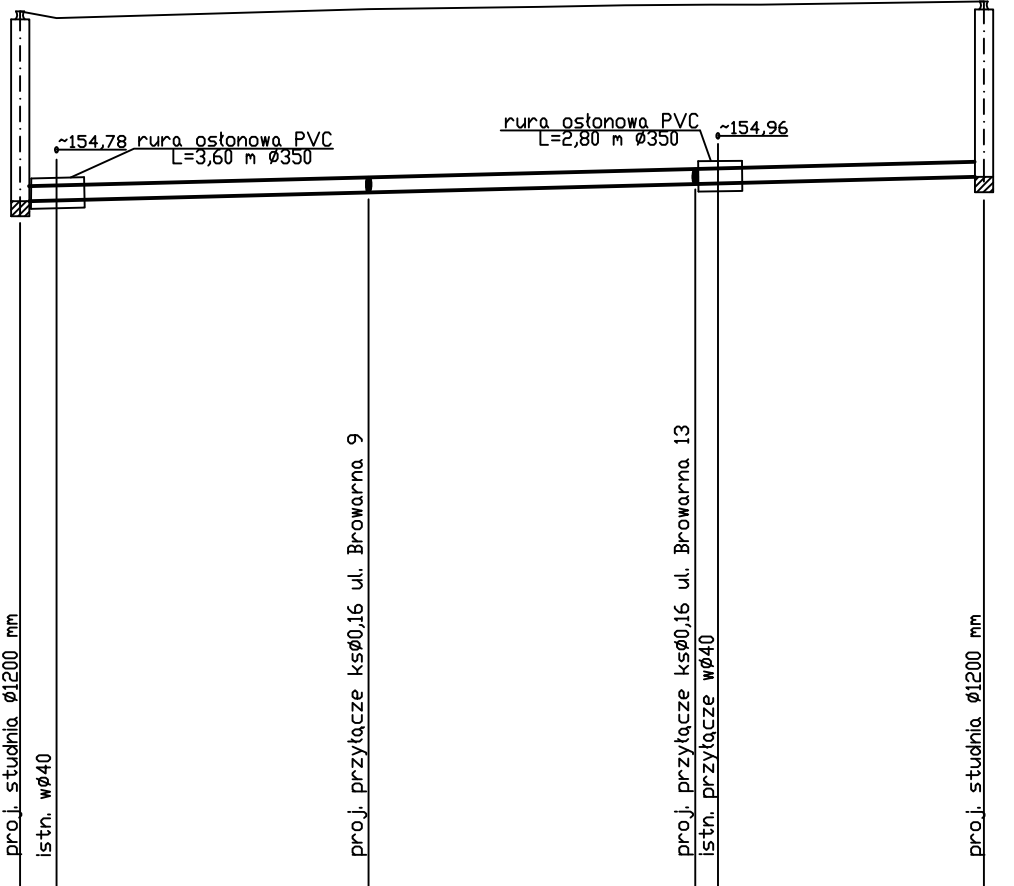


Poziom odniesienia 145.00 m.n.p.m

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| Oznaczenie węzła | S3 | | K3 | | K4 | | S4 |
| Rzędna terenu | 156,61 | | 156,64 | | 156,70 | | 156,74 |
| Rzędna dna | 154,10 | 154,11 | 154,21 | | 154,33 | 154,33 | 154,42 |
| Zagłębienie | 2,51 | 2,41 | 2,43 | | 2,37 | 2,37 | 2,32 |
| Średnice / Spadek | Ø 0,20 PVC i=0,5% | | | | | | |
| Odległości między studniami | 63,75 | | | | | | |
| Długość | 2,40 | 20,65 | 21,60 | 1,50 | 17,60 | | |
| Odległość narastająco | 0,00 | 2,40 | 23,05 | 44,65 | 46,15 | 63,75 | |



| | | | |
|---|--|----------------------|--------------|
| Usługi Projektowe Wod-Kan Andrzej Szmeczyk 95-010 Stryków, ul. Warszawska 60 | | | |
| OBIEKT | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W UL. BROWARNEJ, GM. STRYKÓW. | Nr rysunku 2.1 | |
| PRZEDMIOT RYSUNKU | Przekrój podłużny sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Browarnej. | Skala 1:100/1:500 | |
| PROJEKTANT | inż. Andrzej Szmeczyk | Nr upr. 110/81/WML | Data 11.2009 |