

Nr	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Pow. użytkowa
2/0	Klatka schodowa	gres	18,4 m ²
2/1	kommunikacja	gres	83,0 m ²
2/2	archiwum	gres	13,7 m ²
2/3	UP - pokój 2-os.	panele	13,8 m ²
2/4	UP - pokój 2-os.	panele	15,7 m ²
2/5	biuro	panele	14,5 m ²
2/6	biuro	panele	14,4 m ²
2/7	UM-G - pokój 4 os.	panele	28,6 m ²
2/8	przedsiónek	gres	4,90 m ²
2/9	UM-G - pokój 2-os.	panele	13,8 m ²
2/10	UM-G - pokój 2-os.	panele	14,2 m ²
2/11	UM-G - pokój 2-os.	panele	15,7 m ²
2/12	UM-G - pokój 2-os.	panele	15,6 m ²
2/13	pom. socjalne	panele	13,0 m ²
2/14	WC mężczyźni	gres	1,60 m ²
2/15	przedsiónek	gres	1,20 m ²
2/16	WC niepełnosprawni	gres	4,30 m ²
2/17	toaleta	gres	5,90 m ²
2/18	przedsiónek	gres	1,70 m ²
2/19	WC kobiet	gres	1,40 m ²
2/20	WC personel	gres	2,00 m ²
2/21	przedsiónek	gres	1,40 m ²
2/22	pom. porządkowe	gres	1,30 m ²
2/23	sekrejariat	panele	38,6 m ²
2/24	przedsiónek	gres	1,70 m ²
2/25	WC	gres	1,40 m ²
2/26	pokój	panele	8,40 m ²
2/27	pokój	panele	22,0 m ²
2/28	pokój	panele	20,7 m ²
2/29	pokój	panele	16,7 m ²

Projekt wykonawczy

- Miejsce styku z istniejącym budynkiem należy po wykonaniu wykopów i fundamentowych zweryfikować i ew. dostosować do istniejących warunków.
- Wszystkie elementy konstrukcyjne w pierwszej kolejności rozpatrywać wg rys. konstrukcyjnych
- Drzwi p.poz. mogą posiadać różną grubość ramy należy rozróżnić otwory drzwiowe przed wykonaniem otworów, w których takie drzwi będą montowane.
- Wszystkie zewnętrzne elementy słupowe (borienki, poręcze itp) wykonane ze stali nierdzewnej malowej.

BM art Projekt

Katolice ul. Sierodomszewska, 30/53 tel./fax 344431-14

Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania w budynku w Strykowie przy ul. Kosciuszki 29

Architektura - projekt wykonawczy

Rzut II piętra

Gmina Stryków, ul. Kosciuszki 27 96-010 Stryków


Stryków, ul. Kosciuszki 29 dz. nr 436, 437, 438 i 439/2

1:100

Projekt

Data 12.2008

Podpis

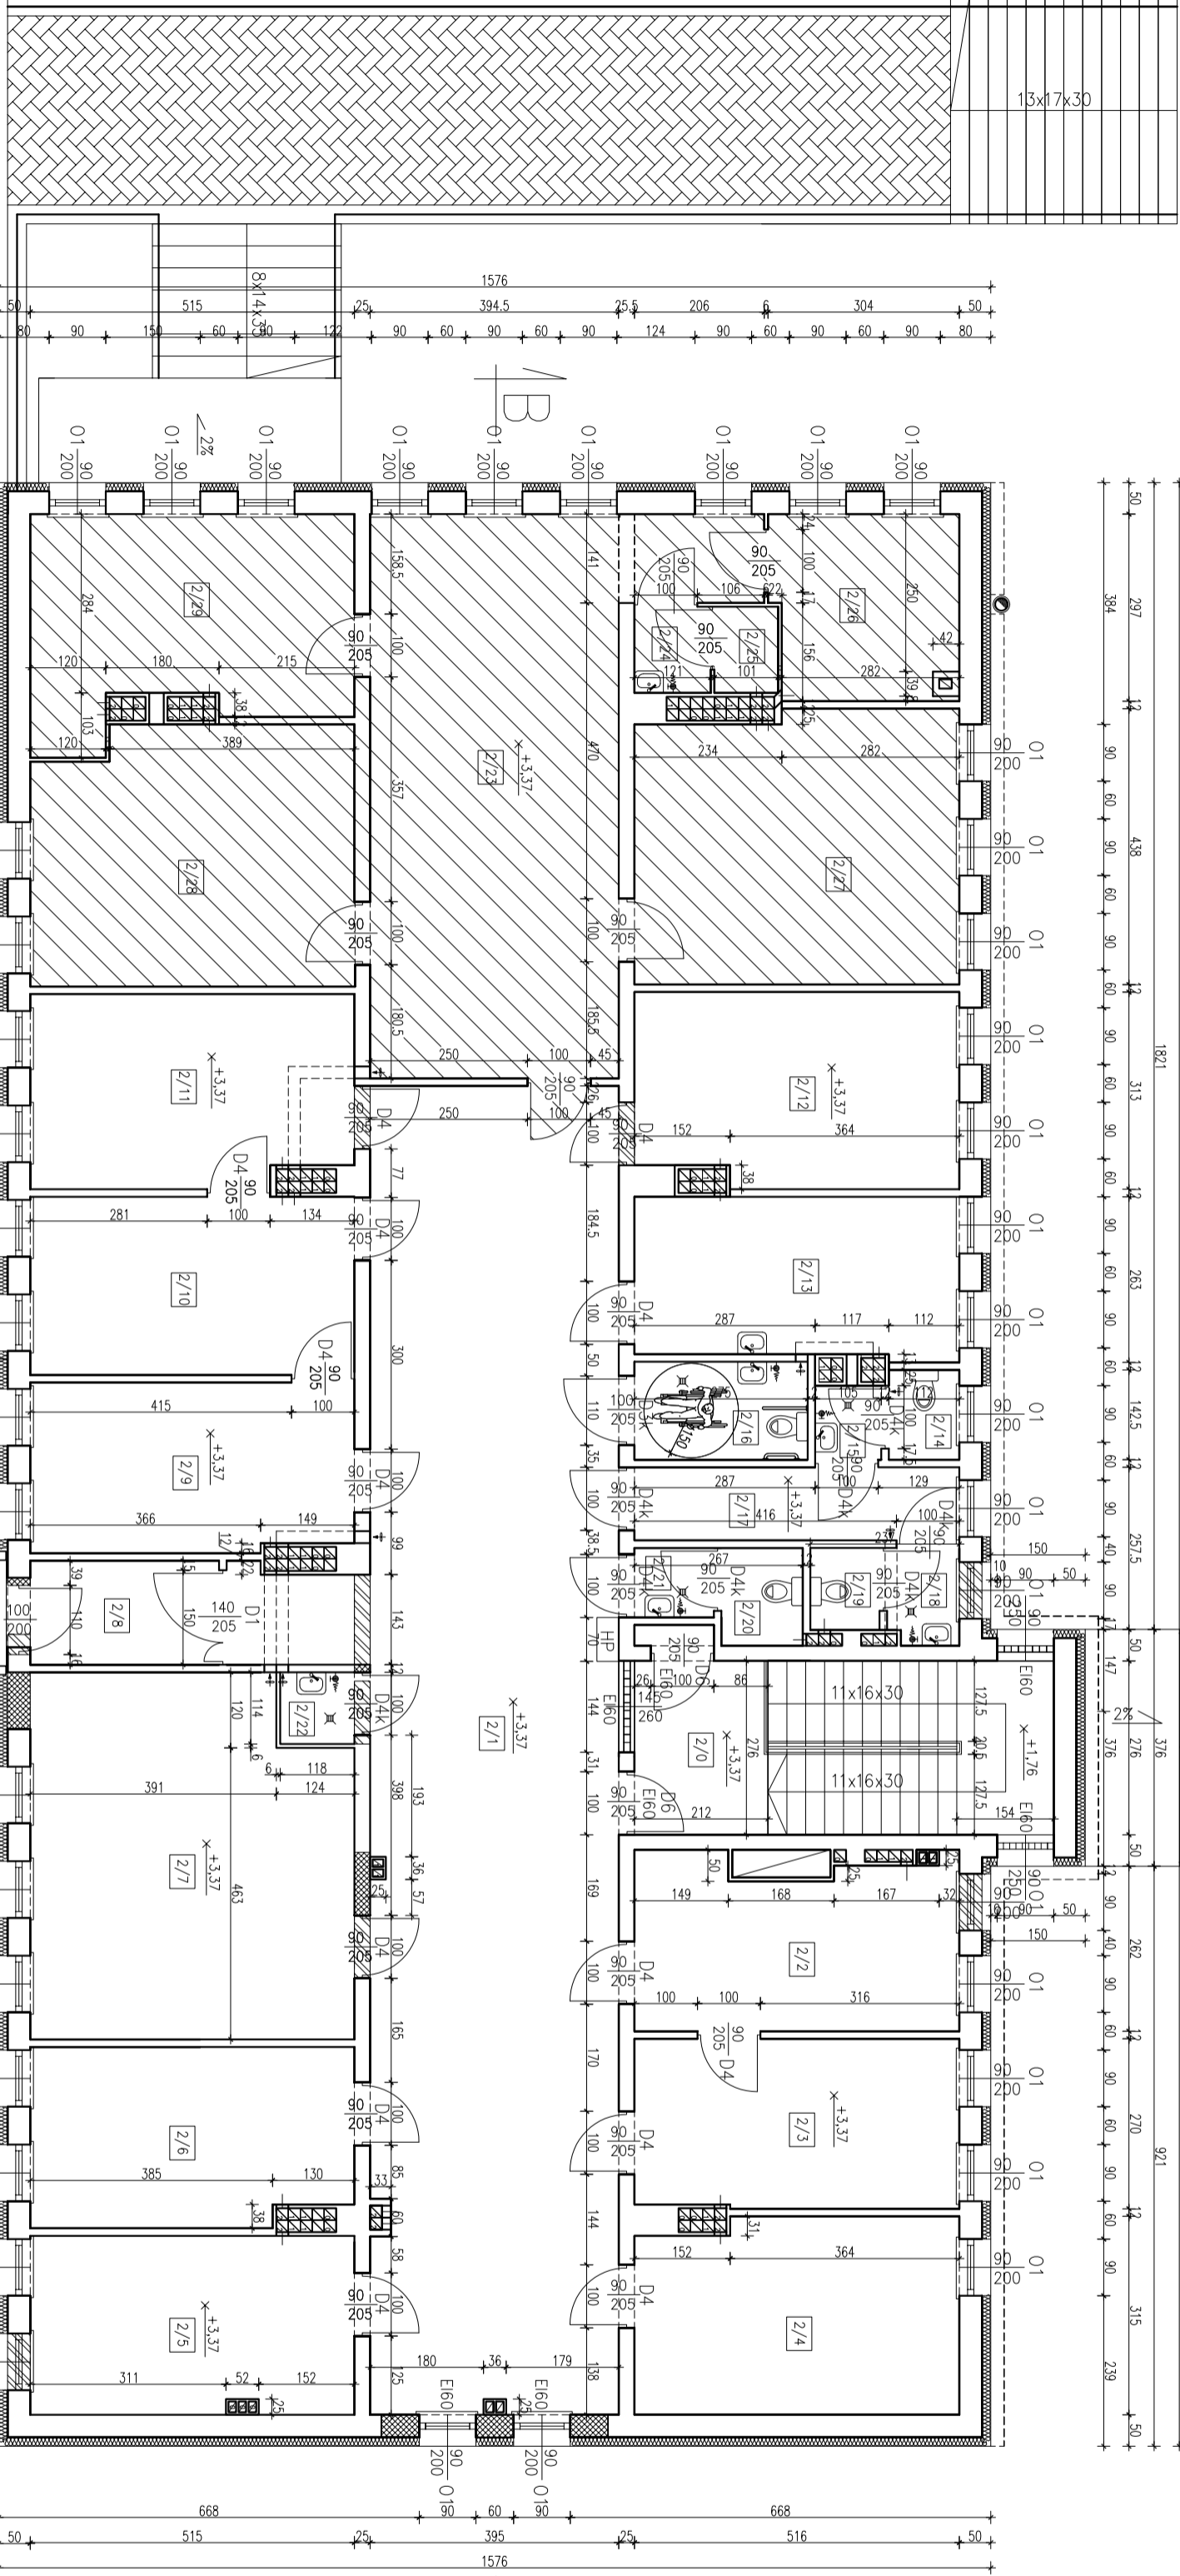

- Pomieszczenie Opieki Społecznej (nie podlegają opracowaniu)
- Projektowane zamurowanie
- Projektowane wyburzenia

±0,00=161,40m n.p.m

- Uwaga:
- Opracowanie niniejsze należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Instalacje i technologie objęte odrębnymi projektami powinny odpowiadać wymaganiom warunkom technicznym. Rysunki i część opisowa dokumentacji są częściami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte w opisie winny być traktowane jakby były ujęte w obu.
 - Niezbędne przebiegi stropów i ścian należy uzupełnić wg proj. branżowych
 - Bezwzględnie zweryfikować poziom porównawczy w stosunku do piętra bud. istniejącego.
 - Wszystkie elementy konstrukcyjne w pierwszej kolejności rozpatrywać wg rys. konstrukcyjnych
 - W miejscu połączenia poszczególnych segmentów budynku zastosować dyktację z wpehleniem styropianem gr. 2 cm