

Centrała wentylacyjna nawiewna nr 3

typ VS-10-R-H/S-I

firmy VTS Clima

Vn=730m3/h

Pel=0,9kW

Centrała wentylacyjna nawiewna nr 2

typ VS-10-R-H/S-I

firmy VTS Clima

Vn=720m3/h

Pel=0,9kW


Centrała wentylacyjna nawiewna nr 1

typ VS-10-R-H/S-I

firmy VTS Clima

Vn=980m3/h

Pel=0,9kW

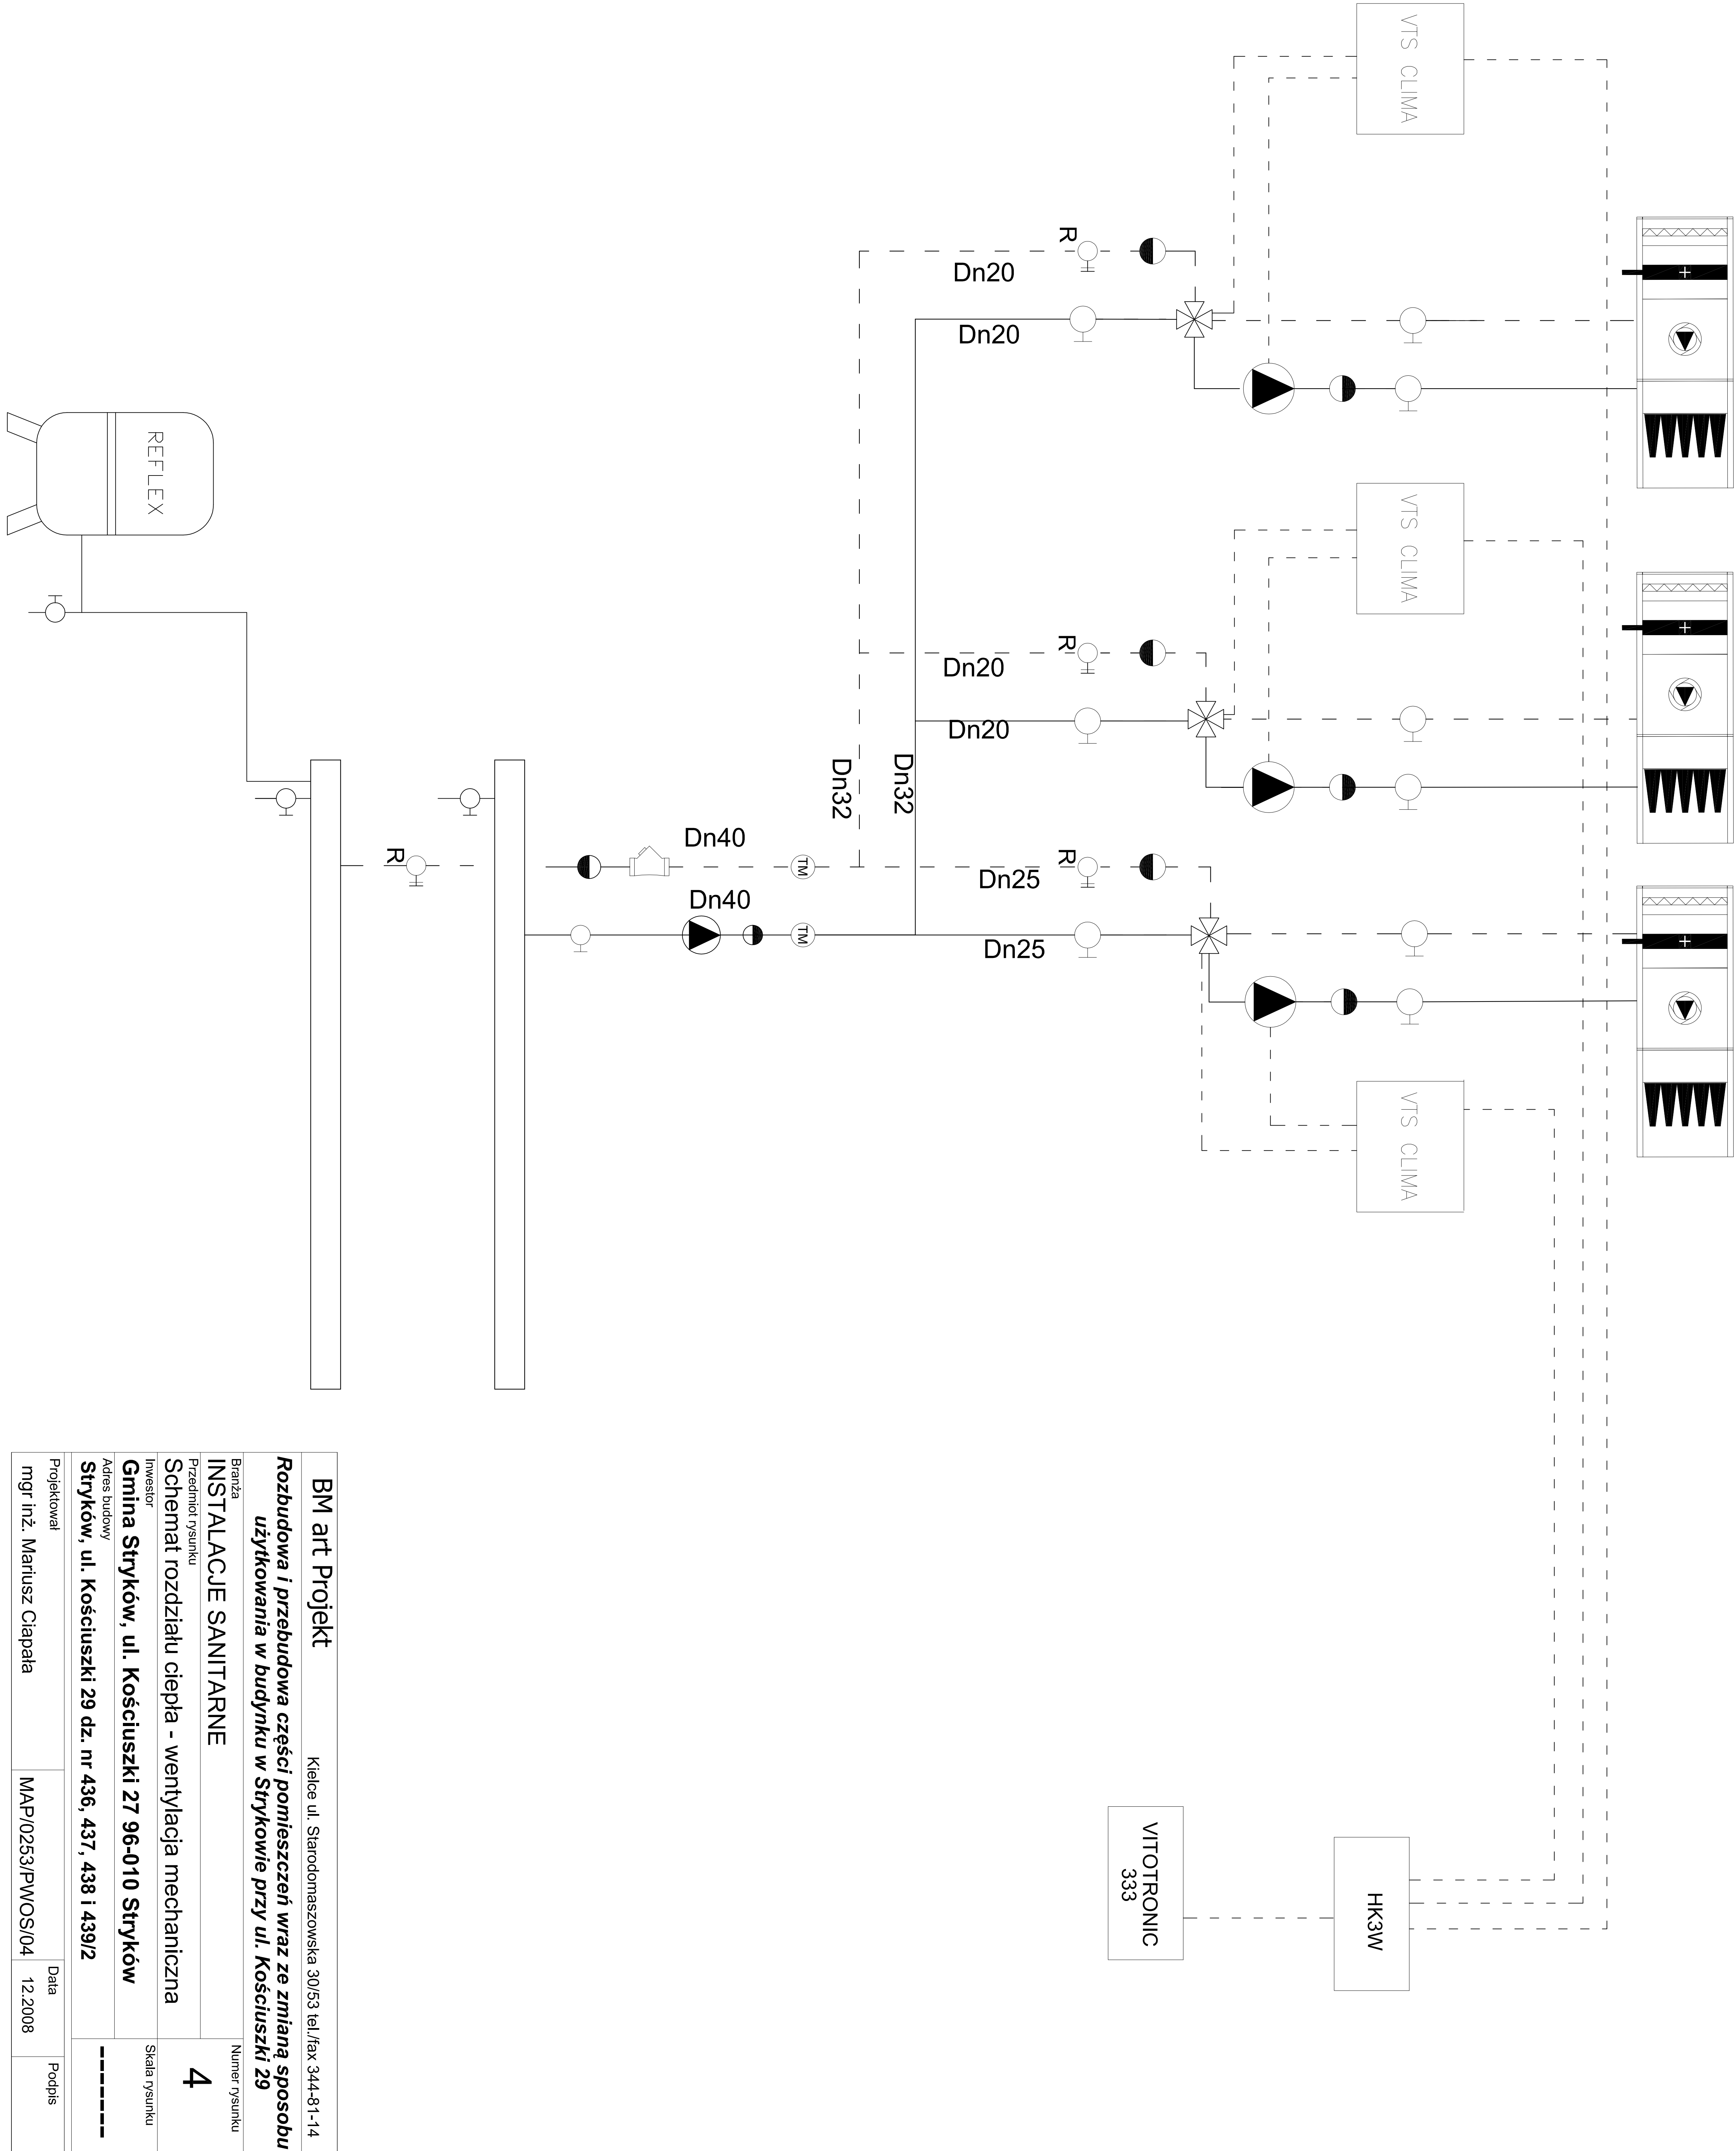

BM art Projekt		Kielce ul. Starodomaszowska 30/53 tel./fax 344-81-14	
Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania w budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29			
Bransz		Numer rysunku	
INSTALACJE SANITARNE		4	
Przedmiot rysunku		Skala rysunku	
Schemat rozdziału ciepła - wentylacja mechaniczna		-----	
Inwestor		Gmina Stryków, ul. Kościuszki 27 96-010 Stryków	
Adres budowy		Stryków, ul. Kościuszki 29 dz. nr 436, 437, 438 i 439/2	
Projektował	mgr inż. Mariusz Ciapała	Data	12.2008
		Podpis	