

Centrala wentylacyjna nawiewna nr 3



typ VS-10-R-H/S-I  
firmy VTS Clima  
Vn=730m3/h  
Pel=0,9kW

Centrala wentylacyjna nawiewna nr 2

typ VS-10-R-H/S-I  
firmy VTS Clima  
Vn=720m3/h  
Pel=0,9kW

Centrala wentylacyjna nawiewna nr 1

typ VS-10-R-H/S-I  
firmy VTS Clima  
Vn=980m3/h  
Pel=0,9kW

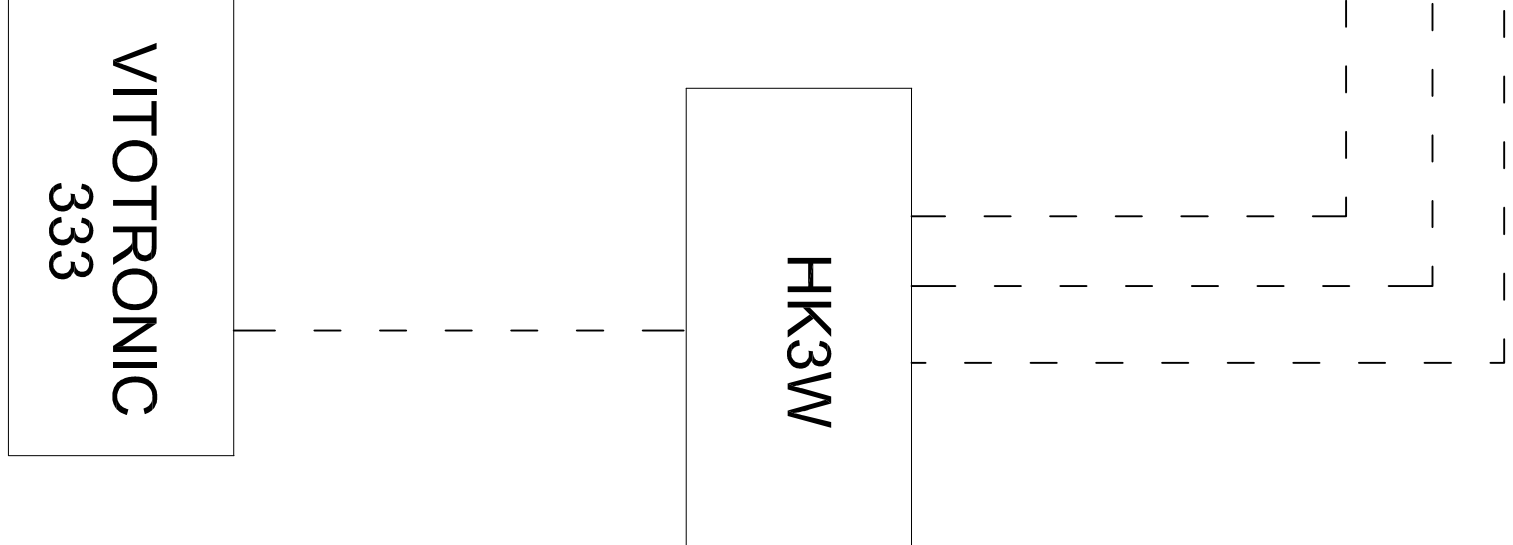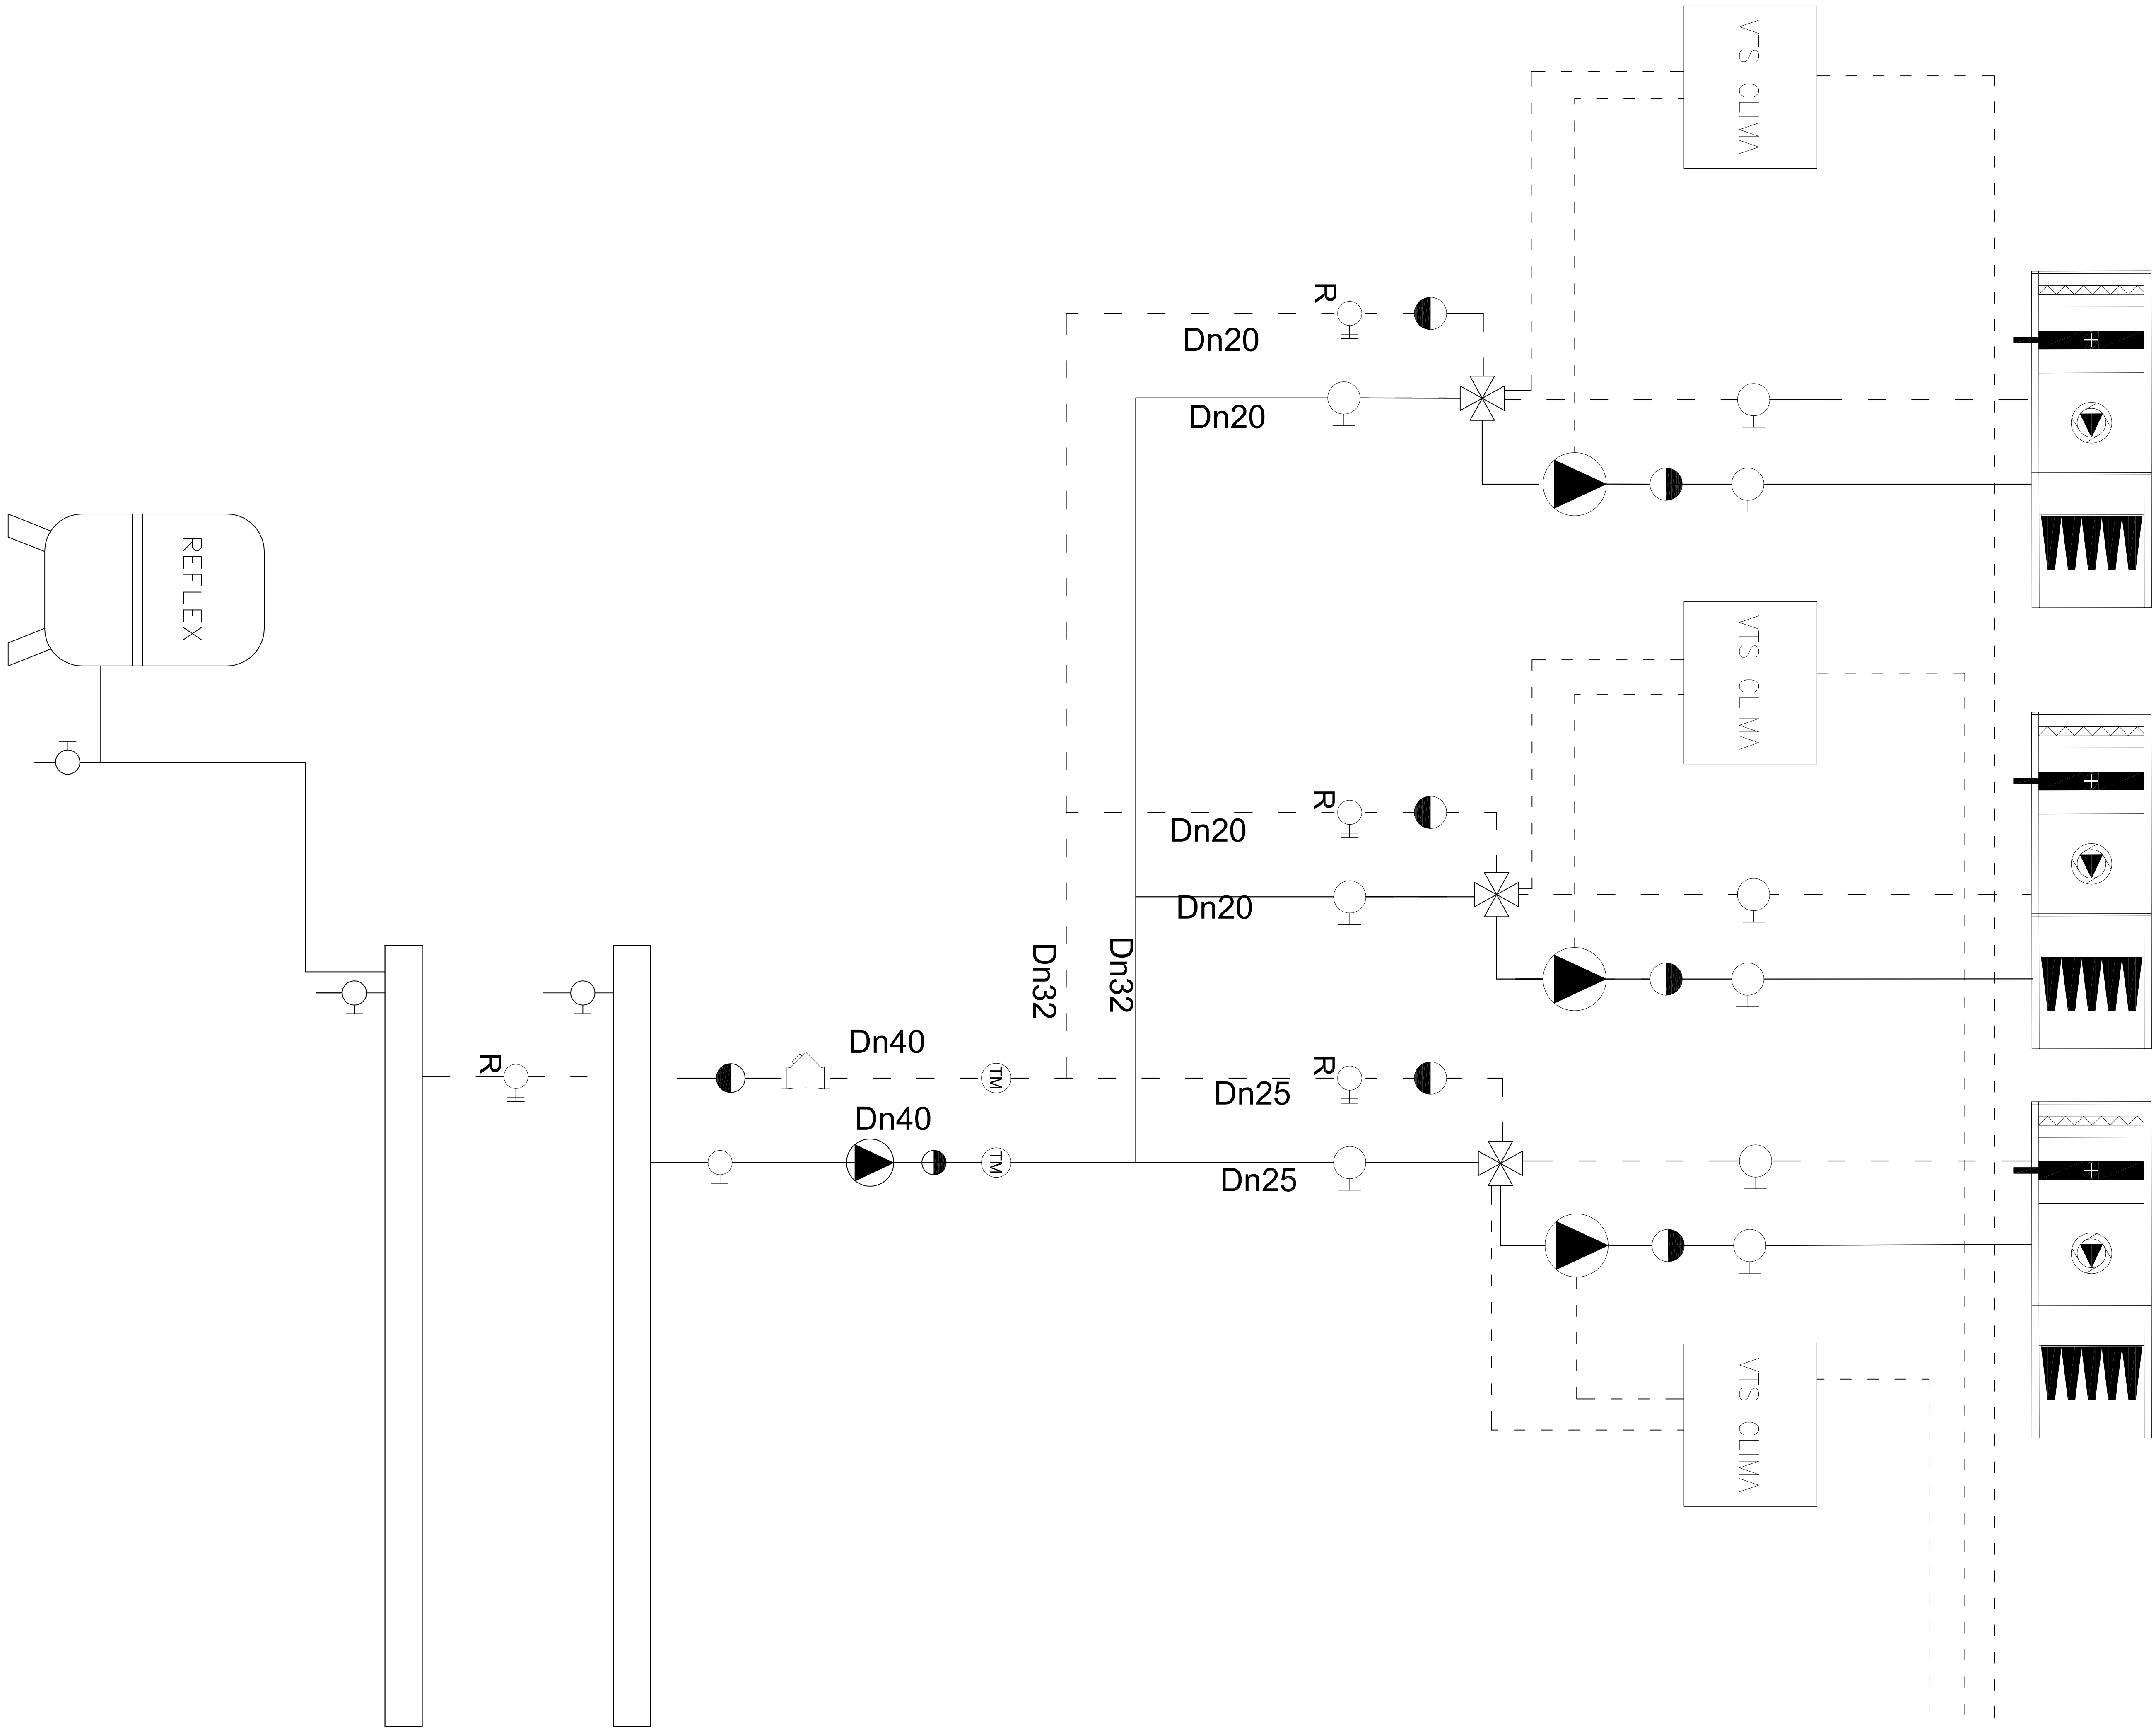

BM art Projekt		Kielce ul. Starodomaszowska 30/53 tel/fax 344-81-14	
Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania w budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29			
Instalacje Sanitarne		Numer rysunku	
Przebieg rysunku		3	
Schemat rozdzielnicy ciepła - wentylacja mechaniczna		Skala rysunku	
Inwestor		-----	
Gmina Stryków, ul. Kościuszki 27 96-010 Stryków			
Adres budowy			
Stryków, ul. Kościuszki 29 dz. nr 436, 437, 438 i 439/2			
Projektował		Data	
mgr inż. Mariusz Ciapała		12.2008	
Sprawdził		Data	
inż. Mirosław Olszowski		12.2008	
		Podpis	