


AsXSn 4x25mm<sup>2</sup> na istn. linii  
nn do stacji nr 40795 l=380m

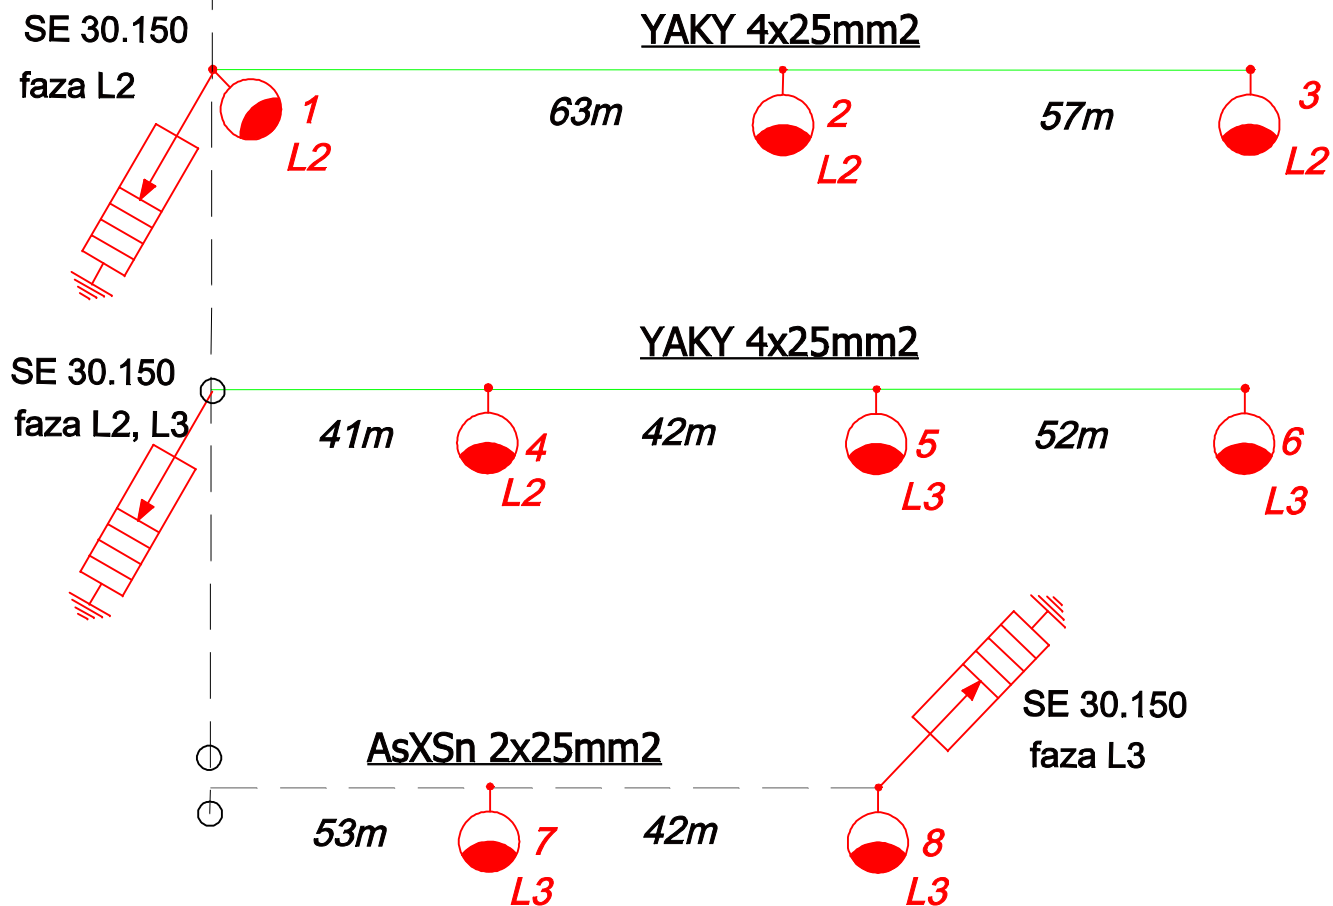

1-6 projektowane oprawy typu OUSg-70 na słupach projektowanych

7-8 projektowane oprawy typu OUSg-70 na istniejących słupach

projektowany ogranicznik przepięć - 4szt.

projektowana kablowa oświetleniowa linia kablowa YAKY 4x25mm<sup>2</sup> - 250m

projektowany AsXSn 4x25mm<sup>2</sup> ze stacji nr 40795 - 380m

projektowany AsXSn 2x25mm<sup>2</sup> - 100m

Inwestor: <b>URZĄD MIASTA-GMINY W STRYKOWIE 95-010 STRYKÓW, UL. KOŚCIUSZKI 27</b>			Skala:
Treść opracowania: <b>Budowa oświetlenia ulicznego w Dobieszkowie</b>			Nr opracowania:
Treść rysunku: <b>Schemat Ideowy</b>			Nr rys: <b>1</b>
Opracował: mgr inż. Artur Czubak	podpis:	data: wrzesień 2010	upr:
Projektował: mgr inż. Jarosław Kostrubiec	podpis:	data: wrzesień 2010	upr: <b>18/94/WŁ</b>