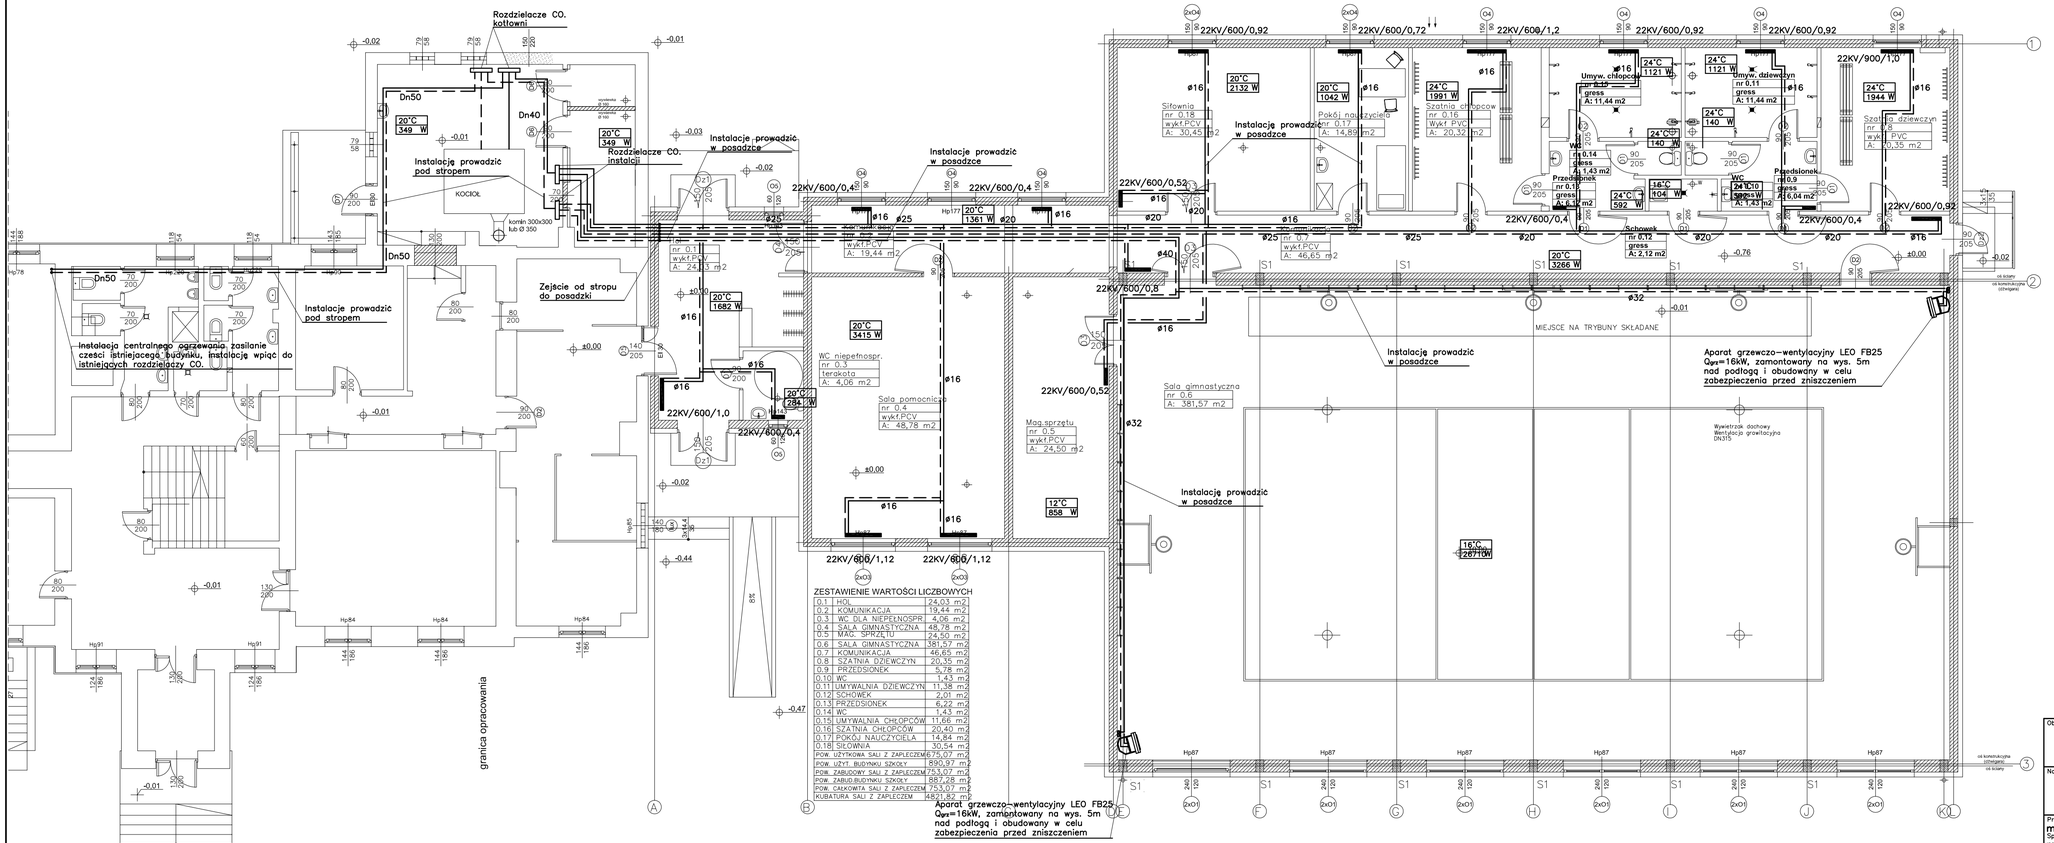

Oznaczenia:

20°C	– temperatura pomieszczenia,
560W	– zapotrzebowanie cieplne pomieszczenia
▬▬	– lokalizacja grzejnika projektowanego,
═══	– instalacja wewnętrzna CO,
22KV/600/1,2	– oznaczenie grzejnika (typ/wys./dł.),
ø25	– średnica instalacji–PE-RT/AL/PE-RT

UWAGI:

1. Instalację c.o. w pomieszczeniach zaprojektowano w systemie rur polietylenowych
2. Przewody PE należy prowadzić w posadzce, zgodnie z wymaganiami producenta rur.
3. Przewody PE prowadzić wykorzystując ich naturalną elastyczność, tj. przy zastosowaniu możliwie jak najmniejszej liczby kształtek.

Obiekt:	PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O., WENTYLACJI I KOTŁOWNI Dobra, gm. Stryków, dz. nr 47/2, 48	Faza: PW Skala: 1:100
Nazwa rysunku:	RZUT PARTERU INSTALACJA WEWNĘTRZNA CO.	Branża: sanitarna Data: październik 2010r
Projektował: mgr inż. Rafał Rydzyński, upr. nr 141/01/WŁ Sprawdził: mgr inż. Maria Lisowska, upr. nr 144/01/WŁ		Nr rysunku: CO1