PRZEKRÓJ A–A

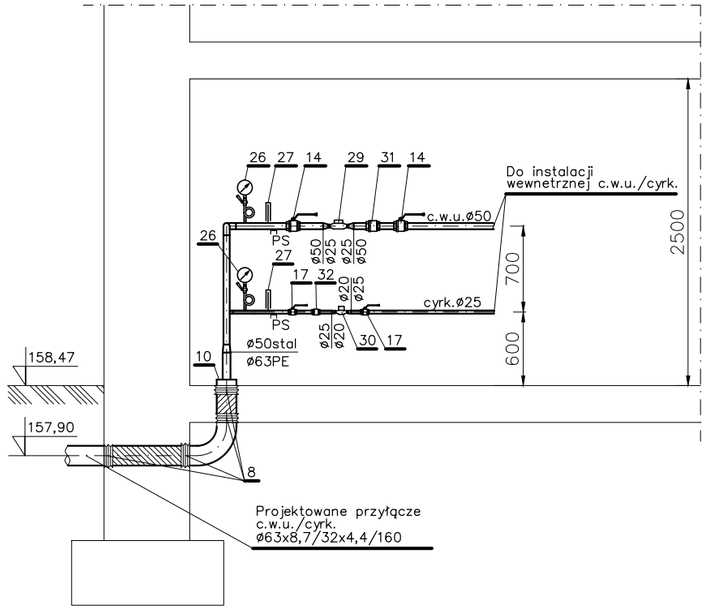

PRZEKRÓJ B–B

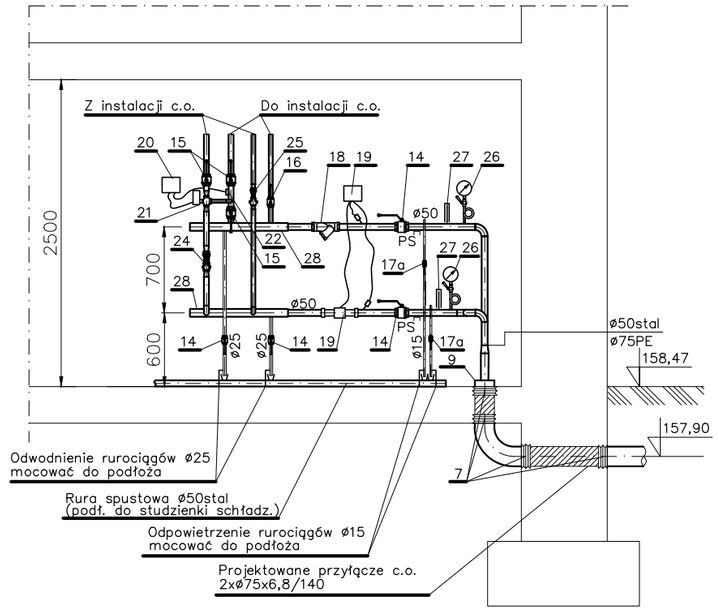

RZUT POMIESZCZENIA

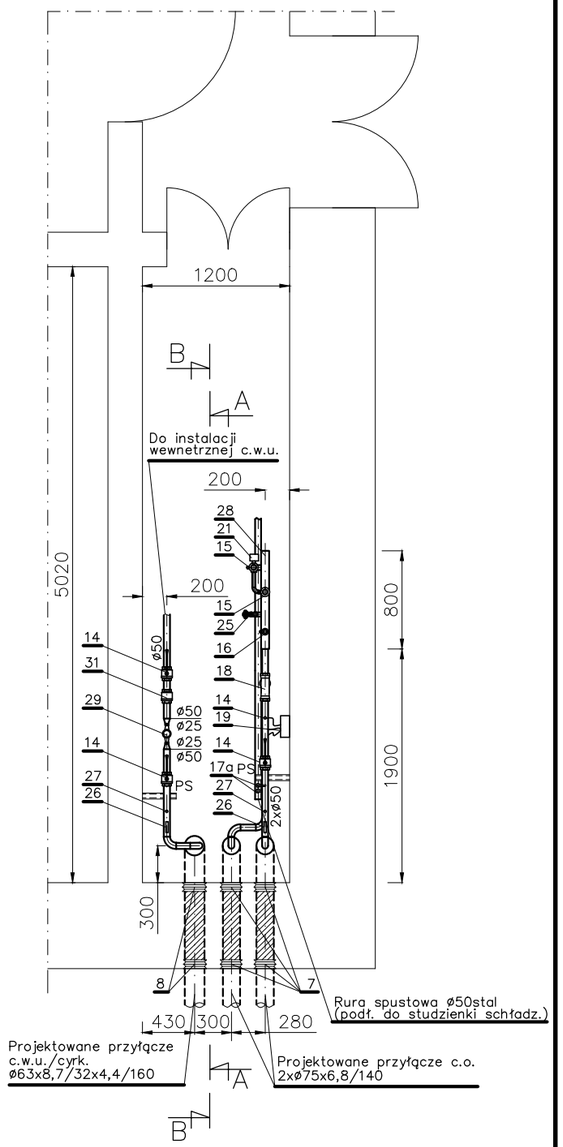

SCHEMAT POŁĄCZENIA PRZYŁĄCZA Z INSTALACJAMI C.O./C.W./CYRK.

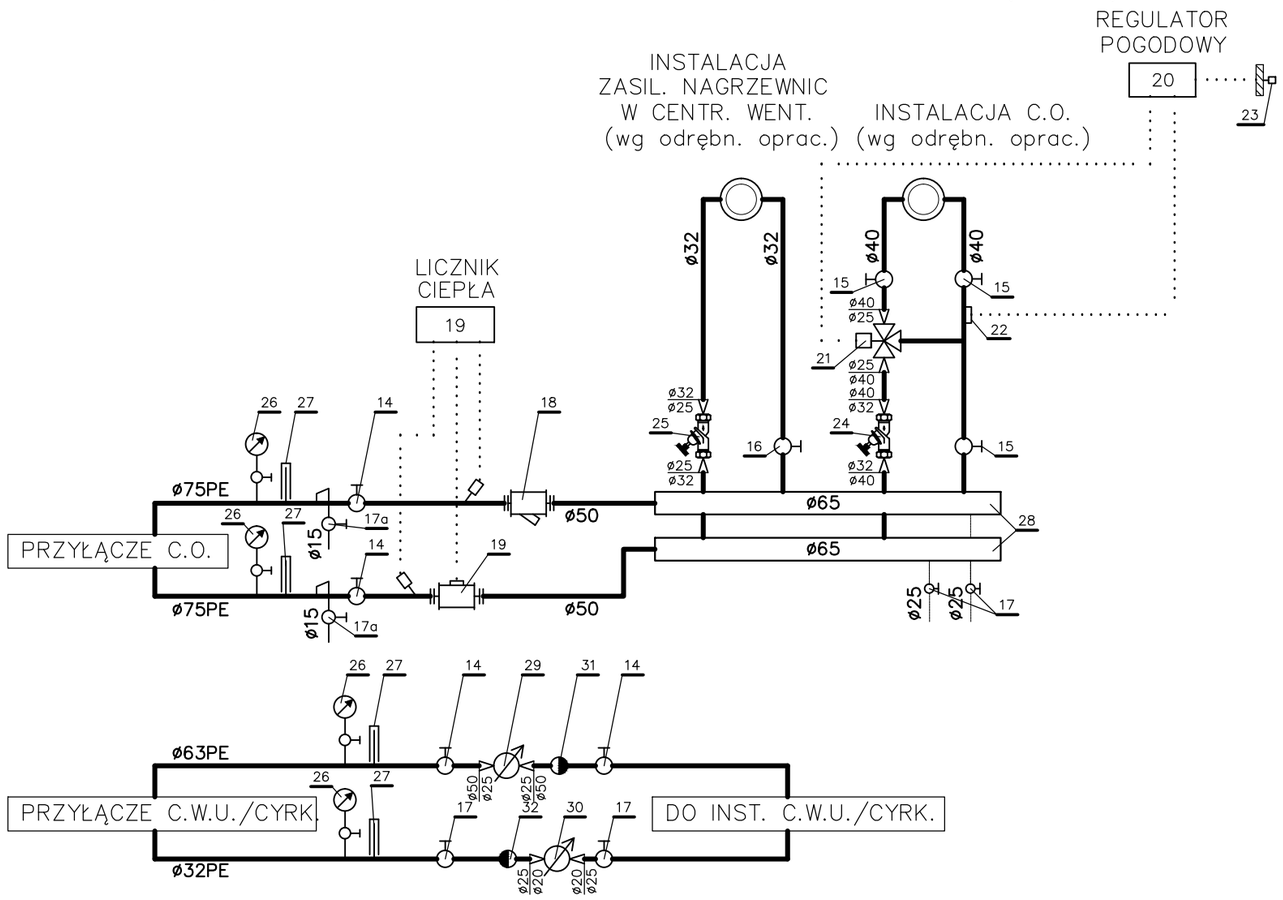

UWAGI:

1. Rurociągi przyłącza wewnątrz budynku należy zaizolować.
2. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy realizować w rurach osłonowych.
3. Armaturę i urządzenia montować zgodnie z wymogami i zaleceniami producentów.

INWESTOR: URZĄD MIASTA – GMINY STRYKÓW ul. Kościuszki 27 95–010 Stryków	TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA C.O./C.W.U./CYRK. Stryków, ul. Kościuszki 29
PROJEKTANT mgr inż. Tomasz Wójcikiewicz, LOD/0775/POOS/07 ASYST. PROJEKTANTA	SKALA: 1:50
NAZWA RYSUNKU: RZUT I PRZEKROJE WEJŚCIA PRZYŁĄCZA DO BUDYNKU UL. KOŚCIUSZKI 29	DATA: wrzesień 2012 NR RYS. 4