




RZUT POMIESZCZENIA

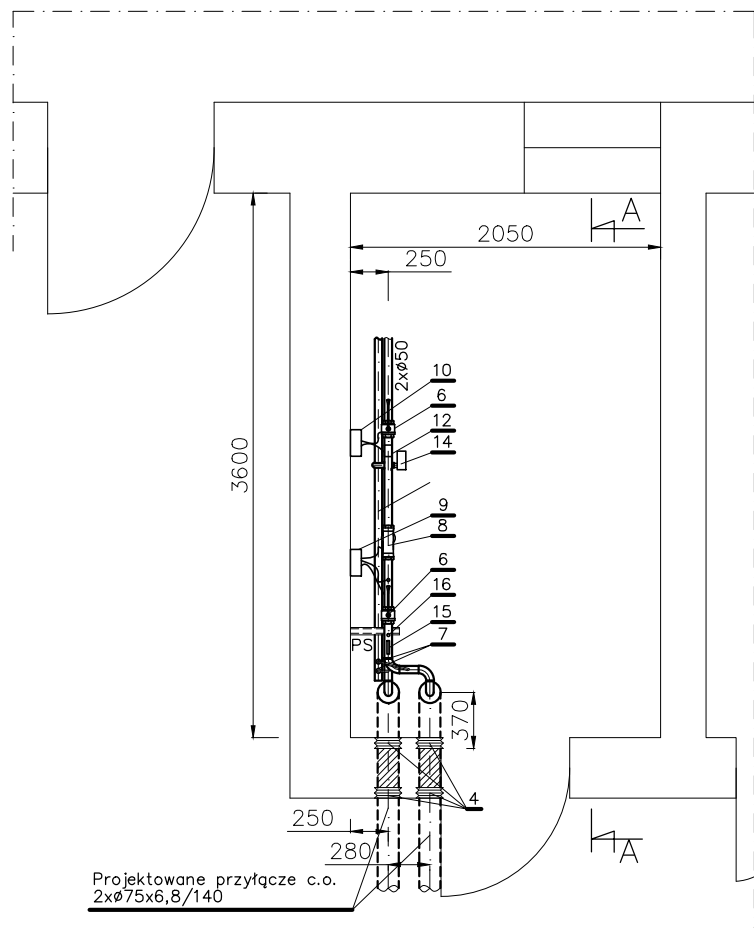

PRZEKRÓJ A-A

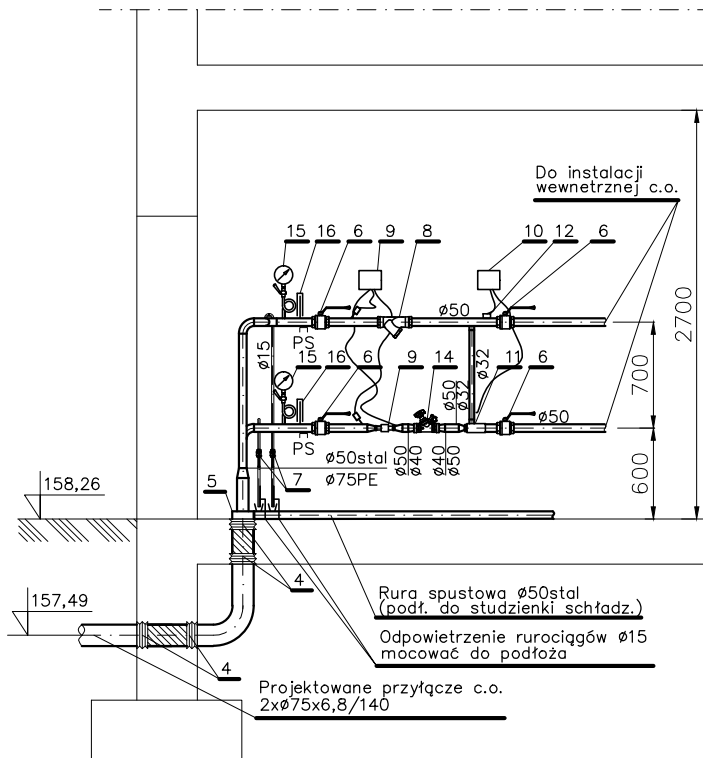

SCHEMAT POŁĄCZENIA PRZYŁĄCZA Z INSTALACJĄ C.O.

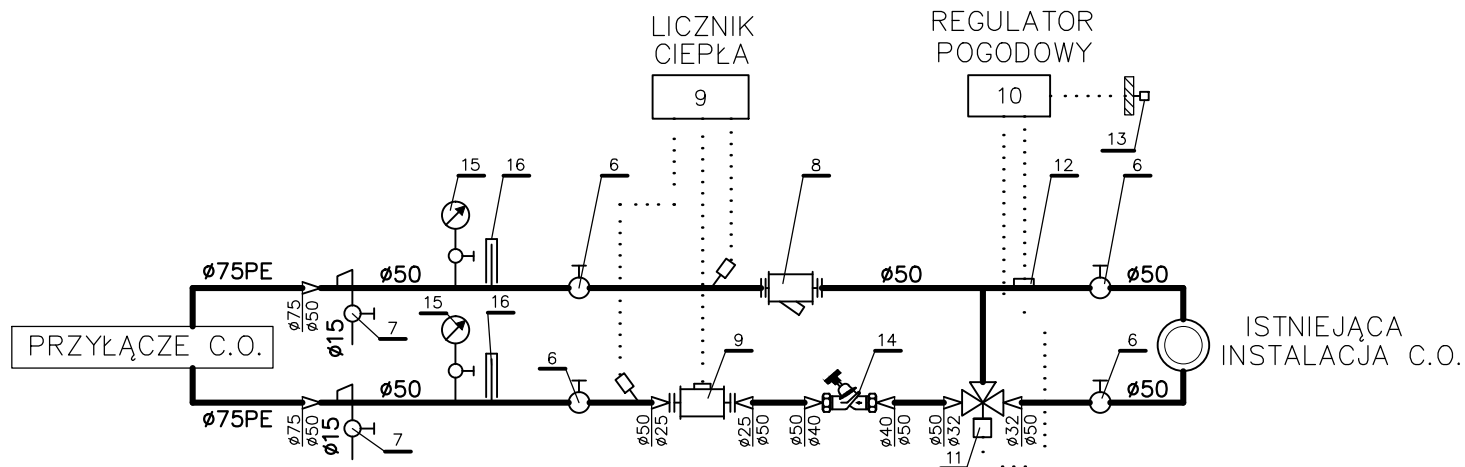

UWAGI:

1. Rurociągi przyłącza wewnątrz budynku należy zaizolować.
2. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy realizować w rurach osłonowych.
3. Armaturę i urządzenia montować zgodnie z wymogami i zaleceniami producentów.

INWESTOR:
URZĄD MIASTA – GMINY STRYKÓW
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków

TEMAT:
PROJEKT BUDOWLANY
PRZYŁĄCZA C.O.
Stryków, ul. Kościuszki 27

PROJEKTANT
mgr inż. Tomasz Wójcikiewicz, LOD/0775/POOS/07
ASYST. PROJEKTANTA

SKALA:
1:50

NAZWA RYSUNKU:
RZUT I PRZEKROJE WEJŚCIA PRZYŁĄCZA DO BUDYNKU
UL. KOŚCIUSZKI 27

DATA:
wrzesień 2012
NR RYS.
4