


Lokalizacja we wnętrzu

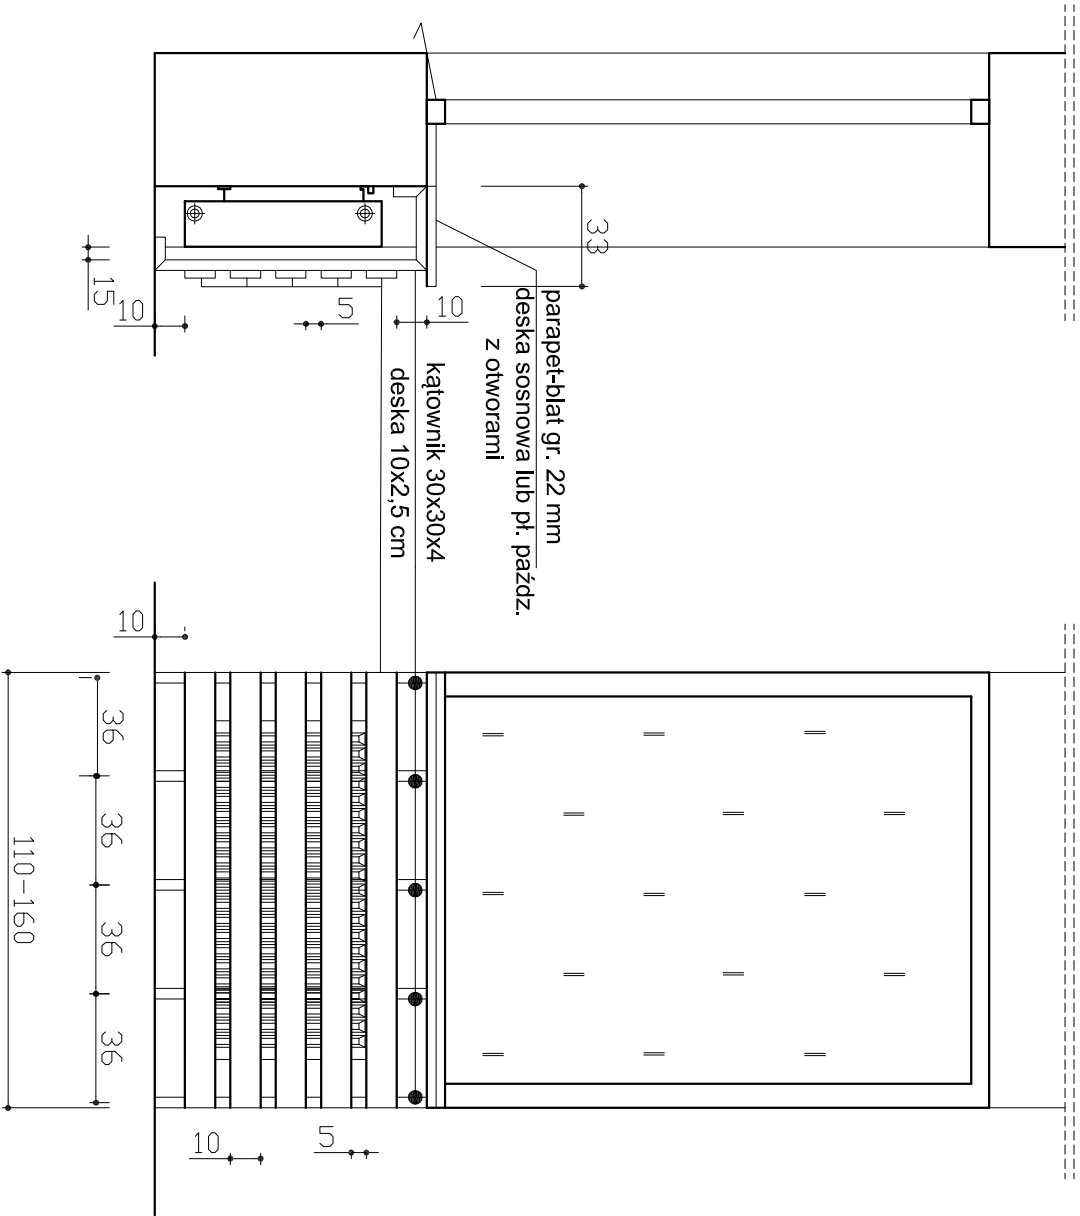

UWAGA:
Grzejniki lokalizowane nie we wnękach
obudować ażurowo łącznie z bokami

| | |
|---|----------------------|
| Nazwa projektu: WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA w budynku Szkoły Podstawowej w m. DOBRA, gm. Stryków dz. nr 48 | |
| Faza projektu: Projekt budowlano-wykonawczy | branża: sanitarna |
| Inwestor: GMINA STRYKÓW 95-010 STRYKÓW, ul. Kościuszki 27 | |
| Projektant: mgr inż. Zbigniew Cebula nr upr. 32/00/Nt.; ŁOD/IS/2099/02 mgr inż. Jolanta Święcicka nr upr. 49/89; ŁOD/IS/2439/02 | podpis: |
| Skala: 1:25 | Data: 02.2013 r. |
| Nazwa rysunku: Schemat obudowy grzejników | Nr rysunku: 8 |