


ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH 1:25

PRZEKRÓJ 1-1

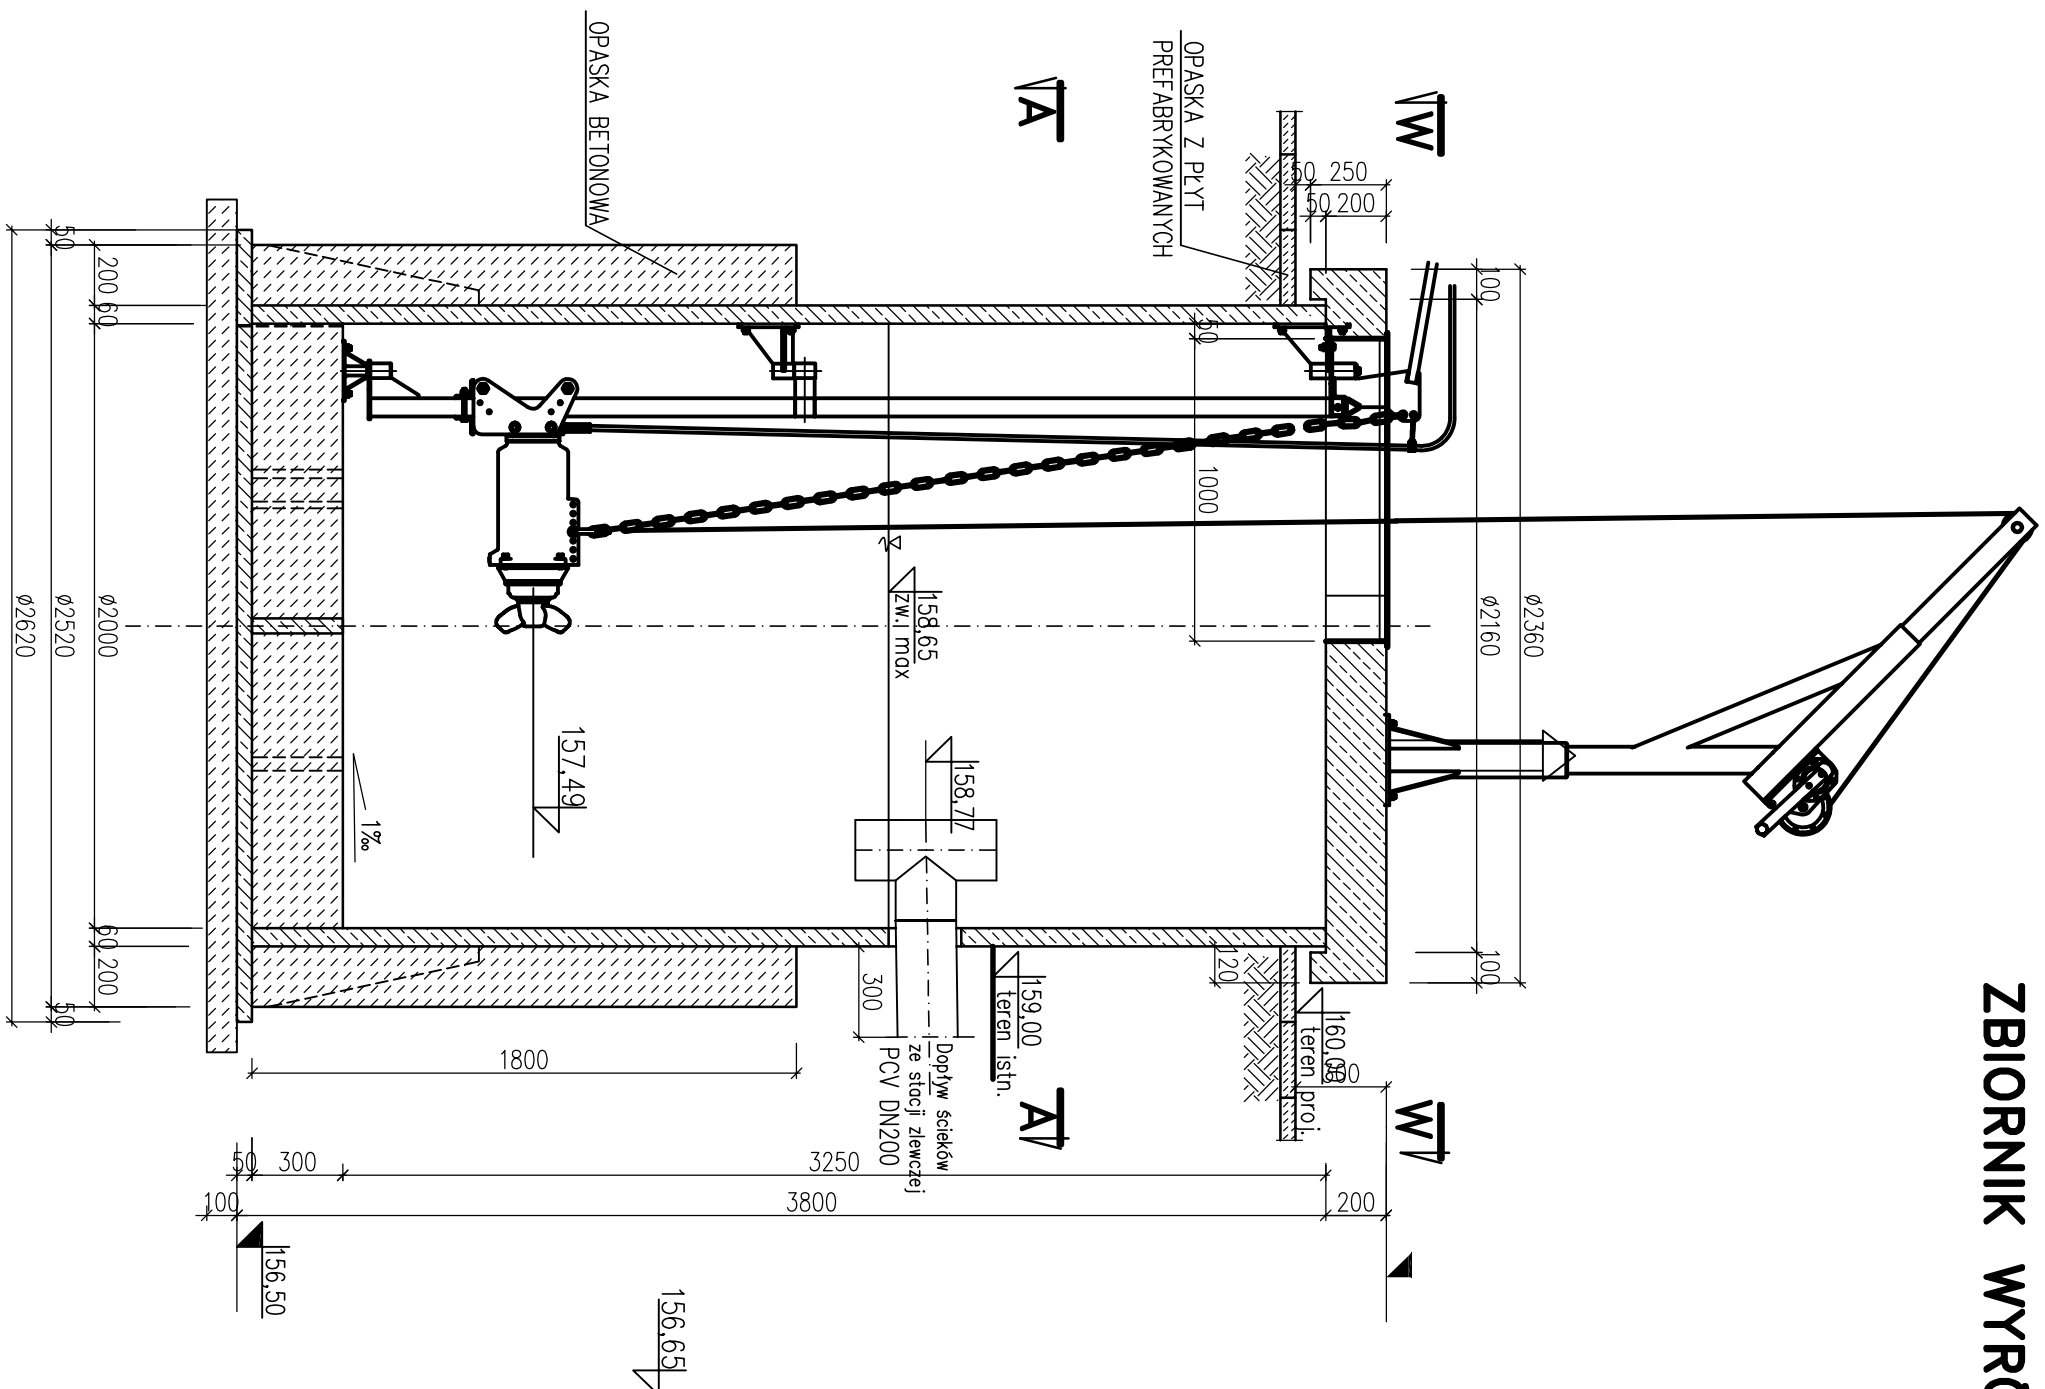

- UWAGA:
1. W płycie pokrywowej należy wyciąć otwór 50x100cm
 2. Dno komory wyprofilować w kierunku odpływu betonu B 25
 3. Montaż mieszadła – wg wytycznych producenta
 4. Sondę hydostatyczną mocować na ruszcie ochronnej PWC Ø110

Nazwa opracowania:		Nr umowy:
P.B. OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BRATOSZEWICACH gm. STRYKÓW BRATOSZEWICE dz. Nr 587/13, 587/31 BLOK OCZYSZCZANIA BIOLOGICZNEGO		30/IZP /2009
Technologia		
Tytuł rysunku: Zbiornik wyrównawczy ścieków dowozonych PRZEKRÓJ 1-1		Data: 11.2010r
Projektował: Inż. Bohdan Jagużczanski		Nr rysunku:
Opracował: mgr inż. Katarzyna Góralska		
Sprawdził: mgr inż. Katarzyna Matuszewska-Turmak		
Nr uprawnień: L0D/0894/P005/08		
6/T		