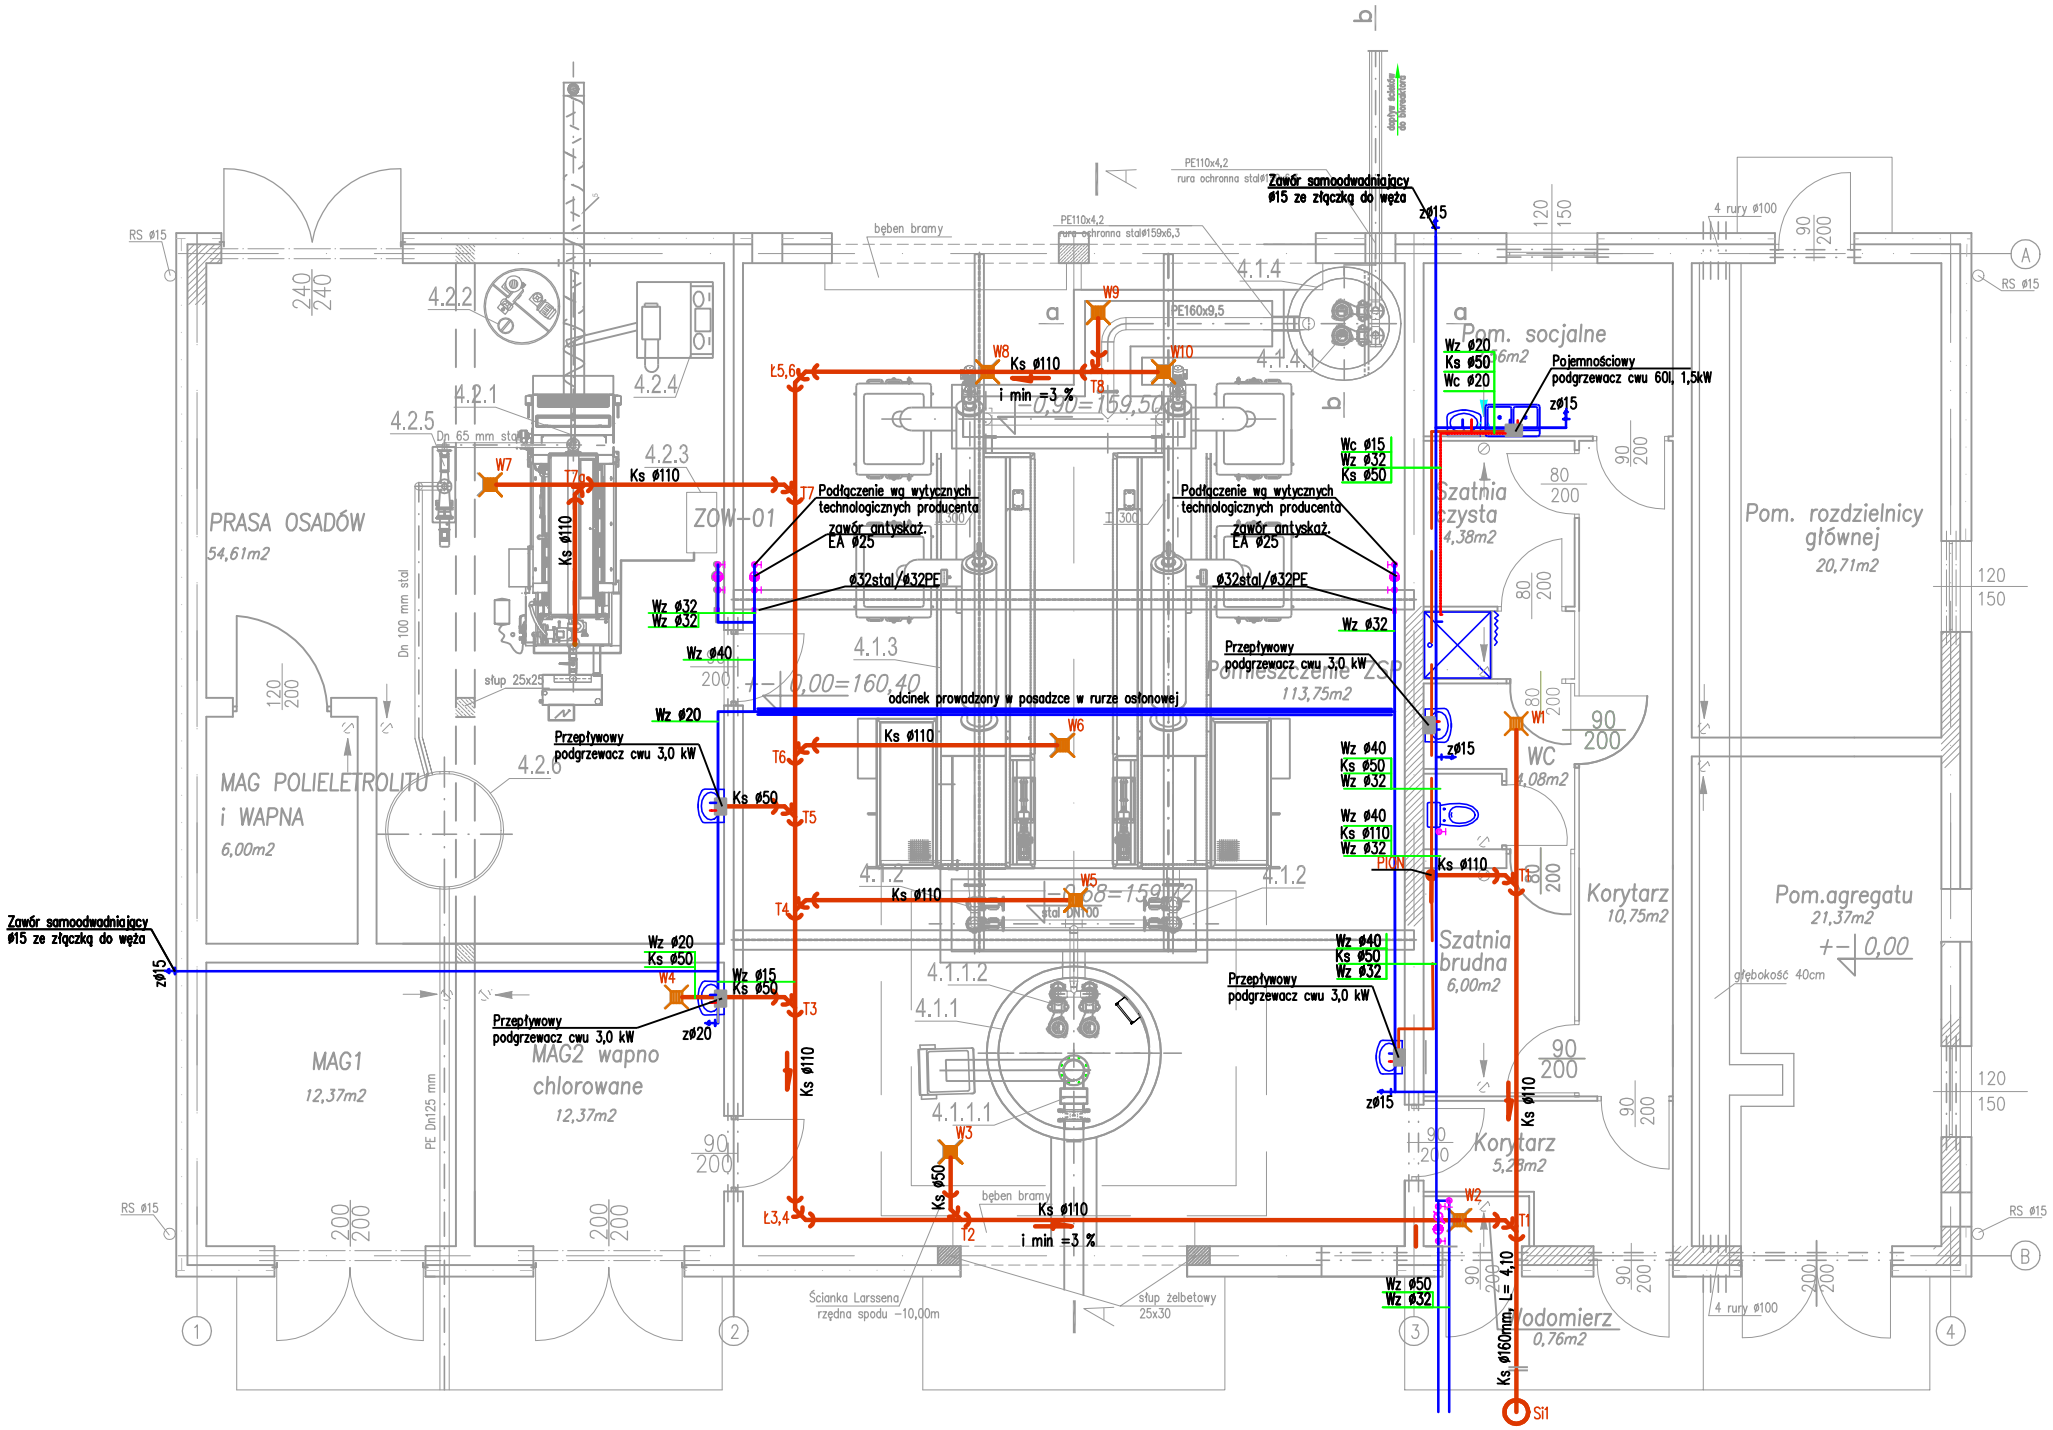

- zestaw wodomierzowy z zaworem antyskażenowym
W - \c0;- wpust podłogowy
T - trójnik
- projektowana inst. sanitarna
- projektowana inst. wody zimnej
- projektowana inst. wody ciepłej

UWAGI:
1. Instalację wodociągowę wykonac z rur polipropylenowych lub stalowych ocynkowanych
2. Instalację kanaliazcyjną wykonać z rur PVC
3. Pion kanalizacyjny wyprowadzić na dach i zakończyć wywiewką PVC 110/160

ECOKUBE TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA Ecokube Sp. z o.o. ul. Wólczańska 128–134, 90–527 Łódź			Nr umowy:
Nazwa opracowania: PROJEKT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BRATOSZEWICACH gm. STRYKÓW Bratoszewice, dz.nr 587/13, 587/31		Branża: sanitarna	Faza: P.B.+P.W.
Tytuł rysunku: BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY INSTALCJA WOD–KAN		Skala: 1:100	Data: 12.2010r
Projektował: mgr inz. Katarzyna Matuszewska–Turniak	Nr uprawnień: LOD/0894/POOS/08		Nr rysunku: 1/s
Opracował: Agnieszka Kosiorek			
Sprawdził:	Nr uprawnień:		