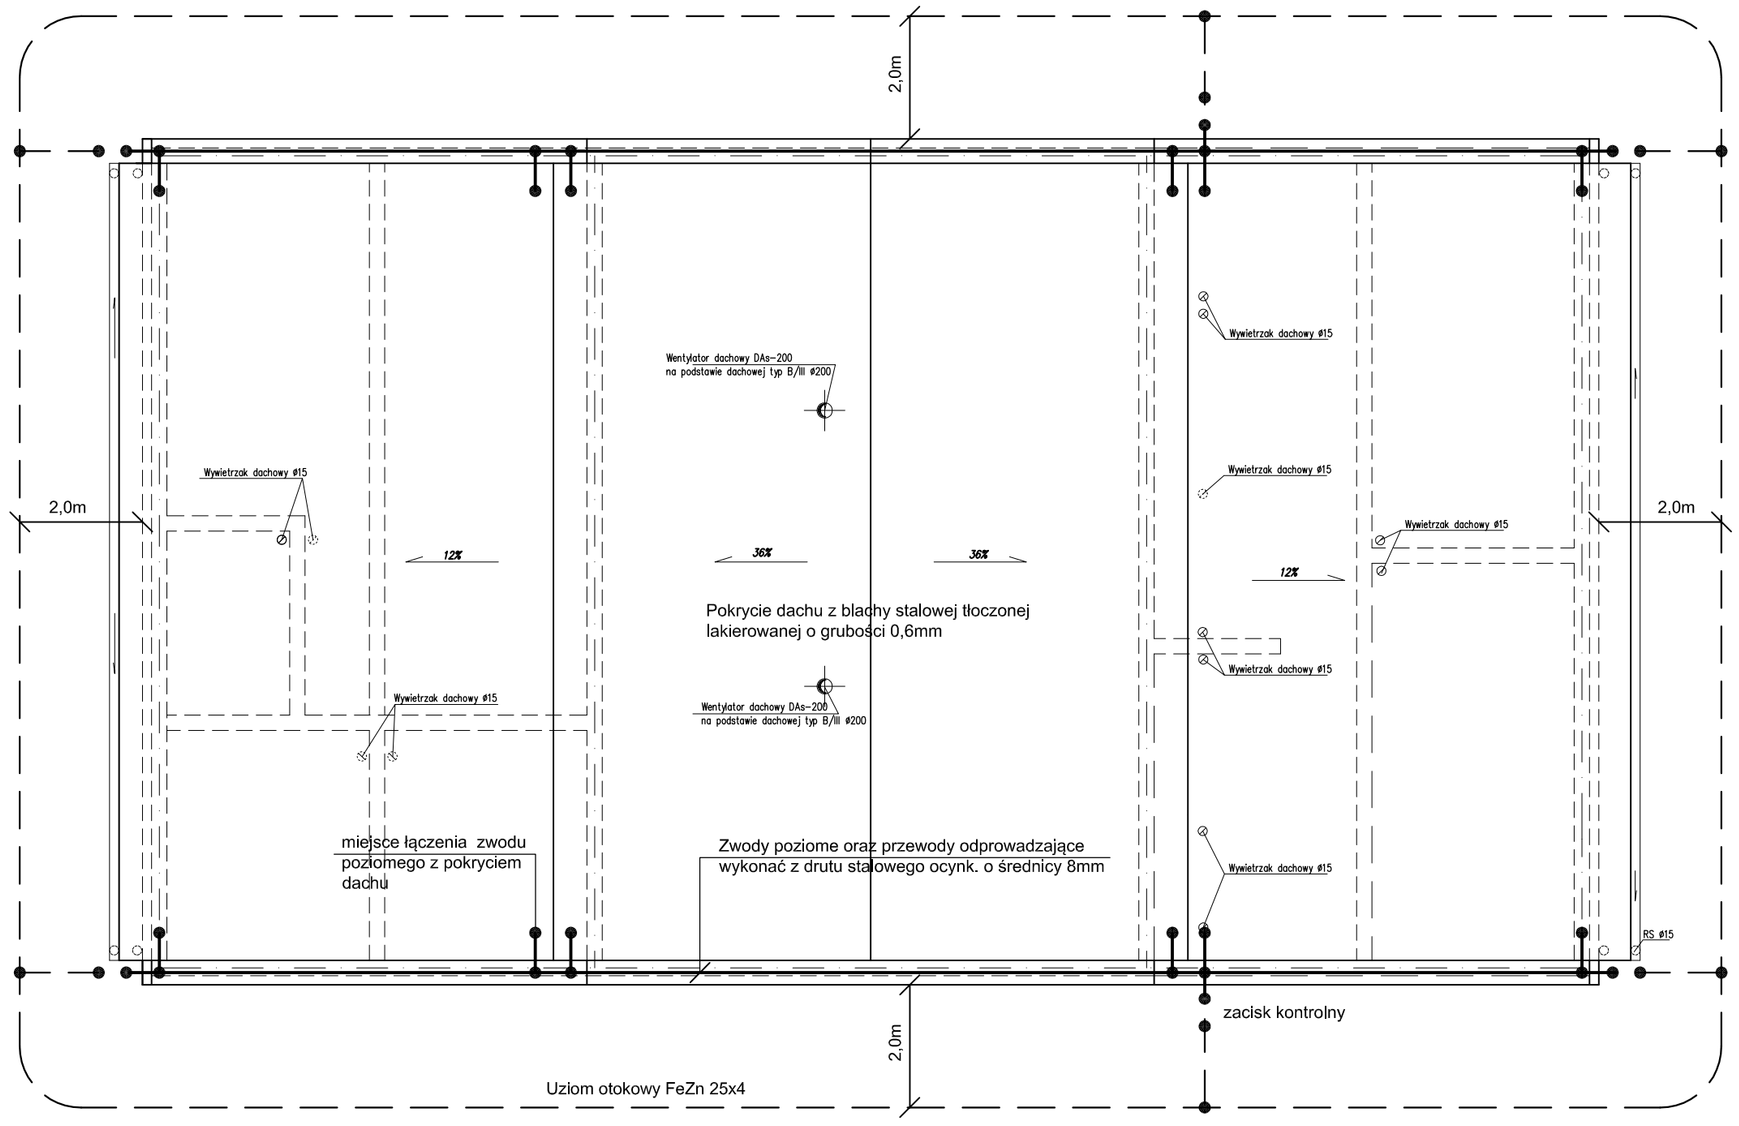

UWAGA;

1. Zwody poziome prowadzić po krawędzi ścian zewnętrznych, łączyć z pokryciem dachu w miejscach wskazanych na rysunku.
2. Po ścianach budynku przewody odprowadzające ułożyć w rurach PCV Ø 20 pod warstwą ocieplającą, zaciski kontrolne zainstalować z skrzynkach z tworzywa sztucznego na wysokości 1,6m.
3. Blachy pokrycia dachu powinny być połączone metalicznie i stanowić powierzchnię ekwipotencjalną.
4. Wszystkie metalowe kominki wentylacyjne, obudowy wentylatorów oraz obróbka blacharska powinny być połączone metalicznie z pokryciem dachu.
5. Uziom otokowy wykonać z bednarki FeZn 25x4mm i ułożyć na głębokości 0,6m w odległości 2,0m od fundamentu.
6. Uziom otokowy połączyć poprzez spawanie z przewodami odprowadzającymi a miejsca spawania zapezpieczyć przed korozją.
7. Na skrzyżowaniach z kablami energetycznymi i sterowniczymi uziom otokowy ułożyć w rurze PCV Ø 110mm

ECOKUBE TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA Ecokube Sp. z o.o. ul. Sienkiwicza 55, 90–009 Łódź			Nr umowy: 30/IZP /2009
Nazwa opracowania: P.B. OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BRATOSZEWICACH gm. STRYKÓW BRATOSZEWICE dz. Nr 587/13, 587/31		Branża: elektryczna	Faza: P.B.
Tytuł rysunku: BUDYNEK TECHNICZNY WIELOFUNKCYJNY Instalacja odgromowa		Skala: 1:100	Data: 11.2010r
Projektował: techn. Andrzej Muskalski	Nr uprawnień: 203/94/WŁ		Nr rysunku: 4/E
Sprawdził: inż. Zdzisław Konciak	Nr uprawnień: 318/89/WŁ		