


OB. 5. BLOK OCZYSZCZANIA BIOLOGICZNEGO

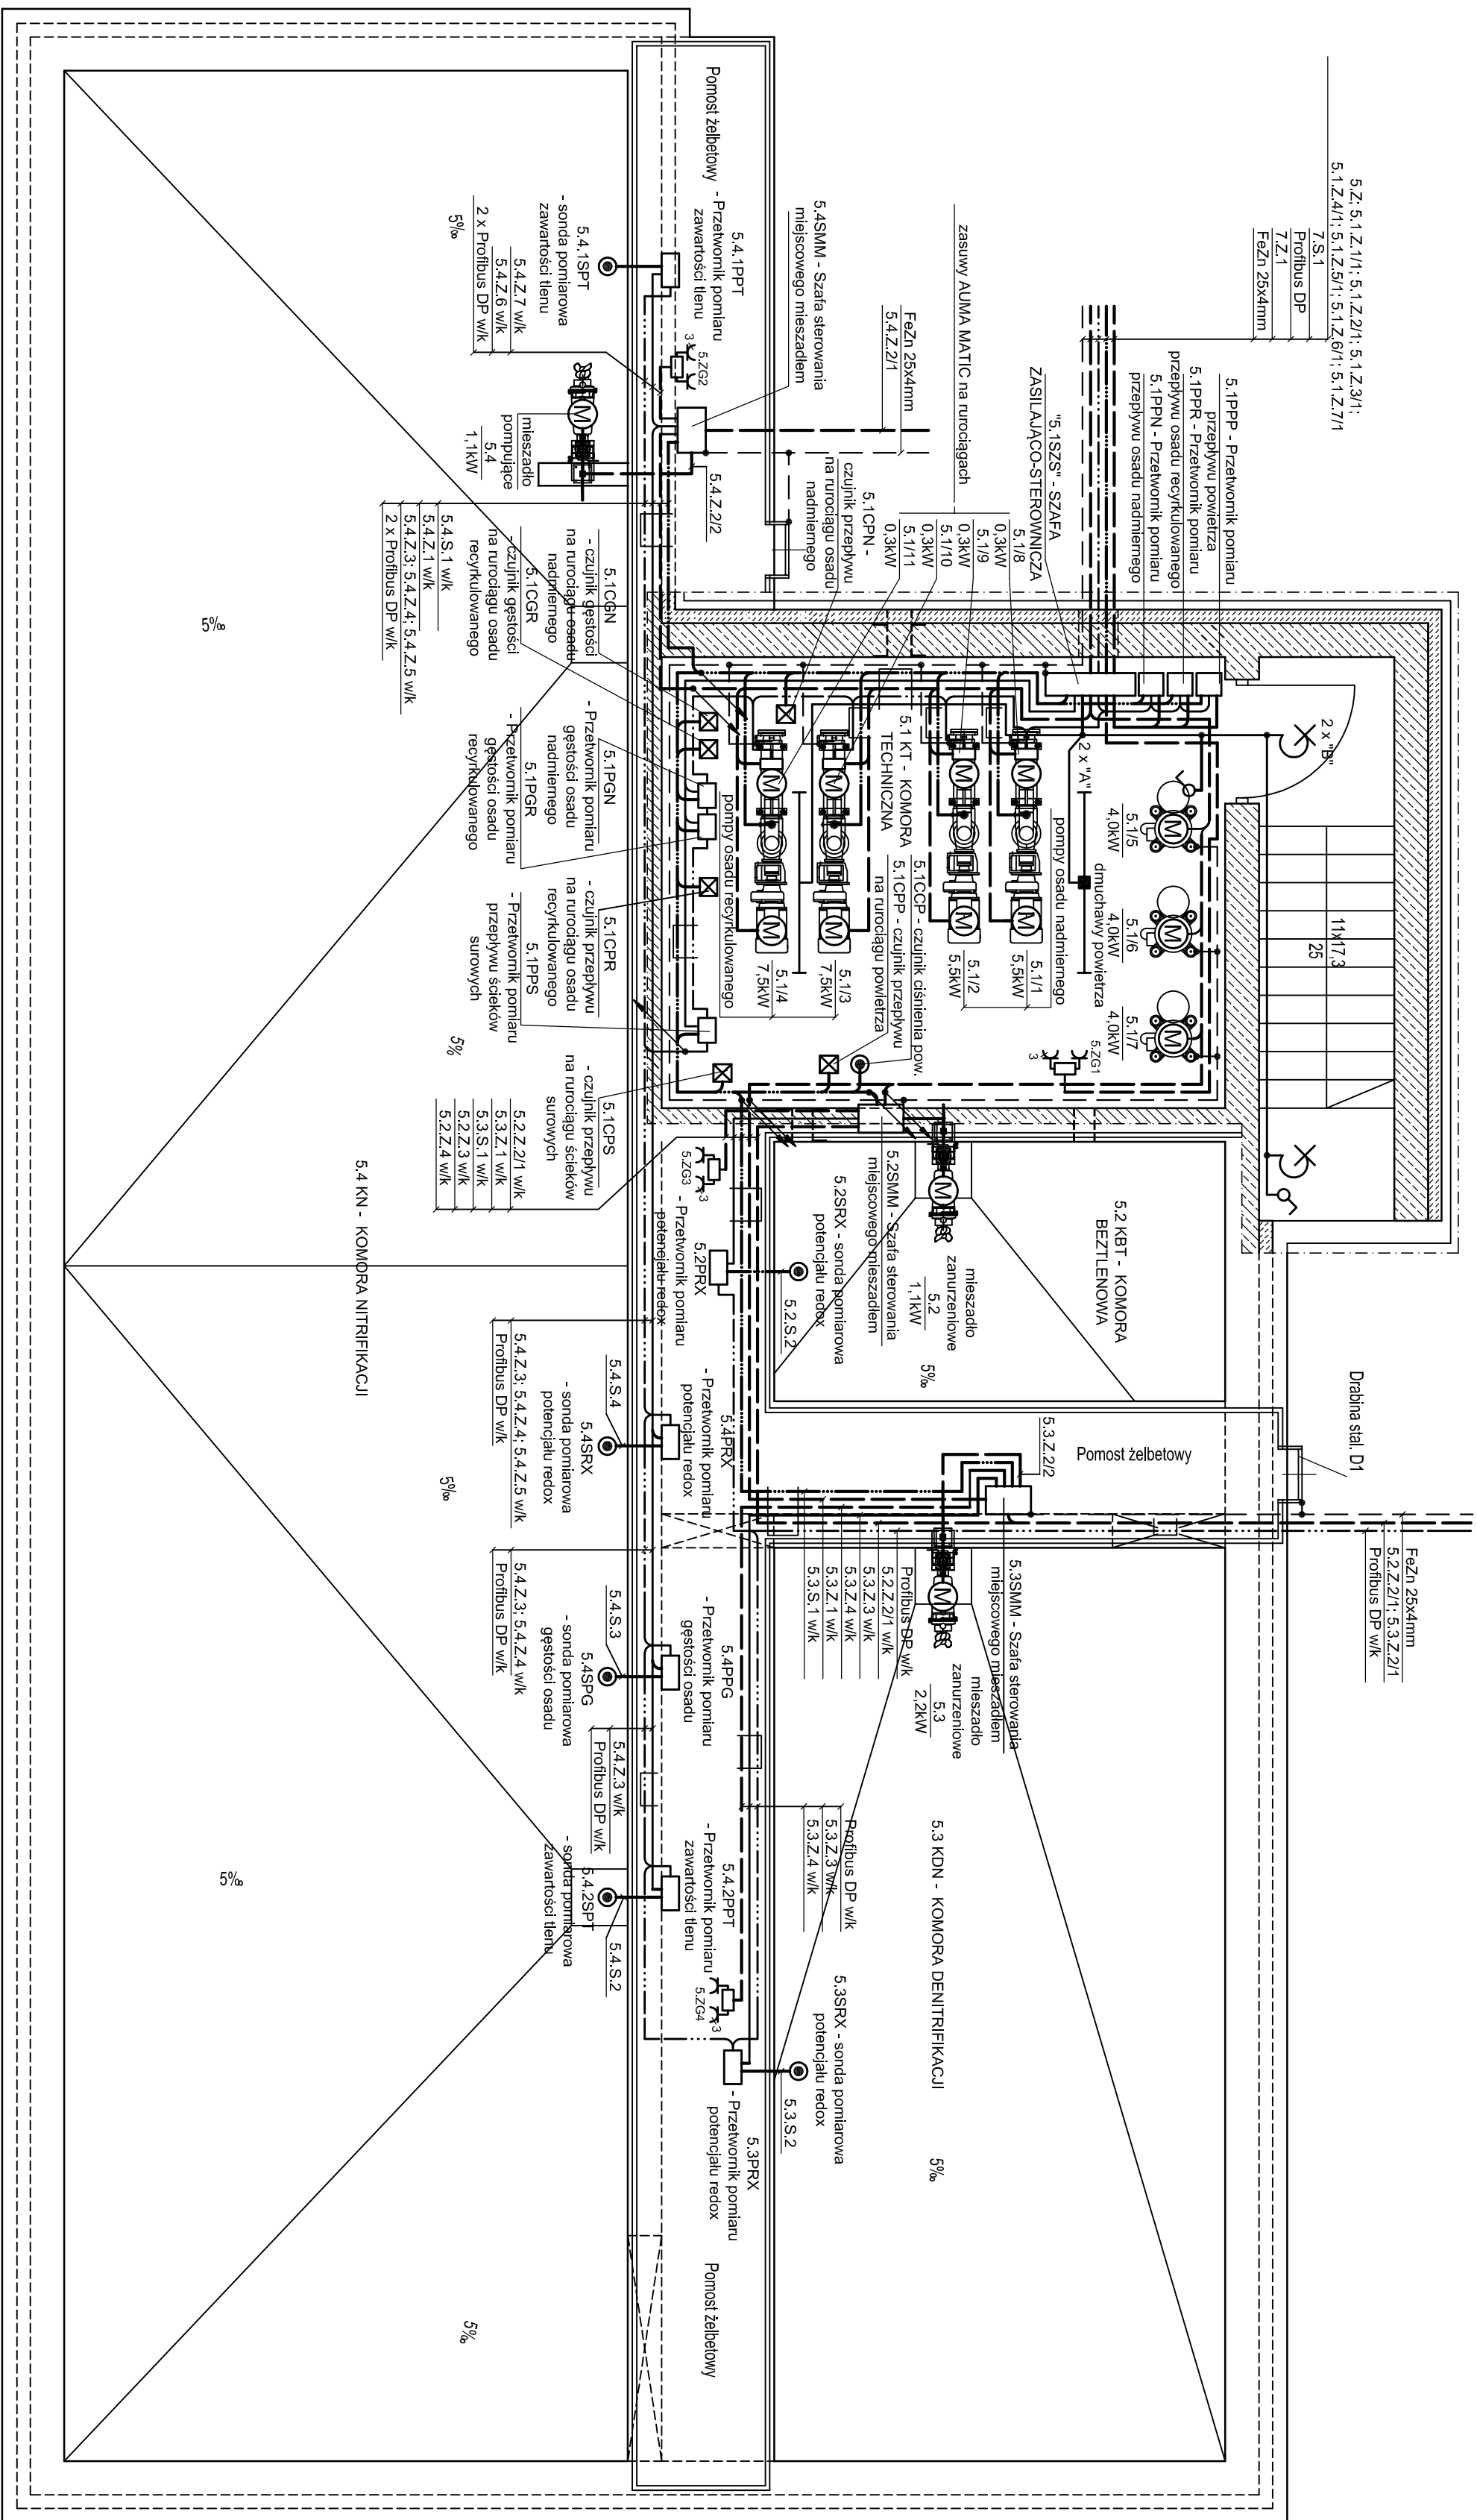

UWAGI:

OPRAWY:

A - OPRAWA ŚWIETŁOWKOWA 2x58W IP 65 TYPU PRZEMYSŁOWEGO

B - OPRAWA KANAŁOWA

PRZEWODY ZASILAJĄCE, STEROWNICZE I SYGNAŁOWE NA OBIEKcie UKŁADAĆ W KORYTKACH KABLOWYCH ORAZ RURKACH INSTALACYJNYCH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO ODPORNEGO NA PROMIENIOWANIE UV

Nazwa opracowania:		Bronzo:		Fazo:
P.B. OCZYSZCZANI ŚCIEKÓW W BRATOSZEWICACH gm. STRYKÓW BRATOSZEWICE dz. Nr 567/13, 567/31 BLOK OCZYSZCZANIA BIOLOGICZNEGO		elekttryczna		P.B.
Tytuł rysunku: Blok oczyszczania biologicznego ob. nr 5 Instalacje elektryczne		Skala:		Data:
		1:50		11.2.2010r
Projektował: techn. Andrzej Muskalski	Nr uprawnień: 203/94/WL			Nr rysunku:
Sprawił: Inż. Zdzisław Kondak	Nr uprawnień: 316/89/WL			6/E