


SZAFKA ZASILAJĄCO-STEROWNICZA "5.1SZS"  
Szafa metalowa typu "Alis" IP 55  
o wym. 1800x800x400 wg kat. np. Legrand

ELEWACJA

WEWNĘTRZNA PRZESTRZEŃ MONTAŻOWA

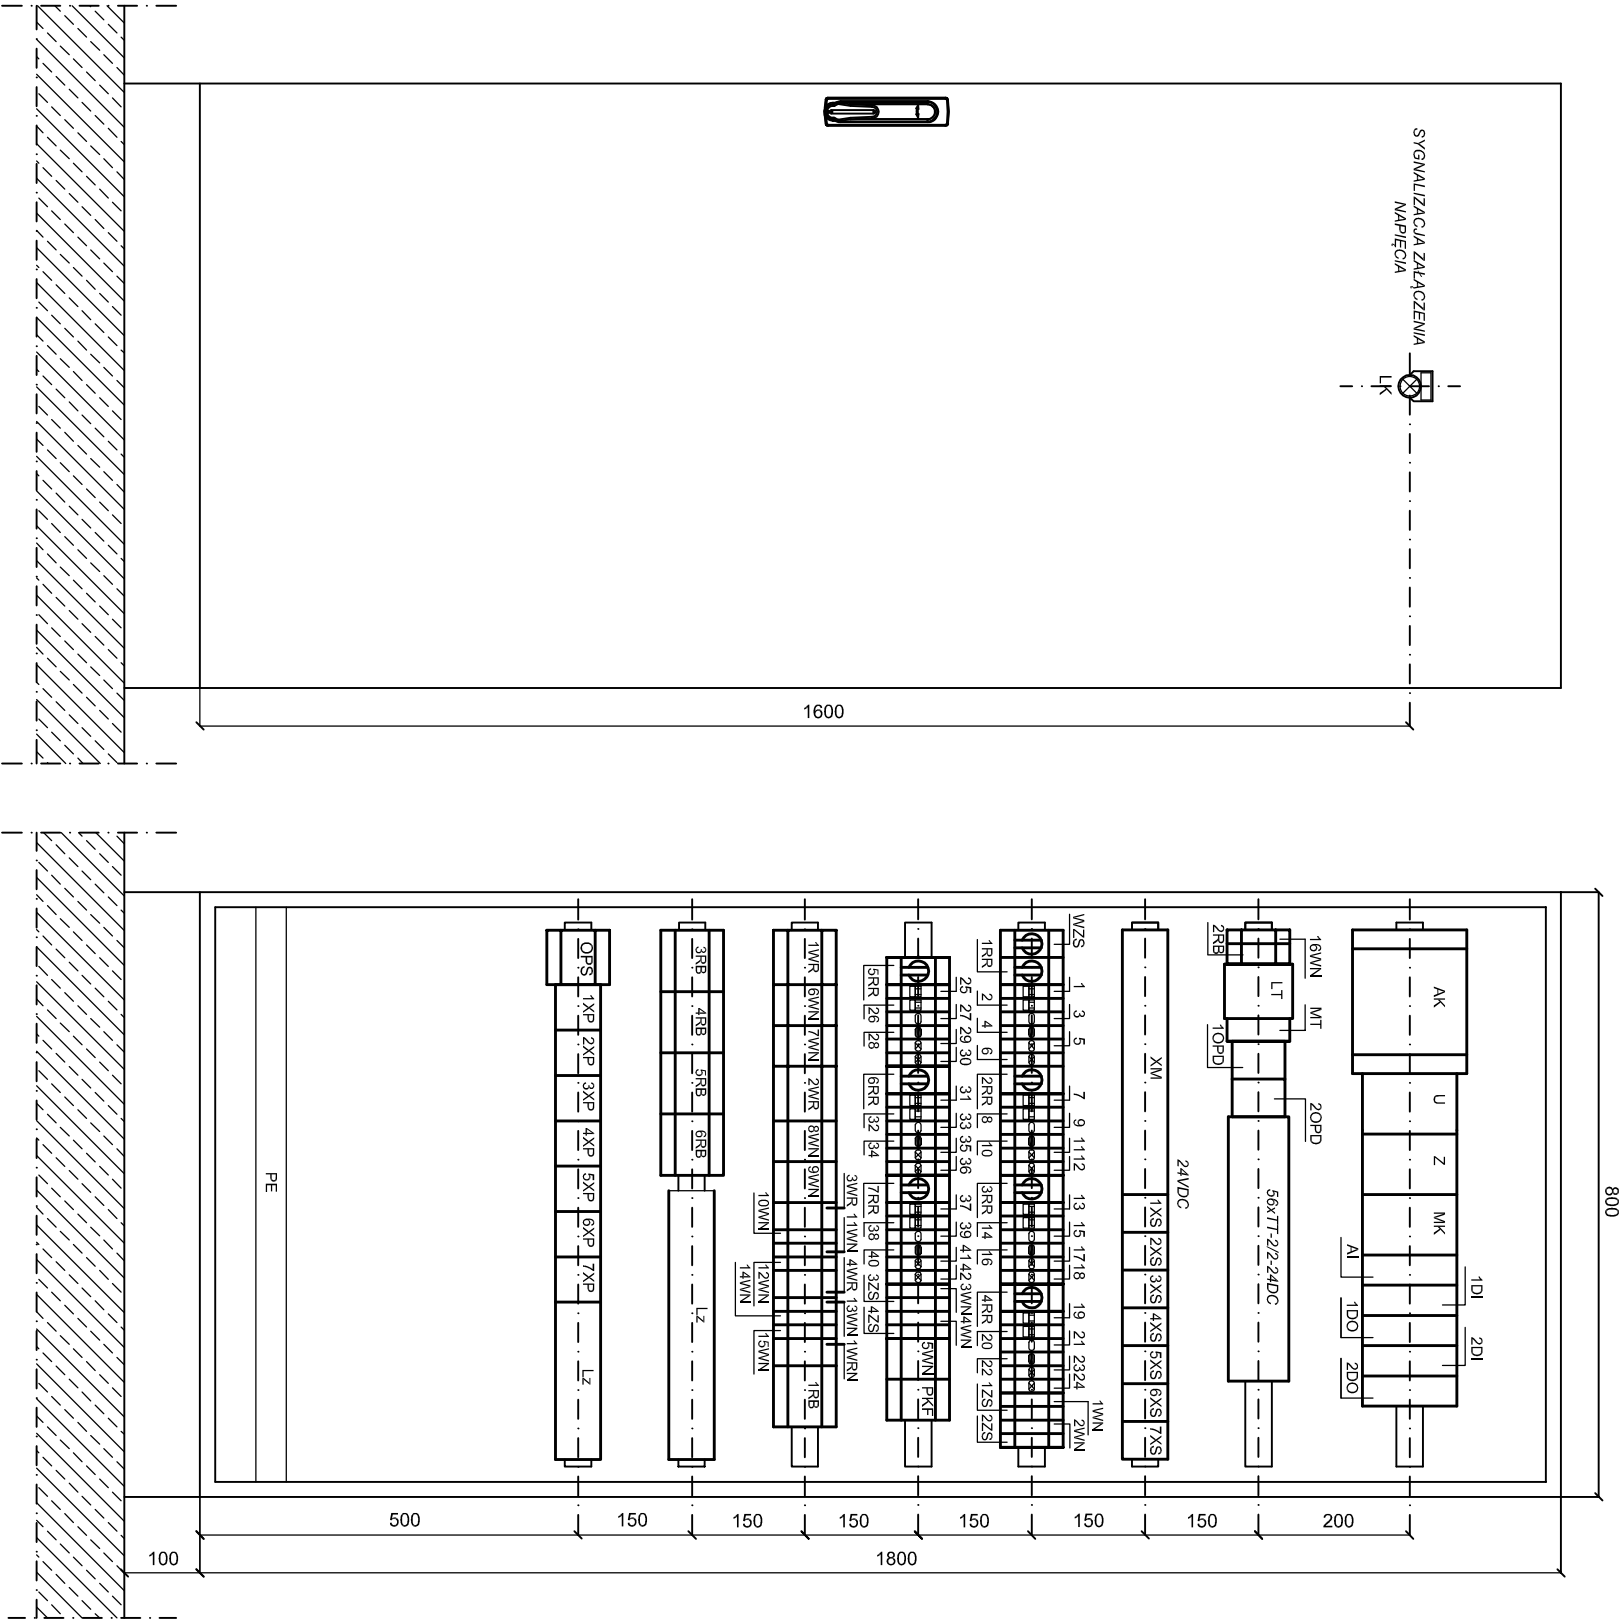

- OZNACZENIA:
- |          |          |           |           |           |           |           |
|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 - 1PRA | 7 - 2PRA | 13 - 3PRA | 19 - 4PRA | 25 - 5PRA | 31 - 6PRA | 37 - 7PRA |
| 2 - 1WS  | 8 - 2WS  | 14 - 3WS  | 20 - 4WS  | 26 - 5WS  | 32 - 6WS  | 38 - 7WS  |
| 3 - 1WZ  | 9 - 2WZ  | 15 - 3WZ  | 21 - 4WZ  | 27 - 5WZ  | 33 - 6WZ  | 39 - 7WZ  |
| 4 - 1WW  | 10 - 2WW | 16 - 3WW  | 22 - 4WW  | 28 - 5WW  | 34 - 6WW  | 40 - 7WW  |
| 5 - 1HP  | 11 - 2HP | 17 - 3HP  | 23 - 4HP  | 29 - 5HP  | 35 - 6HP  | 41 - 7HP  |
| 6 - 1HA  | 12 - 2HA | 18 - 3HA  | 24 - 4HA  | 30 - 5HA  | 36 - 6HA  | 42 - 7HA  |

Nz umowy: 30/IZP/2009		Nz umowy: 29/E	
Nazwa opracowania: P.B. OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BRATOSZEWICACH		Branża: elektryczna	
P.B. OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BRATOSZEWICACH		Faza: P.B.	
Tytuł rysunku: Zestawienie szafy zasilająco-sterowniczej "5.1SZS" w komorze technicznej bloku oczyszczania biologicznego ob. nr 5		Skala: 1:10	
Projektant: techn. Andrzej Muskalski		Data: 11.2010r	
Sprawdził: inż. Zdzisław Konciak		Nr rysunku: 29/E	