


OB. 6. BLOK TIENOWEJ STABILIZACJI OSADU

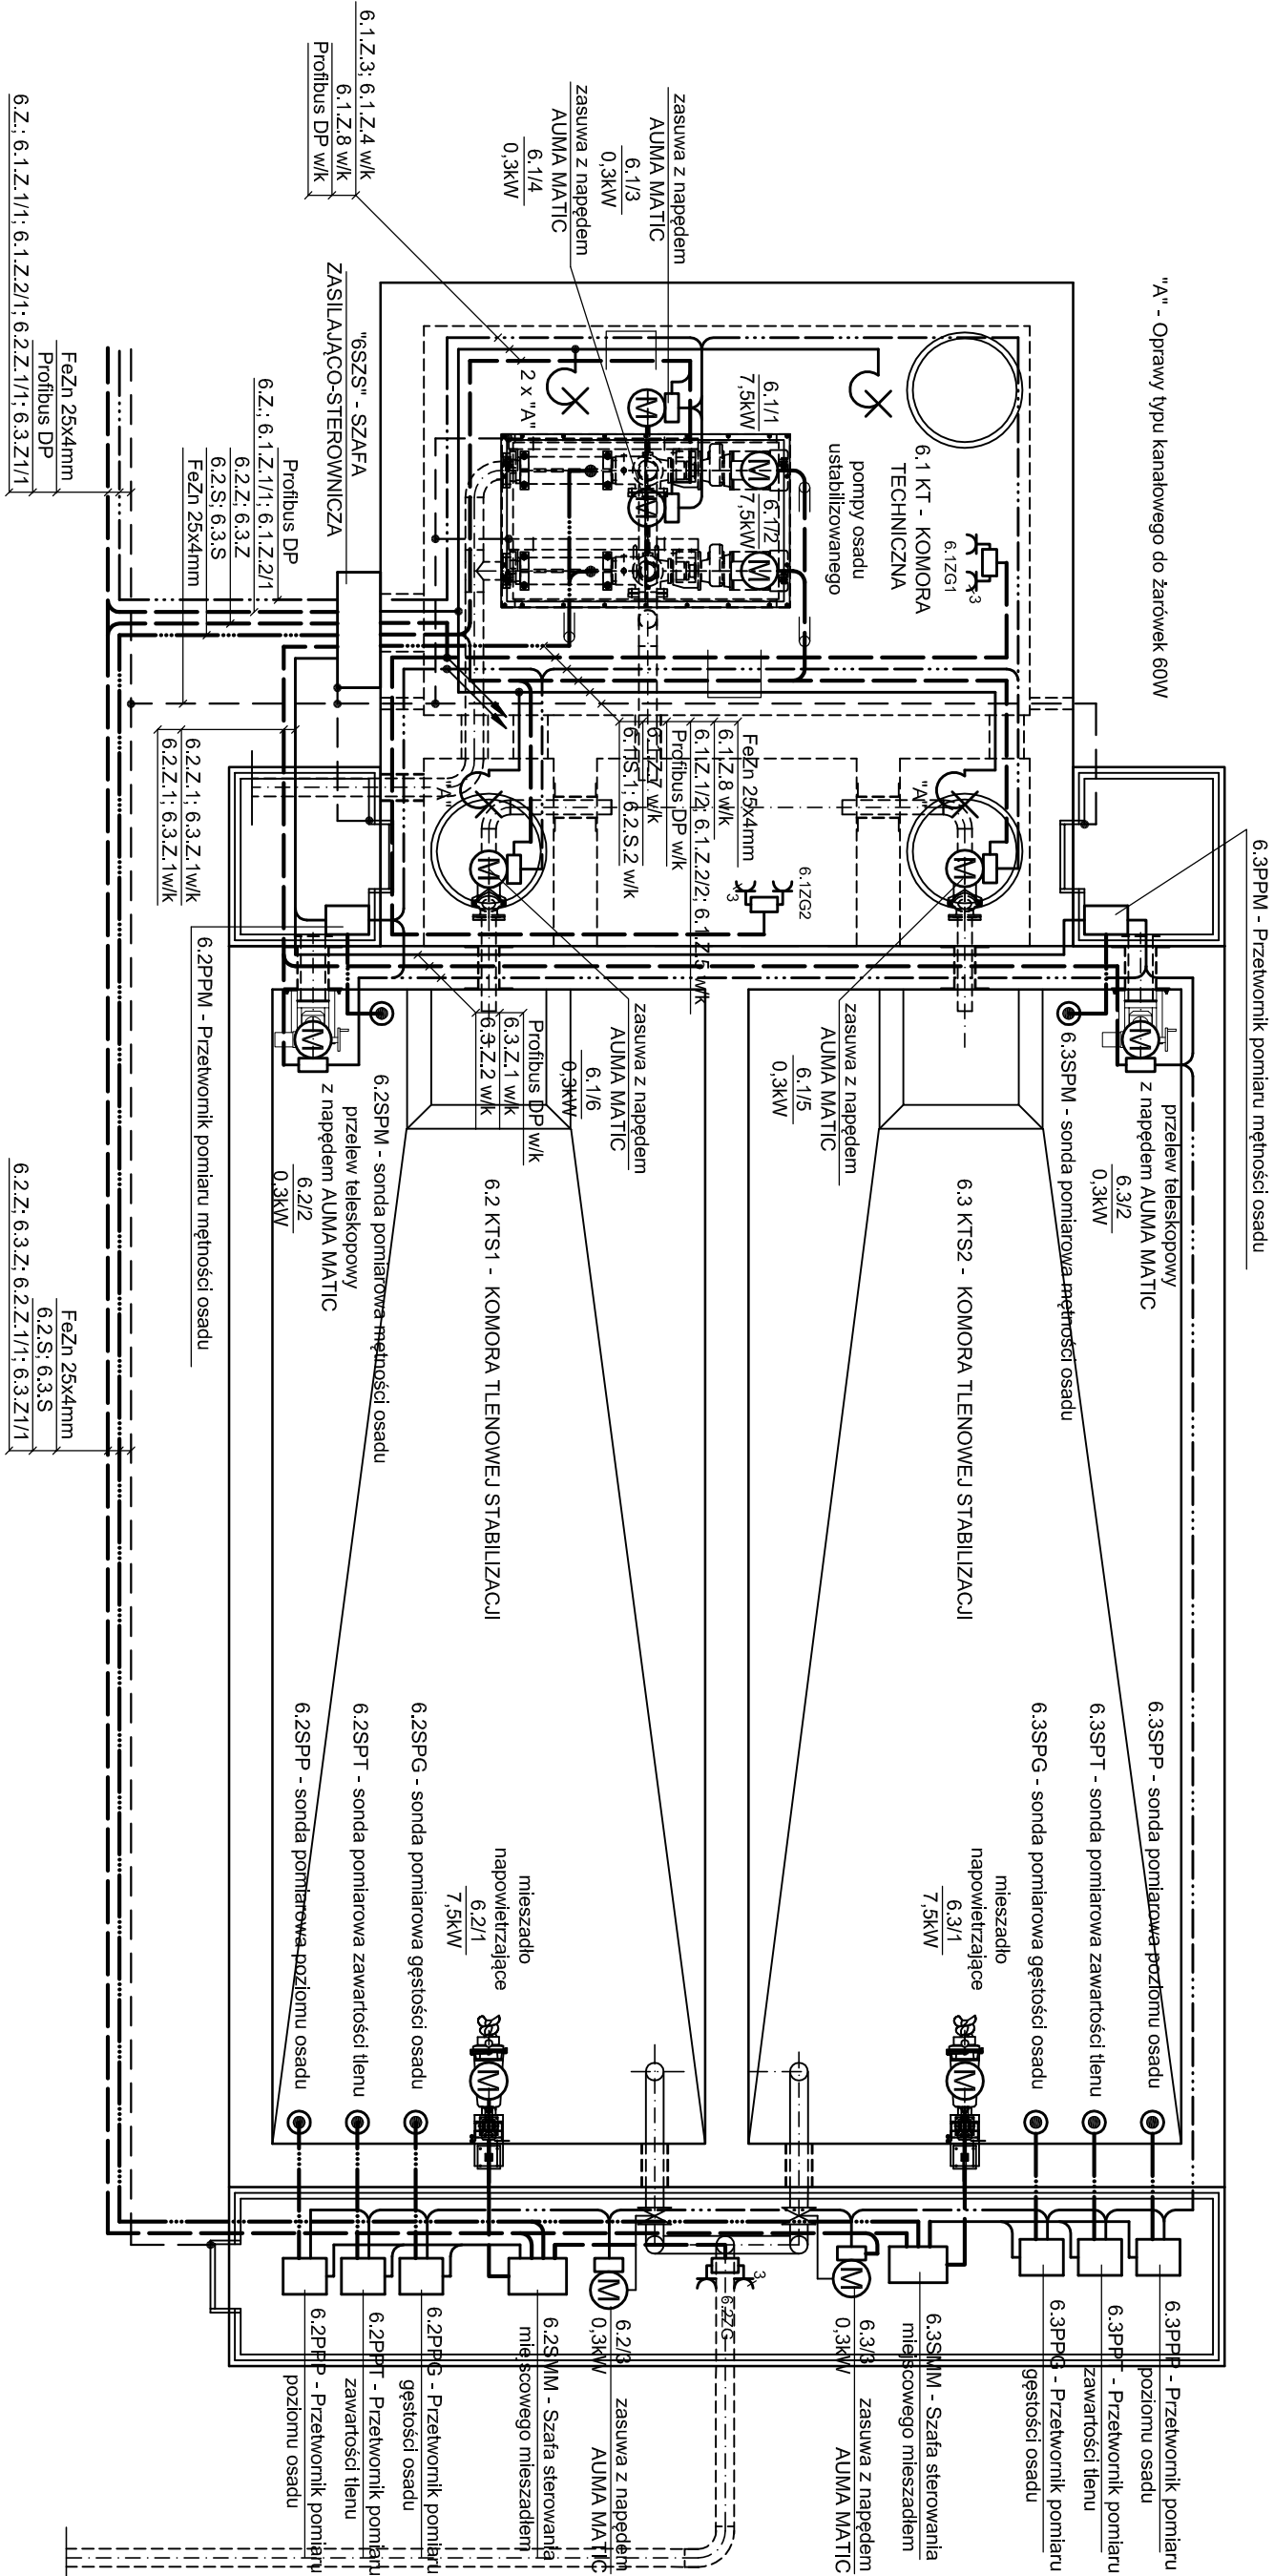

UWAGA: PRZEWODY ZASILAJĄCE, STEROWNICZE I SYGNAŁOWE UKŁADAĆ W KORYTKACH KABLOWYCH ORAZ RURKACH INSTALACYJNYCH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO ODPORNEGO NA PROMIENIOWANIE UV

Nazwa opracowania: <b>ECOKUBE</b> TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA		Nr umowy: <b>30/IZP/2009</b>	
P.B. OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BRATOSZEWICACH gm. STRYKÓW BRATOSZEWICE dz. Nr 587/13, 587/31		Faza: <b>P.B.</b>	
Tytuł rysunku: <b>Blok tlenowej stabilizacji osadu ob. nr 6</b>		Skala: <b>1:50</b>	
Instalacje elektryczne		Data: <b>11.2010r</b>	
Projektował: <b>techn. Andrzej Muskalski</b>		Nr. rysunku: <b>7/E</b>	
Sprawdził: <b>inż. Zdzisław Konicak</b>		Nr. uprawnień: <b>318/89/WŁ</b>	