



SPOSÓB MOCOWANIA PRZETWORNIKÓW  
POMIAROWYCH NA OBIEKTACH  
TECHNOLOGICZNYCH

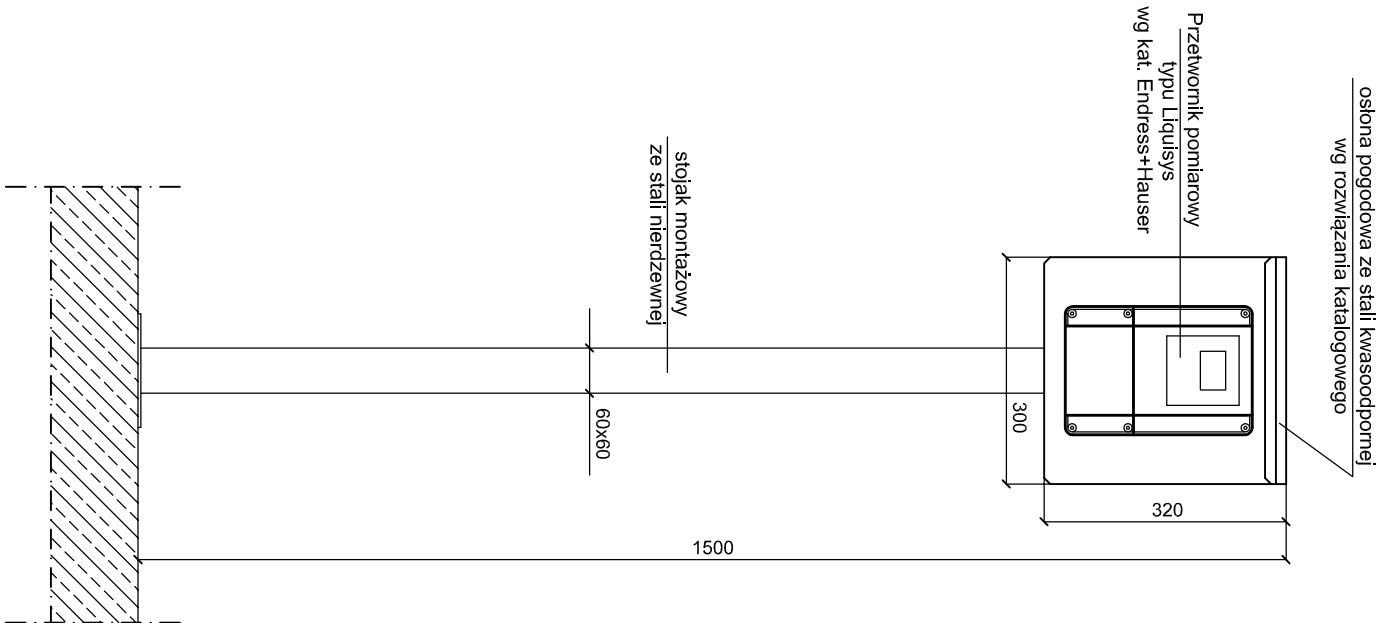


ELEWACJA

SZAFKA STEROWNIA MIEJSCOWEGO "5.2SMM"

Szafka metalowa typu "Atlantic" IP 65  
o wym. 600x400x250 wg kat. np. Legrand

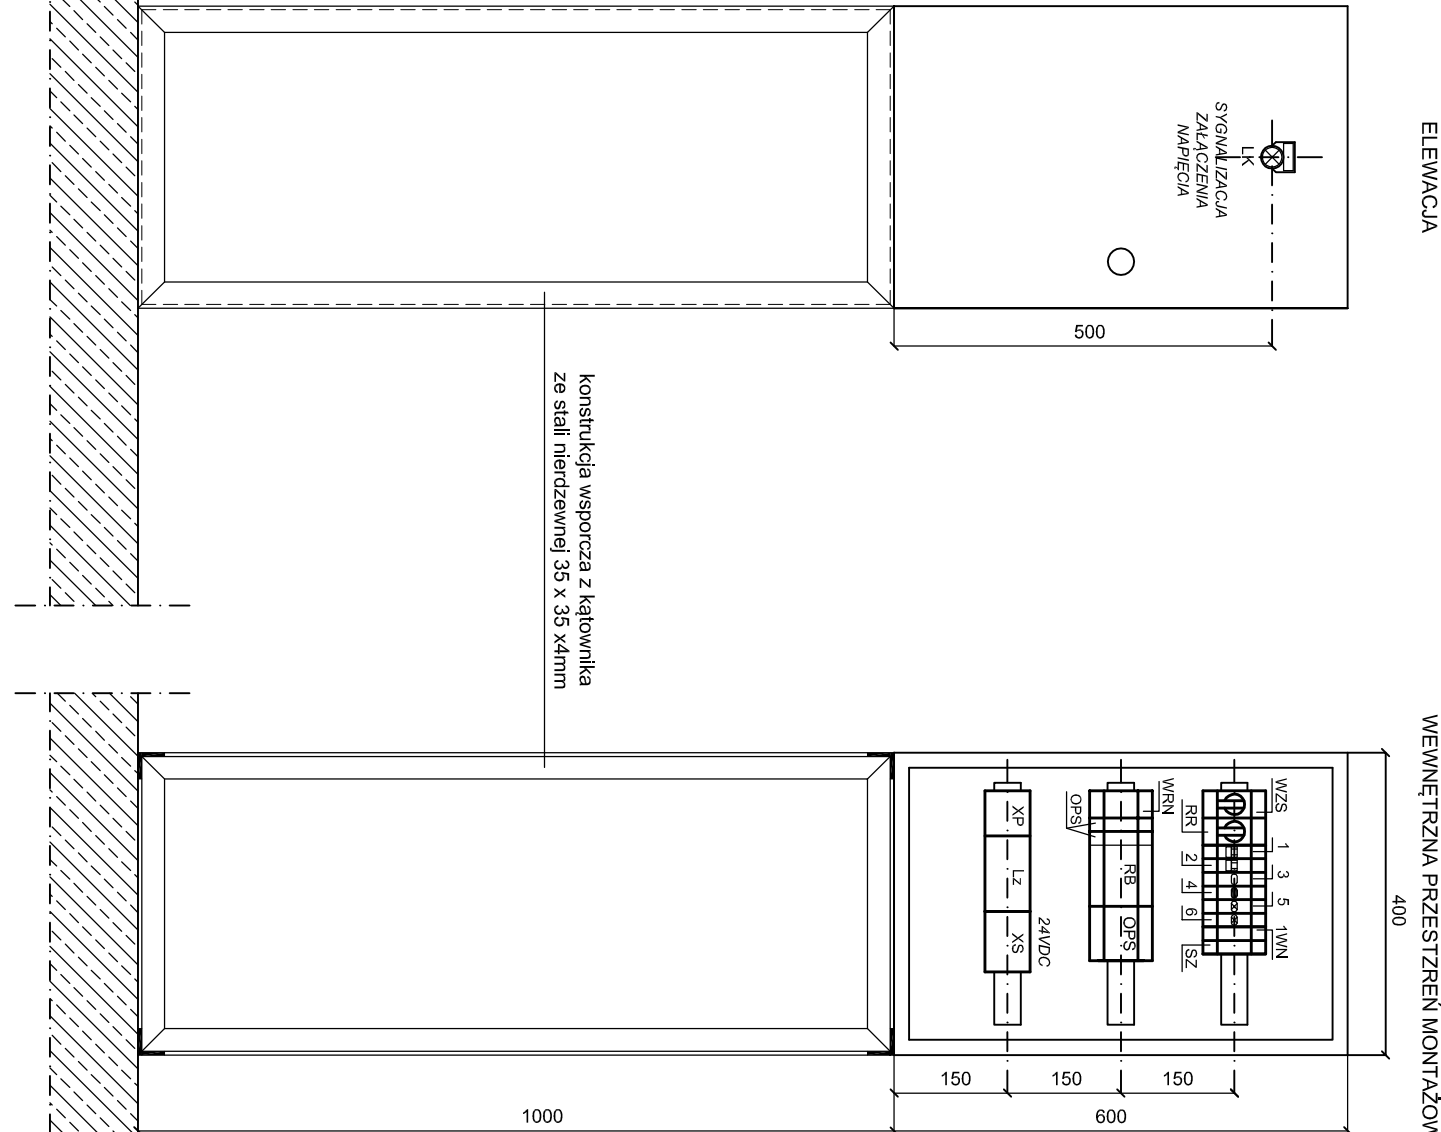

WEWNĘTRZNA PRZESTRZEŃ MONTAŻOWA

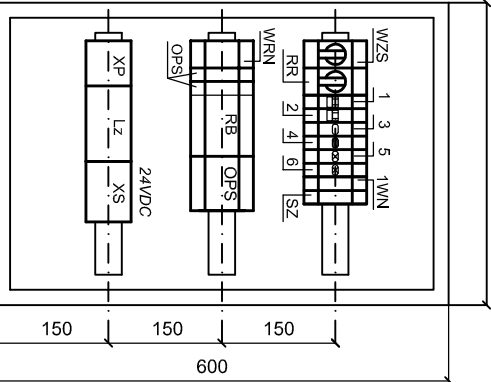

- OZNACZENIA:
- 1 - PRA
  - 2 - WS
  - 3 - WZ
  - 4 - WW
  - 5 - HP
  - 6 - HA

Nr umowy: <b>30/IZP/2009</b>		Nr rysunku: <b>30/E</b>	
Nazwa opracowania: P.B. OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BRATOSZEWICACH gm. STRYKÓW BRATOSZEWICE dz. NR 587/13, 587/31		Branża: <b>elektryczna</b>	
Tytuł rysunku: Zestawienie szafy sterowania miejscowego "5.2SMM" mieszadłem - komora beztlénowa ob. nr 5.2KBT		Skala: <b>1:10</b>	
Projektował: <b>techn. Andrzej Muskalski</b>		Nr uprawnien: <b>203/94/Wt</b>	
Sprawdził: <b>inz. Zdzisław Konciak</b>		Nr uprawnien: <b>318/89/Wt</b>	
Data: <b>11.2010r</b>		Faza: <b>P.B.</b>	