


Szafka oświetlenia drogowego zamocowana do żerdzi stacji nr 40829
(projektowane wyposażenie oznaczono kolorem czerwonym)

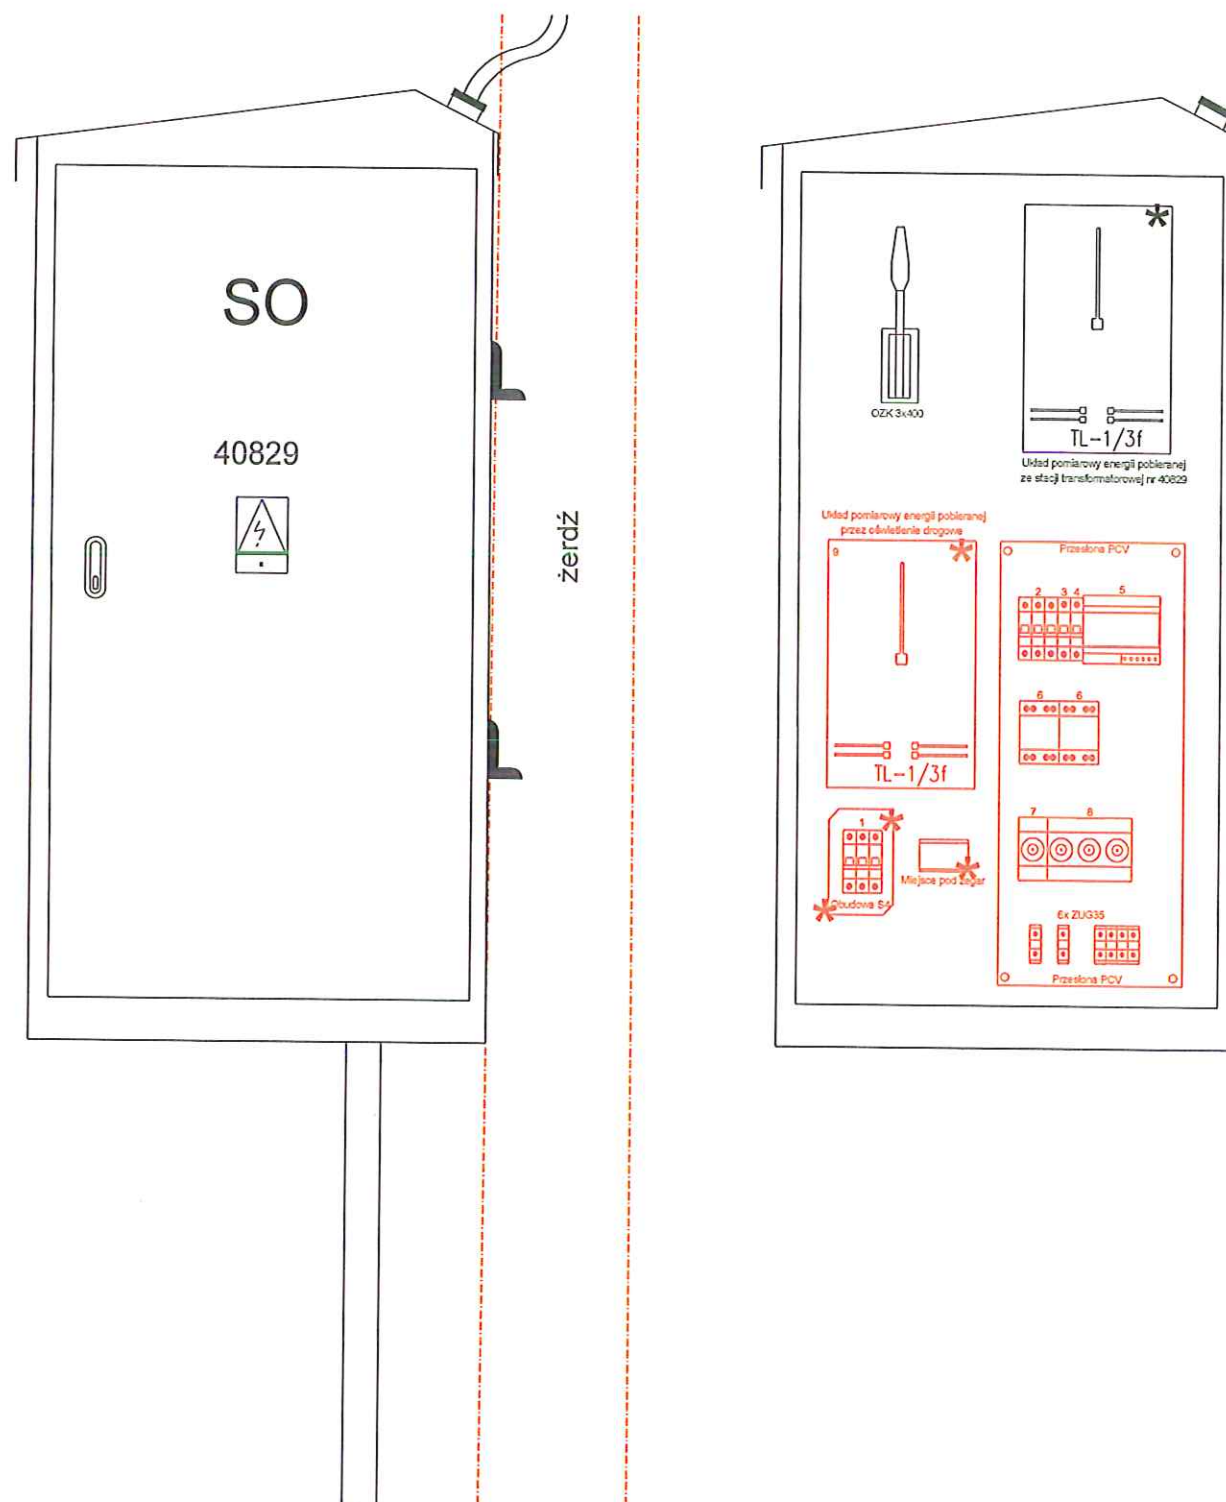

SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA	TN-C
II KLASA IZOLACJI	

* - Elementy przystosowane do plombowania

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE (PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE)	PRODUCENT	JEDN.	ILOŚĆ	UWAGI
1.	WYL. INSTALACYJNY S301 32A	FAEL	SZT.	3	
2.	ROZŁĄCZNIK FR303 63A	FAEL	SZT.	1	
3.	PRZELĄCZNIK 1-0-2	FAEL	SZT.	1	
4.	WYL. INSTALACYJNY S301 B6A	FAEL	SZT.	1	
5.	STEROWNIK OŚWIEPLENIA CPA 4.0	RABBIT	SZT.	1	
6.	STYCZNIK SM 363 230-4NO 63A	FAEL	SZT.	2	MONT. NA SZYNĘ TH35
7.	PODSTAWA BEZP. EZN 25/2P	ETI	SZT.	1	MONT. NA SZYNĘ TH35
8.	PODSTAWA BEZP. EZN 25/3 + 3x BEZPIECZNIK BiWTz gF DII 16A	ETI	KPL.	1	MONT. NA SZYNĘ TH35
9.	TABLICA POMIAROWA 1F/3F	ELEKTOPLAST	SZT.	1	
10.	ZACISKI ZUG 35	ELEKTOPLAST	SZT.	6	
11.	SCHEMAT SZAFKI OŚWIEPLENIOWEJ		SZT.	1	MONT. NA DRZWIACH
12.	PRZESŁONA PCV	ELEKTOPLAST	SZT.	1	
13.	OBUDOWA S4	FAEL	SZT.	1	

Projektował	mgr inż. Krzysztof Bronisz upr. bud. nr LUB/0004/PWOE/07	Podpis	
Opracował		Podpis	
Sprawdził	mgr inż. Kamil Tokarzewski upr. bud. nr LUB/0044/PWOE/13	Podpis	
Inwestor	Urząd Gminy Stryków ul. Tadeusza Kościuszki 27 95-010 Stryków	Data	01.2014
		Nr rys.	4
		Arkusz	1/1
Tytuł	Rozmieszczenie aparatury i elewacja szafki oświetleniowej	Edycja	PB/PW
		Skala	-
Miejscowość: Sosnowiec-Pieńki, Cesarka gm. Stryków			